

電站報表

2026|04


裝置容量： 240.13kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓



發電量

圖表1. 2026/04/01-2026/04/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

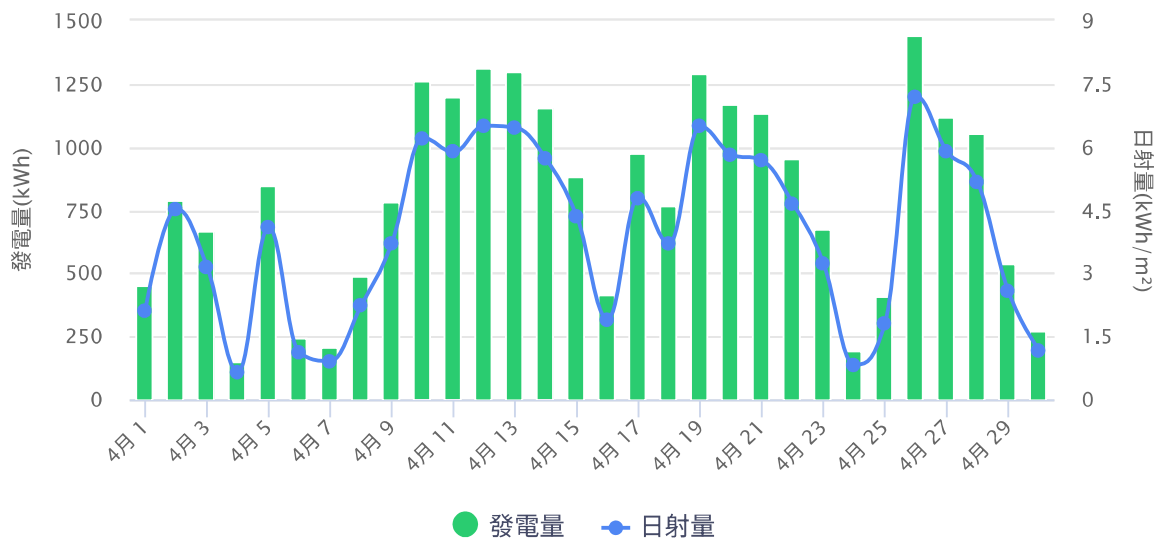

表格1. 2026/04/01-2026/04/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-04	24,156.6	100.60	118.57	84.8	87.0	106,303

表格2. 2026/04/01-2026/04/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.3	98.6

台中科技大學-中正大樓 2026|04

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/04/01-2026/04/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m ²)	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-04-01	451.5	1.88	2.12	88.7	88.7	1,987
2026-04-02	788	3.28	4.52	72.5	72.7	3,468
2026-04-03	668.3	2.78	3.16	88.0	88.1	2,941
2026-04-04	147.7	0.61	0.65	94.6	94.7	650
2026-04-05	847.1	3.53	4.09	86.3	86.3	3,728
2026-04-06	246.4	1.03	1.11	92.3	92.3	1,084
2026-04-07	208.7	0.87	0.91	95.0	94.6	918
2026-04-08	488.6	2.03	2.22	91.8	91.8	2,150
2026-04-09	785.7	3.27	3.71	88.2	88.2	3,457
2026-04-10	1,259.9	5.25	6.21	84.5	84.5	5,544
2026-04-11	1,198.2	4.99	5.88	84.8	84.8	5,273
2026-04-12	1,310.7	5.46	6.50	83.9	83.9	5,768
2026-04-13	1,297.1	5.40	6.46	83.6	83.6	5,708
2026-04-14	1,155.1	4.81	5.72	84.1	84.1	5,083
2026-04-15	886.1	3.69	4.33	85.2	85.2	3,899
2026-04-16	413.1	1.72	1.91	90.3	90.3	1,818
2026-04-17	976.1	4.06	4.80	84.6	84.7	4,295
2026-04-18	771.1	3.21	3.71	86.6	86.6	3,393
2026-04-19	1,295	5.39	6.49	83.1	83.1	5,699
2026-04-20	1,167.8	4.86	5.83	83.4	83.4	5,139
2026-04-21	1,136.7	4.73	5.68	83.3	83.3	5,002
2026-04-22	953.8	3.97	4.67	85.1	85.1	4,197
2026-04-23	676.3	2.82	3.24	87.0	87.1	2,976
2026-04-24	193.6	0.81	0.83	97.3	97.4	852
2026-04-25	406.9	1.69	1.79	94.7	94.7	1,791
2026-04-26	1,439.9	6.00	7.21	83.1	83.1	6,337
2026-04-27	1,116.8	4.65	5.90	78.9	78.8	4,915
2026-04-28	1,058.3	4.41	5.16	85.4	85.4	4,657
2026-04-29	539.5	2.25	2.58	87.1	87.1	2,374
2026-04-30	272.4	1.13	1.17	96.9	96.6	1,199