


電站報表 2025|08

裝置容量： 240.1kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

發電量

圖表1. 2025/08/01-2025/08/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

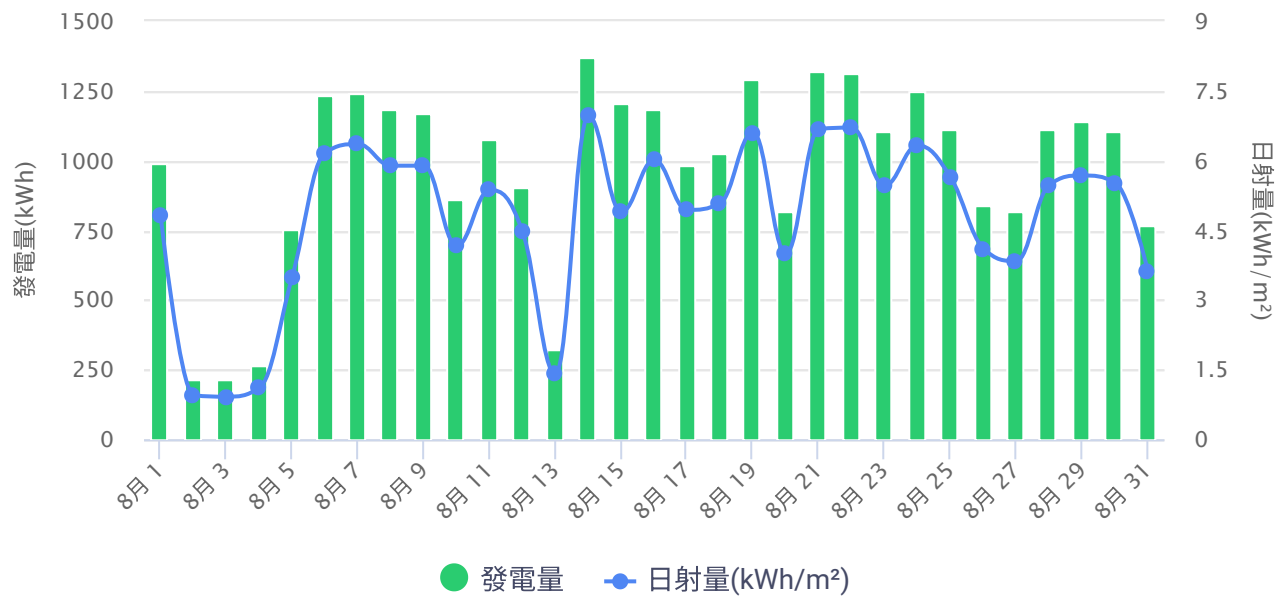

表格1. 2025/08/01-2025/08/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-08	30,189	125.72	148.57	85.5	132,850

表格2. 2025/08/01-2025/08/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.3	99.3

表格3. 2025/08/01-2025/08/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度
*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)
2025-08-01	988.3	4.12	4.83	85.2
2025-08-02	214.5	0.89	0.95	93.6
2025-08-03	216.9	0.90	0.92	98.5
2025-08-04	264.2	1.10	1.11	99.2
2025-08-05	751.3	3.13	3.50	89.5
2025-08-06	1,236.2	5.15	6.17	83.5
2025-08-07	1,244.2	5.18	6.35	81.5
2025-08-08	1,182.2	4.92	5.89	83.6
2025-08-09	1,167.9	4.86	5.89	82.6
2025-08-10	860.4	3.58	4.16	86.1
2025-08-11	1,073.7	4.47	5.36	83.4
2025-08-12	905.1	3.77	4.47	84.3
2025-08-13	322.1	1.34	1.41	95.4
2025-08-14	1,369.8	5.70	6.96	81.9
2025-08-15	1,208.8	5.03	4.89	80.9
2025-08-16	1,181.3	4.92	6.01	81.8
2025-08-17	979.8	4.08	4.94	82.6
2025-08-18	1,023.8	4.26	5.08	83.9
2025-08-19	1,289.5	5.37	6.61	81.2
2025-08-20	820.5	3.42	4.00	85.4
2025-08-21	1,318.4	5.49	6.68	82.2
2025-08-22	1,315	5.48	6.71	81.6
2025-08-23	1,104.7	4.60	5.46	84.2
2025-08-24	1,248.5	5.20	6.32	82.2
2025-08-25	1,115.2	4.64	5.65	82.2
2025-08-26	838.1	3.49	4.11	84.9
2025-08-27	820.7	3.42	3.84	89.1
2025-08-28	1,115.5	4.65	5.47	84.8
2025-08-29	1,137.7	4.74	5.68	83.4
2025-08-30	1,107.2	4.61	5.53	83.3
2025-08-31	767.2	3.19	3.62	88.2