


# 電站報表 2024|06

裝置容量： 240.1kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

### 發電量

圖表1. 2024/06/01-2024/06/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

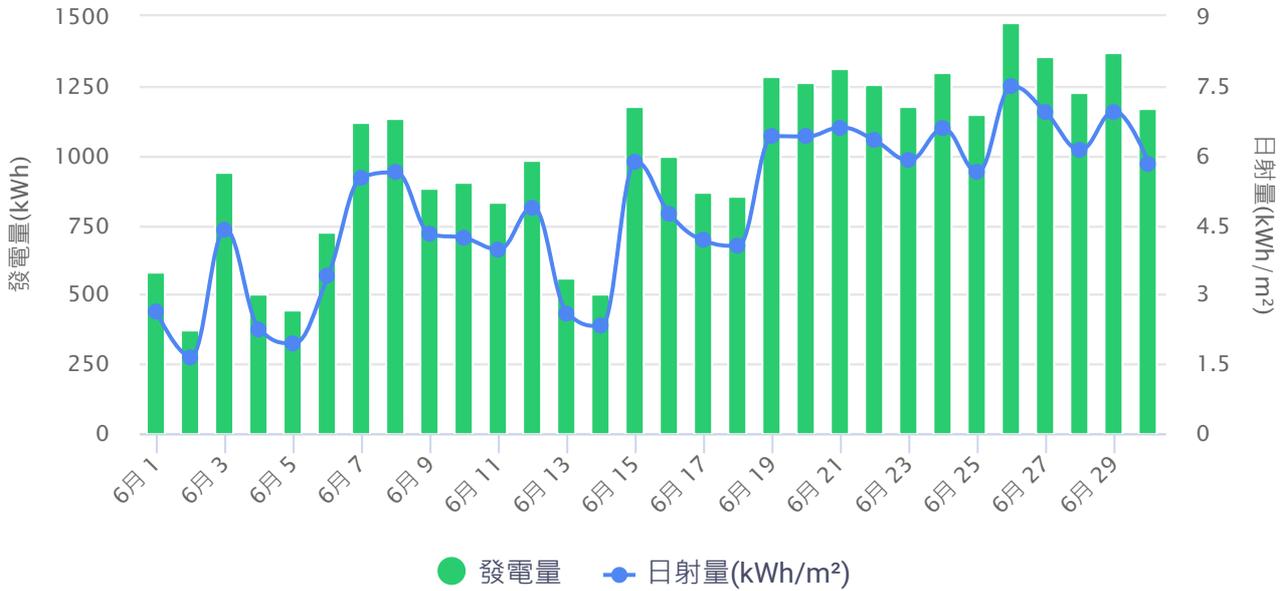

表格1. 2024/06/01-2024/06/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-06	29,721.5	123.77	145.58	86.3	130,792

表格2. 2024/06/01-2024/06/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
100.0	100.0

# 台中科技大學-中正大樓 2024|06

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/06/01-2024/06/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

\*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m <sup>2</sup> )	PR(%)
2024-06-01	578.4	2.41	2.61	92.1
2024-06-02	370	1.54	1.65	93.3
2024-06-03	943.2	3.93	4.40	89.2
2024-06-04	499.6	2.08	2.25	92.5
2024-06-05	446.1	1.86	1.94	95.7
2024-06-06	724.3	3.02	3.38	89.2
2024-06-07	1,116.7	4.65	5.53	84.1
2024-06-08	1,131.5	4.71	5.63	83.7
2024-06-09	880.2	3.67	4.30	85.3
2024-06-10	901.3	3.75	4.21	89.1
2024-06-11	835.8	3.48	3.96	87.8
2024-06-12	986.8	4.11	4.88	84.1
2024-06-13	558.4	2.33	2.59	89.7
2024-06-14	500.6	2.08	2.31	90.2
2024-06-15	1,180	4.91	5.86	83.8
2024-06-16	998.4	4.16	4.73	88.0
2024-06-17	870.4	3.62	4.16	87.2
2024-06-18	851.2	3.54	4.04	87.7
2024-06-19	1,286.7	5.36	6.41	83.5
2024-06-20	1,264.7	5.27	6.40	82.3
2024-06-21	1,315.8	5.48	6.60	83.0
2024-06-22	1,253.6	5.22	6.32	82.6
2024-06-23	1,173.9	4.89	5.89	83.0
2024-06-24	1,299.5	5.41	6.57	82.3
2024-06-25	1,150.5	4.79	5.64	85.0
2024-06-26	1,479.4	6.16	7.49	82.2
2024-06-27	1,358.9	5.66	6.91	81.8
2024-06-28	1,226.3	5.11	6.11	83.5
2024-06-29	1,369	5.70	6.95	82.0
2024-06-30	1,170.2	4.87	5.83	83.6