


電站報表 2023|06

裝置容量： 338.2kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓

發電量

圖表1. 2023/06/01-2023/06/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

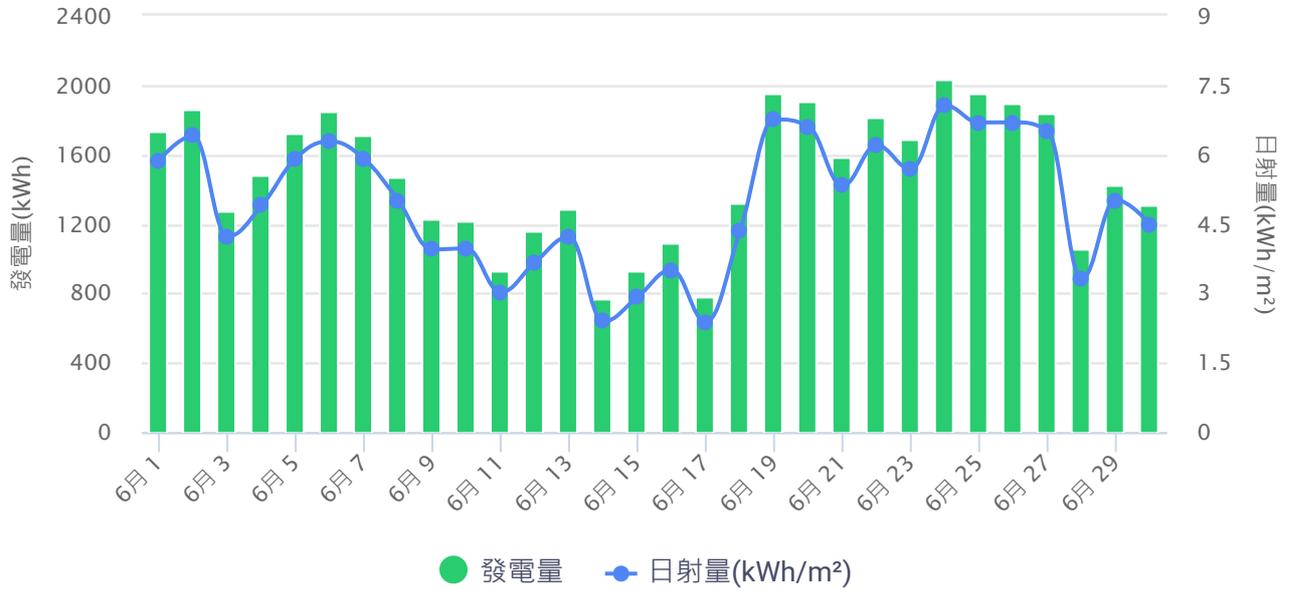

表格1. 2023/06/01-2023/06/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)
2023-06	44,284.8	130.95	149.13	88.6

台中科技大學-昌明樓 2023|06

地址：台中市北區三民路三段129號

表格2. 2023/06/01-2023/06/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2023-06-01	1,732.8	5.12	5.87	87.3
2023-06-02	1,858.9	5.50	6.40	85.9
2023-06-03	1,275.3	3.77	4.23	89.2
2023-06-04	1,479.9	4.38	4.89	89.5
2023-06-05	1,726.6	5.11	5.91	86.3
2023-06-06	1,846.9	5.46	6.28	87.0
2023-06-07	1,710	5.06	5.90	85.7
2023-06-08	1,473.6	4.36	5.00	87.1
2023-06-09	1,224.4	3.62	3.95	91.7
2023-06-10	1,222.4	3.61	3.96	91.2
2023-06-11	928.1	2.74	3.02	90.8
2023-06-12	1,164.8	3.44	3.66	94.0
2023-06-13	1,291.8	3.82	4.21	90.6
2023-06-14	771.7	2.28	2.39	95.4
2023-06-15	926.9	2.74	2.92	94.0
2023-06-16	1,093.2	3.23	3.50	92.2
2023-06-17	782.8	2.31	2.38	97.1
2023-06-18	1,322.9	3.91	4.34	90.1
2023-06-19	1,950.3	5.77	6.75	85.4
2023-06-20	1,903.1	5.63	6.61	85.2
2023-06-21	1,580.5	4.67	5.32	87.8
2023-06-22	1,817.1	5.37	6.19	86.8
2023-06-23	1,691.7	5.00	5.68	88.0
2023-06-24	2,036	6.02	7.06	85.3
2023-06-25	1,948.8	5.76	6.69	86.2
2023-06-26	1,898.8	5.61	6.69	83.9
2023-06-27	1,838	5.44	6.51	83.5
2023-06-28	1,051.7	3.11	3.31	93.9
2023-06-29	1,426.2	4.22	5.02	84.1
2023-06-30	1,309.4	3.87	4.48	86.4