


電站報表 2025|07

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2025/07/01-2025/07/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

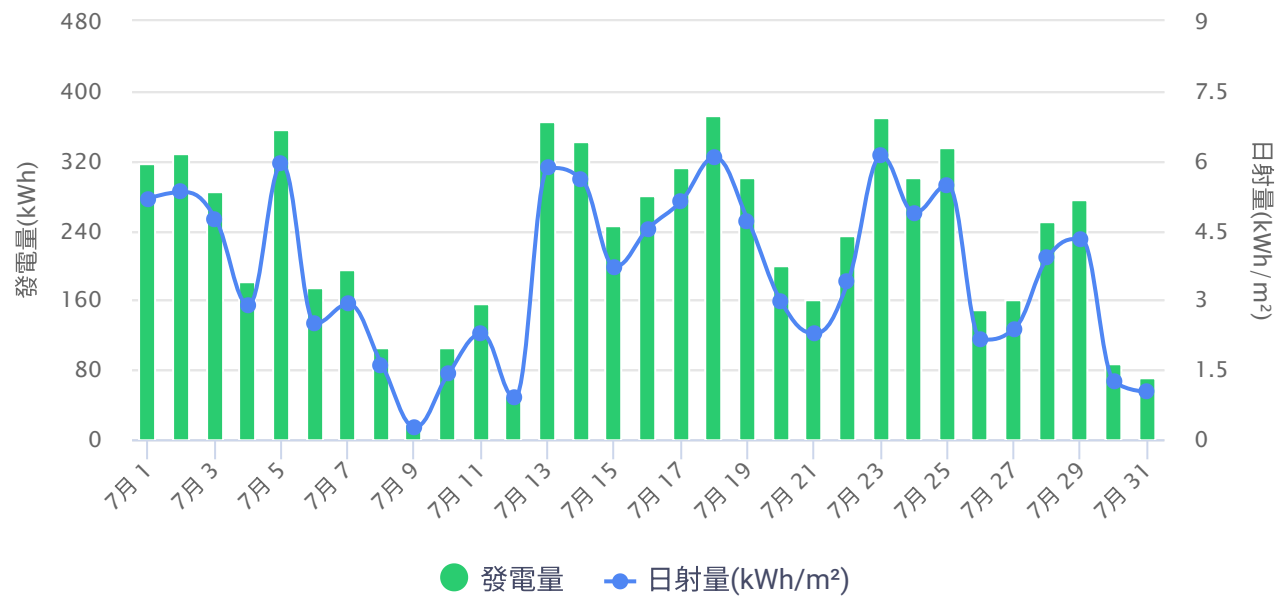

表格1. 2025/07/01-2025/07/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-07	7,088.2	94.84	111.63	86.8	31,192

表格2. 2025/07/01-2025/07/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
97.6	98.4

表格3. 2025/07/01-2025/07/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度
*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)
2025-07-01	316.4	4.23	5.19	81.6
2025-07-02	328.8	4.40	5.32	82.6
2025-07-03	284.8	3.81	4.75	80.2
2025-07-04	180.9	2.42	2.89	83.8
2025-07-05	354.9	4.75	5.93	80.1
2025-07-06	174.2	2.33	2.49	93.5
2025-07-07	195	2.61	2.91	89.7
2025-07-08	106.1	1.42	1.61	88.3
2025-07-09	18.2	0.24	0.27	92.1
2025-07-10	106.1	1.42	1.41	100.6
2025-07-11	157	2.10	2.27	92.6
2025-07-12	51.5	0.69	0.89	76.0
2025-07-13	365.2	4.89	5.84	83.4
2025-07-14	341.5	4.57	5.60	81.7
2025-07-15	246.6	3.30	3.72	88.7
2025-07-16	280.6	3.75	4.54	82.8
2025-07-17	312	4.17	5.13	81.3
2025-07-18	371.4	4.97	6.06	81.9
2025-07-19	301.8	4.04	4.71	85.7
2025-07-20	200	2.68	2.95	90.7
2025-07-21	160.5	2.15	2.28	94.2
2025-07-22	235.2	3.15	3.39	92.8
2025-07-23	369.3	4.94	6.10	81.1
2025-07-24	301.1	4.03	4.88	82.5
2025-07-25	334.6	4.48	5.47	81.6
2025-07-26	148.5	1.99	2.14	92.8
2025-07-27	161.6	2.16	2.38	90.7
2025-07-28	249.7	3.34	3.92	85.3
2025-07-29	275.4	3.68	4.32	85.3
2025-07-30	87.4	1.17	1.24	94.5
2025-07-31	71.9	0.96	1.02	93.9