


電站報表 2026|02

裝置容量： 240.13kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

發電量

圖表1. 2026/02/01-2026/02/28 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

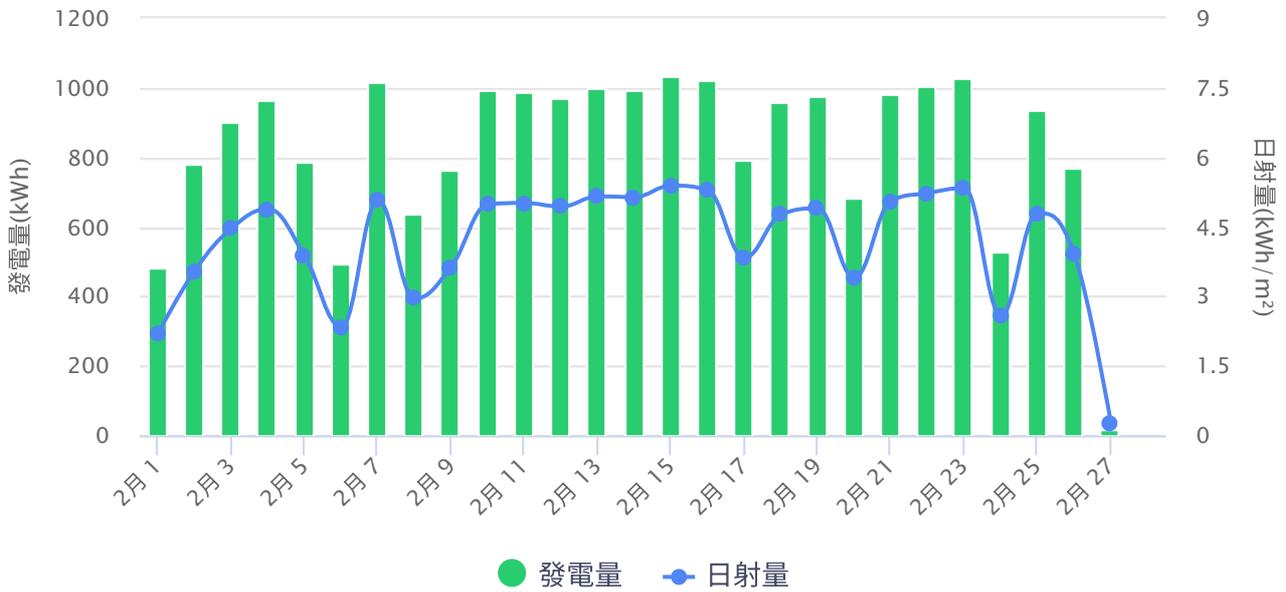

表格1. 2026/02/01-2026/02/28 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m ²)	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-02	22,500.9	93.70	112.93	83.0	81.7	99,018

表格2. 2026/02/01-2026/02/28 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
93.6	99.2

台中科技大學-中正大樓 2026|02

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/02/01-2026/02/28 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m ²)	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-02-01	482.5	2.01	2.21	91.1	91.1	2,123
2026-02-02	781.7	3.26	3.55	91.7	91.7	3,440
2026-02-03	902.2	3.76	4.46	84.2	84.2	3,970
2026-02-04	963	4.01	4.88	82.2	82.2	4,238
2026-02-05	788.8	3.28	3.87	84.9	84.9	3,471
2026-02-06	496.1	2.07	2.34	88.3	88.4	2,183
2026-02-07	1,016.6	4.23	5.07	83.5	83.5	4,473
2026-02-08	634.6	2.64	2.95	89.6	89.6	2,793
2026-02-09	761.5	3.17	3.64	87.2	87.1	3,351
2026-02-10	992.1	4.13	4.98	83.0	82.9	4,366
2026-02-11	988.2	4.12	5.01	82.1	82.0	4,349
2026-02-12	970	4.04	4.93	81.9	81.9	4,269
2026-02-13	1,000	4.16	5.16	80.8	80.8	4,401
2026-02-14	991.1	4.13	5.14	80.3	80.3	4,362
2026-02-15	1,036.3	4.32	5.39	80.1	80.1	4,560
2026-02-16	1,024.8	4.27	5.29	80.7	80.7	4,510
2026-02-17	789.7	3.29	3.83	85.8	85.8	3,475
2026-02-18	961.4	4.00	4.76	84.1	84.1	4,231
2026-02-19	974.1	4.06	4.89	82.9	82.9	4,286
2026-02-20	683.4	2.85	3.40	83.7	83.7	3,007
2026-02-21	980.4	4.08	5.05	80.8	80.8	4,315
2026-02-22	1,002.8	4.18	5.22	79.9	79.9	4,413
2026-02-23	1,026.2	4.27	5.34	80.1	80.1	4,516
2026-02-24	528	2.20	2.59	84.8	84.6	2,324
2026-02-25	938.1	3.91	4.79	81.5	81.5	4,128
2026-02-26	768.8	3.20	3.91	81.9	81.9	3,383
2026-02-27	18.4	0.08	0.27	28.4	28.5	81
2026-02-28	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A