


電站報表 2025|10

裝置容量： 338.2kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓

發電量

圖表1. 2025/10/01-2025/10/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

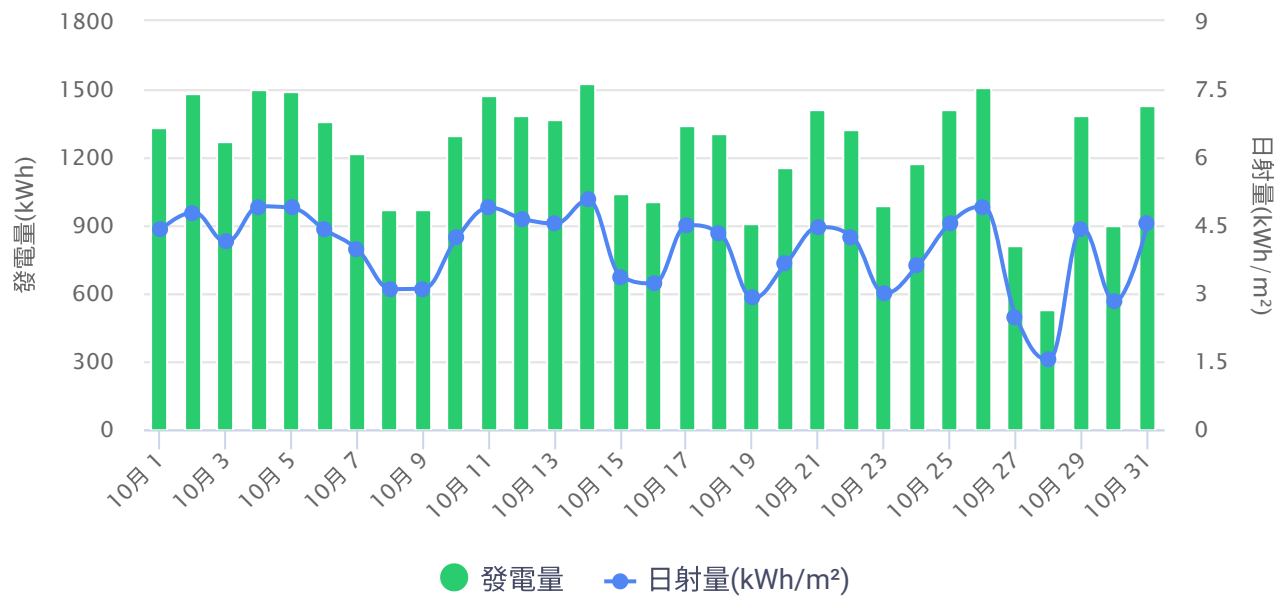

表格1. 2025/10/01-2025/10/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-10	38,290.6	113.23	123.55	88.3	168,502

表格2. 2025/10/01-2025/10/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
98.4	97.0

表格3. 2025/10/01-2025/10/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2025-10-01	1,334.5	3.95	4.41	88.0
2025-10-02	1,481.8	4.38	4.79	88.0
2025-10-03	1,270.7	3.76	4.13	86.9
2025-10-04	1,499.5	4.43	4.92	86.2
2025-10-05	1,491.7	4.41	4.88	86.7
2025-10-06	1,358	4.02	4.40	87.4
2025-10-07	1,218.4	3.60	3.95	86.7
2025-10-08	968.4	2.86	3.09	89.0
2025-10-09	971.3	2.87	3.10	89.3
2025-10-10	1,301.4	3.85	4.22	86.9
2025-10-11	1,473.9	4.36	4.89	85.4
2025-10-12	1,387.6	4.10	4.64	84.7
2025-10-13	1,370.7	4.05	4.54	85.6
2025-10-14	1,529.9	4.52	5.06	86.1
2025-10-15	1,037.6	3.07	3.37	86.3
2025-10-16	1,006.3	2.98	3.22	88.9
2025-10-17	1,345.6	3.98	4.50	84.3
2025-10-18	1,307.4	3.87	4.31	86.2
2025-10-19	908.2	2.69	2.89	90.1
2025-10-20	1,151.9	3.41	3.65	88.2
2025-10-21	1,409.4	4.17	4.46	89.0
2025-10-22	1,319.8	3.90	4.25	87.5
2025-10-23	988.4	2.92	3.00	93.2
2025-10-24	1,170.3	3.46	3.61	88.5
2025-10-25	1,413.4	4.18	4.55	88.4
2025-10-26	1,509.7	4.46	4.92	87.5
2025-10-27	814.1	2.41	2.48	92.2
2025-10-28	529.6	1.57	1.53	98.9
2025-10-29	1,389.4	4.11	4.43	88.8
2025-10-30	902.2	2.67	2.82	91.9
2025-10-31	1,429.7	4.23	4.56	89.6