


電站報表 2025|09

裝置容量： 240.1kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

發電量

圖表1. 2025/09/01-2025/09/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

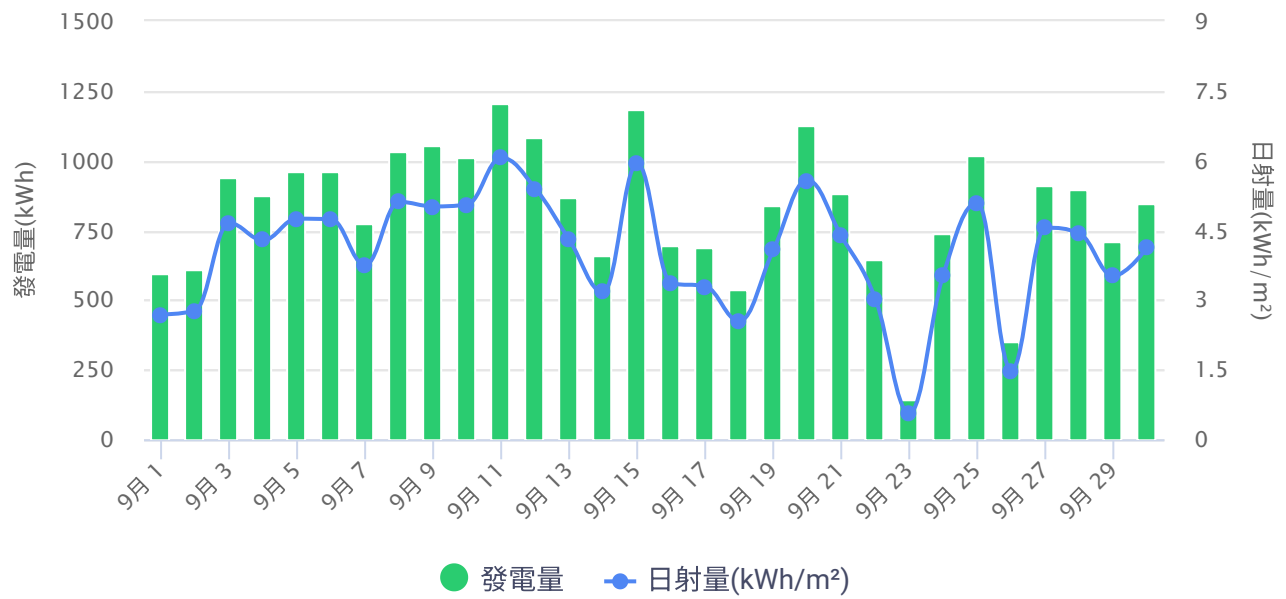

表格1. 2025/09/01-2025/09/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-09	24,864.6	103.55	121.24	86.5	109,419

表格2. 2025/09/01-2025/09/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.9	99.2

表格3. 2025/09/01-2025/09/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2025-09-01	597.3	2.49	2.69	92.6
2025-09-02	610.2	2.54	2.77	91.6
2025-09-03	939.7	3.91	4.65	84.1
2025-09-04	874.7	3.64	4.29	85.0
2025-09-05	960.1	4.00	4.75	84.2
2025-09-06	959.8	4.00	4.73	84.4
2025-09-07	777.8	3.24	3.75	86.3
2025-09-08	1,030	4.29	5.11	83.9
2025-09-09	1,051.5	4.38	5.01	83.7
2025-09-10	1,015.1	4.23	5.06	83.6
2025-09-11	1,208.3	5.03	6.06	83.1
2025-09-12	1,084.4	4.52	5.40	83.6
2025-09-13	868.2	3.62	4.29	84.1
2025-09-14	661.3	2.75	3.17	86.8
2025-09-15	1,187.3	4.94	5.94	83.3
2025-09-16	697.8	2.91	3.36	86.5
2025-09-17	686.4	2.86	3.29	86.8
2025-09-18	541.2	2.25	2.55	88.5
2025-09-19	837.2	3.49	4.07	85.7
2025-09-20	1,129.1	4.70	5.57	84.4
2025-09-21	884.5	3.68	4.38	84.2
2025-09-22	645.7	2.69	3.03	88.8
2025-09-23	142.7	0.59	0.57	105.0
2025-09-24	738.9	3.08	3.54	86.8
2025-09-25	1,021.9	4.26	5.08	83.6
2025-09-26	348.2	1.45	1.49	97.6
2025-09-27	914.9	3.81	4.55	83.7
2025-09-28	896.4	3.73	4.43	84.3
2025-09-29	708.3	2.95	3.52	83.9
2025-09-30	845.8	3.52	4.14	85.2