


電站報表 2025|10

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2025/10/01-2025/10/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

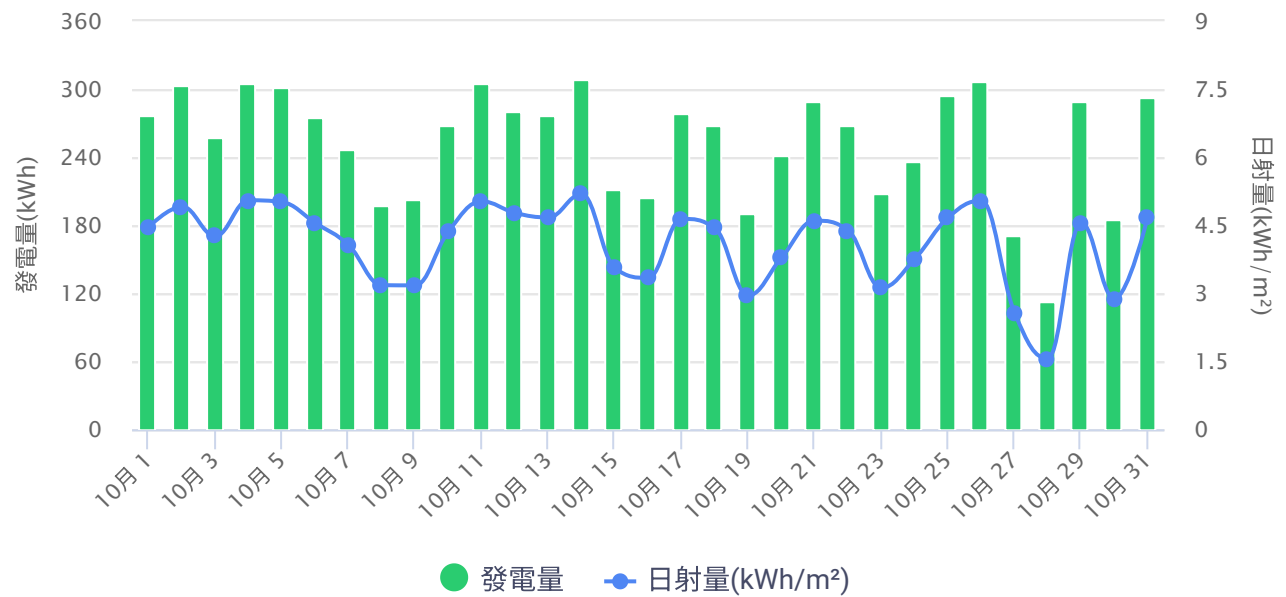

表格1. 2025/10/01-2025/10/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-10	7,858.8	105.15	127.19	83.3	34,583

表格2. 2025/10/01-2025/10/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
100.0	100.0

台中科技大學-弘業樓 2025|10

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2025/10/01-2025/10/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2025-10-01	277.6	3.71	4.46	83.3
2025-10-02	304.2	4.07	4.91	82.9
2025-10-03	258.1	3.45	4.26	80.7
2025-10-04	305.4	4.09	5.05	80.9
2025-10-05	301.3	4.03	5.01	80.5
2025-10-06	275	3.68	4.55	80.8
2025-10-07	247.3	3.31	4.06	81.4
2025-10-08	198.3	2.65	3.18	83.5
2025-10-09	203.4	2.72	3.17	85.7
2025-10-10	268.6	3.59	4.36	82.4
2025-10-11	305	4.08	5.02	81.2
2025-10-12	281.2	3.76	4.77	78.9
2025-10-13	277	3.71	4.67	79.3
2025-10-14	309.5	4.14	5.19	79.9
2025-10-15	211	2.82	3.55	79.5
2025-10-16	204.6	2.74	3.34	82.0
2025-10-17	278.2	3.72	4.64	80.2
2025-10-18	268	3.59	4.44	80.8
2025-10-19	189.8	2.54	2.95	86.0
2025-10-20	241.3	3.23	3.78	85.4
2025-10-21	289	3.87	4.60	84.0
2025-10-22	267.7	3.58	4.39	81.7
2025-10-23	208.5	2.79	3.12	89.0
2025-10-24	236.3	3.16	3.75	84.3
2025-10-25	294.5	3.94	4.67	84.5
2025-10-26	306.9	4.11	5.04	81.5
2025-10-27	170.6	2.28	2.57	88.7
2025-10-28	112.8	1.51	1.56	96.8
2025-10-29	289.1	3.87	4.55	85.0
2025-10-30	186	2.49	2.88	86.4
2025-10-31	292.5	3.91	4.68	83.6