


電站報表 2025|08

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2025/08/01-2025/08/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

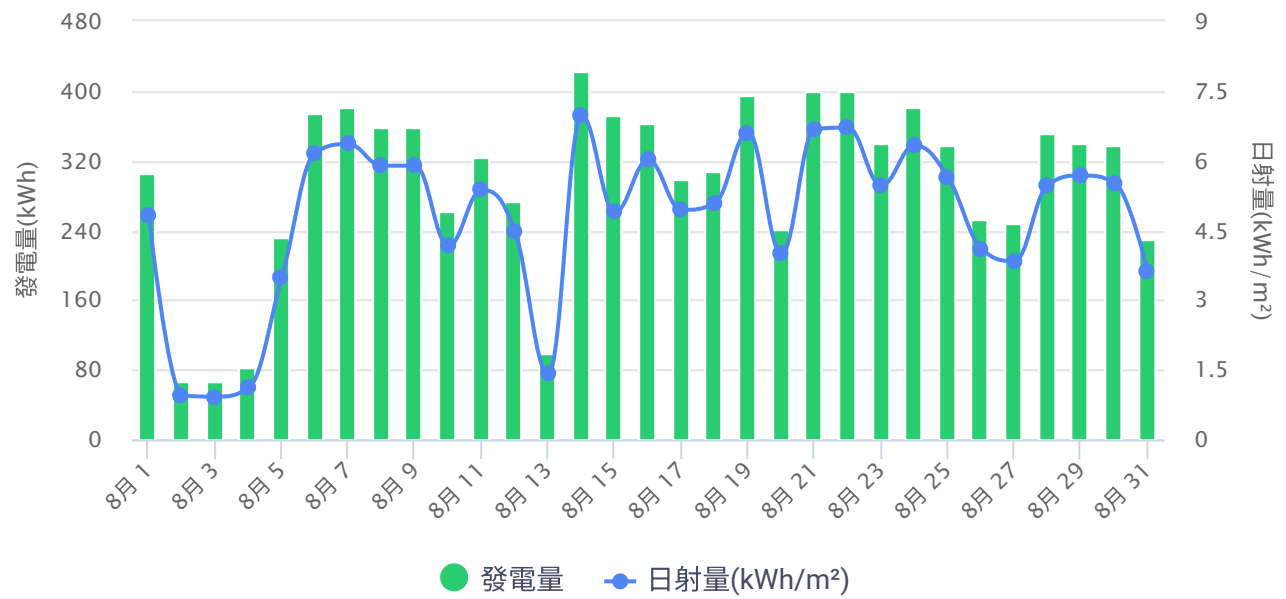

表格1. 2025/08/01-2025/08/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-08	9,204.9	123.16	148.57	83.8	40,507

表格2. 2025/08/01-2025/08/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.9	100.0

表格3. 2025/08/01-2025/08/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2025-08-01	304.3	4.07	4.83	84.3
2025-08-02	65.9	0.88	0.95	92.8
2025-08-03	66.6	0.89	0.92	97.1
2025-08-04	81.8	1.10	1.11	98.7
2025-08-05	232.4	3.11	3.50	89.0
2025-08-06	374.8	5.01	6.17	81.3
2025-08-07	382	5.11	6.35	80.5
2025-08-08	357.9	4.79	5.89	81.3
2025-08-09	358.7	4.80	5.89	81.5
2025-08-10	261.3	3.50	4.16	84.0
2025-08-11	324.1	4.34	5.36	80.8
2025-08-12	273.8	3.66	4.47	82.0
2025-08-13	97.7	1.31	1.41	93.0
2025-08-14	423.5	5.67	6.96	81.4
2025-08-15	371.3	4.97	4.89	79.5
2025-08-16	361.9	4.84	6.01	80.6
2025-08-17	299.7	4.01	4.94	81.2
2025-08-18	308.3	4.13	5.08	81.2
2025-08-19	395.7	5.29	6.61	80.1
2025-08-20	241.7	3.23	4.00	80.8
2025-08-21	399.9	5.35	6.68	80.2
2025-08-22	400.7	5.36	6.71	79.9
2025-08-23	339.4	4.54	5.46	83.1
2025-08-24	381.8	5.11	6.32	80.8
2025-08-25	338.2	4.52	5.65	80.1
2025-08-26	252.9	3.38	4.11	82.3
2025-08-27	248.5	3.32	3.84	86.6
2025-08-28	352.4	4.71	5.47	86.2
2025-08-29	340.8	4.56	5.68	80.3
2025-08-30	337	4.51	5.53	81.5
2025-08-31	230	3.08	3.62	84.9