


電站報表 2024|11

裝置容量： 240.1kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

發電量

圖表1. 2024/11/01-2024/11/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

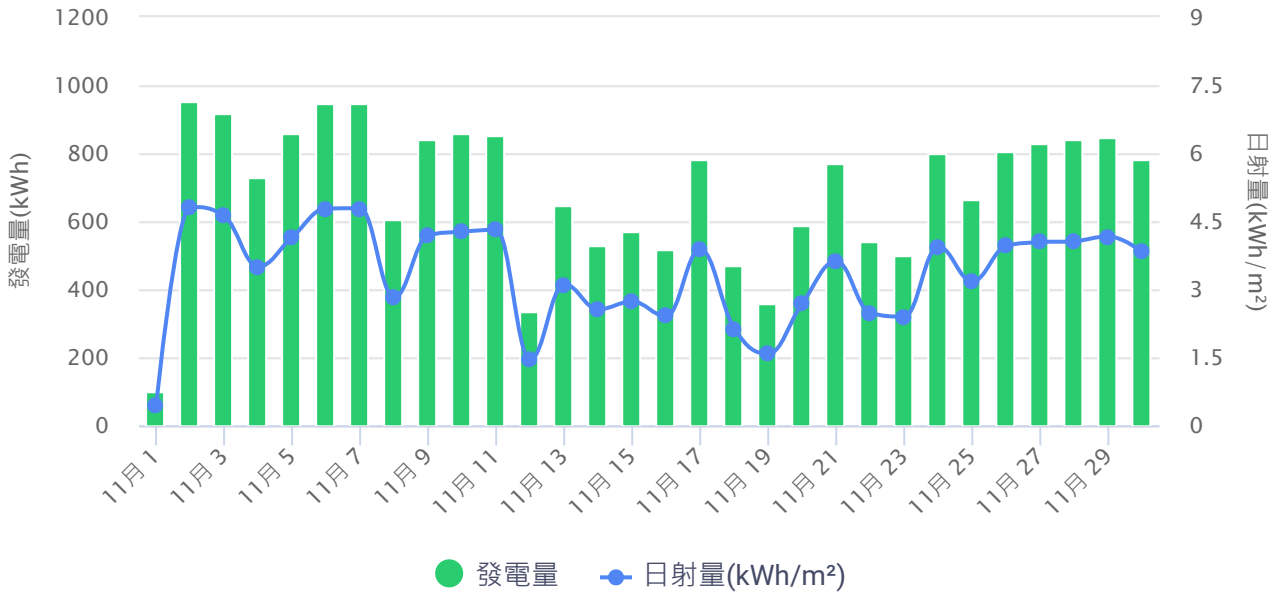

表格1. 2024/11/01-2024/11/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-11	20,801	86.62	100.84	87.2	91,537

表格2. 2024/11/01-2024/11/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.9	100.0

台中科技大學-中正大樓 2024|11

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/11/01-2024/11/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-11-01	102.1	0.43	0.42	101.3
2024-11-02	951.4	3.96	4.82	82.3
2024-11-03	917.8	3.82	4.62	82.7
2024-11-04	726.7	3.03	3.50	86.5
2024-11-05	860.4	3.58	4.15	86.4
2024-11-06	946.9	3.94	4.78	82.5
2024-11-07	945.3	3.94	4.79	82.3
2024-11-08	608.1	2.53	2.82	89.8
2024-11-09	839.7	3.50	4.19	83.5
2024-11-10	861.2	3.59	4.27	84.0
2024-11-11	852.8	3.55	4.31	82.4
2024-11-12	334.8	1.39	1.45	95.6
2024-11-13	648.4	2.70	3.11	86.8
2024-11-14	529.4	2.20	2.56	86.0
2024-11-15	571.3	2.38	2.73	87.2
2024-11-16	518	2.16	2.41	89.7
2024-11-17	784.9	3.27	3.88	84.3
2024-11-18	470.4	1.96	2.14	91.6
2024-11-19	360.6	1.50	1.58	95.0
2024-11-20	589	2.45	2.69	91.2
2024-11-21	768.7	3.20	3.62	88.5
2024-11-22	540.1	2.25	2.48	90.6
2024-11-23	502	2.09	2.40	87.2
2024-11-24	800.3	3.33	3.94	84.6
2024-11-25	665.7	2.77	3.18	87.3
2024-11-26	805.4	3.35	3.96	84.7
2024-11-27	829	3.45	4.04	85.5
2024-11-28	839.2	3.49	4.06	86.1
2024-11-29	849.1	3.54	4.17	84.8
2024-11-30	782.4	3.26	3.82	85.2