


電站報表 2025|01

裝置容量： 240.1kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

發電量

圖表1. 2025/01/01-2025/01/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

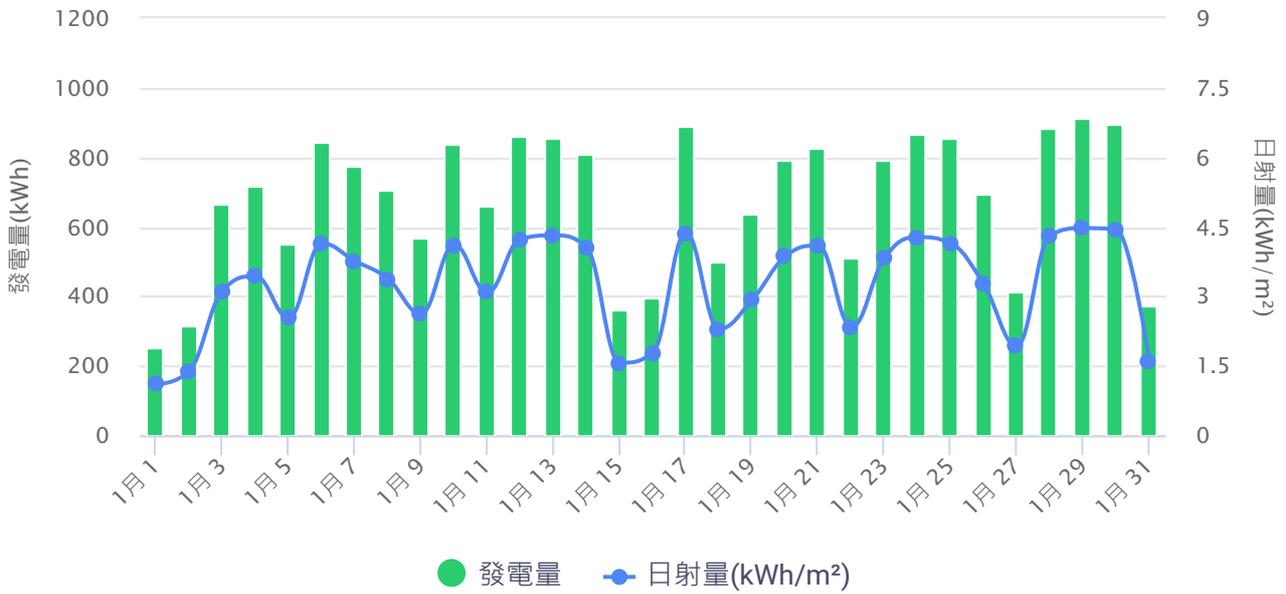

表格1. 2025/01/01-2025/01/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-01	21,032.9	87.59	100.75	88.1	92,557

表格2. 2025/01/01-2025/01/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
100.0	99.9

台中科技大學-中正大樓 2025|01

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2025/01/01-2025/01/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2025-01-01	253.3	1.05	1.10	95.9
2025-01-02	316.7	1.32	1.39	95.0
2025-01-03	668.2	2.78	3.12	89.2
2025-01-04	720.4	3.00	3.43	87.4
2025-01-05	553	2.30	2.54	90.8
2025-01-06	842	3.51	4.14	84.6
2025-01-07	773.5	3.22	3.76	85.5
2025-01-08	703.5	2.93	3.38	86.7
2025-01-09	571.2	2.38	2.62	90.8
2025-01-10	840.2	3.50	4.11	85.1
2025-01-11	659.1	2.74	3.08	89.0
2025-01-12	860.4	3.58	4.23	84.6
2025-01-13	853	3.55	4.31	82.4
2025-01-14	812.1	3.38	4.05	83.4
2025-01-15	362.6	1.51	1.56	96.4
2025-01-16	393.5	1.64	1.78	92.1
2025-01-17	890.2	3.71	4.37	84.8
2025-01-18	500.4	2.08	2.29	90.8
2025-01-19	634.8	2.64	2.92	90.5
2025-01-20	793.8	3.31	3.86	85.7
2025-01-21	827.5	3.45	4.09	84.2
2025-01-22	513.4	2.14	2.33	91.6
2025-01-23	793.9	3.31	3.83	86.4
2025-01-24	869.3	3.62	4.28	84.6
2025-01-25	855.9	3.56	4.14	86.1
2025-01-26	692.7	2.88	3.26	88.5
2025-01-27	415.5	1.73	1.92	89.8
2025-01-28	883.9	3.68	4.31	85.4
2025-01-29	910.3	3.79	4.47	84.8
2025-01-30	896.6	3.73	4.44	84.1
2025-01-31	372	1.55	1.61	96.0