


電站報表 2024|07

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2024/07/01-2024/07/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

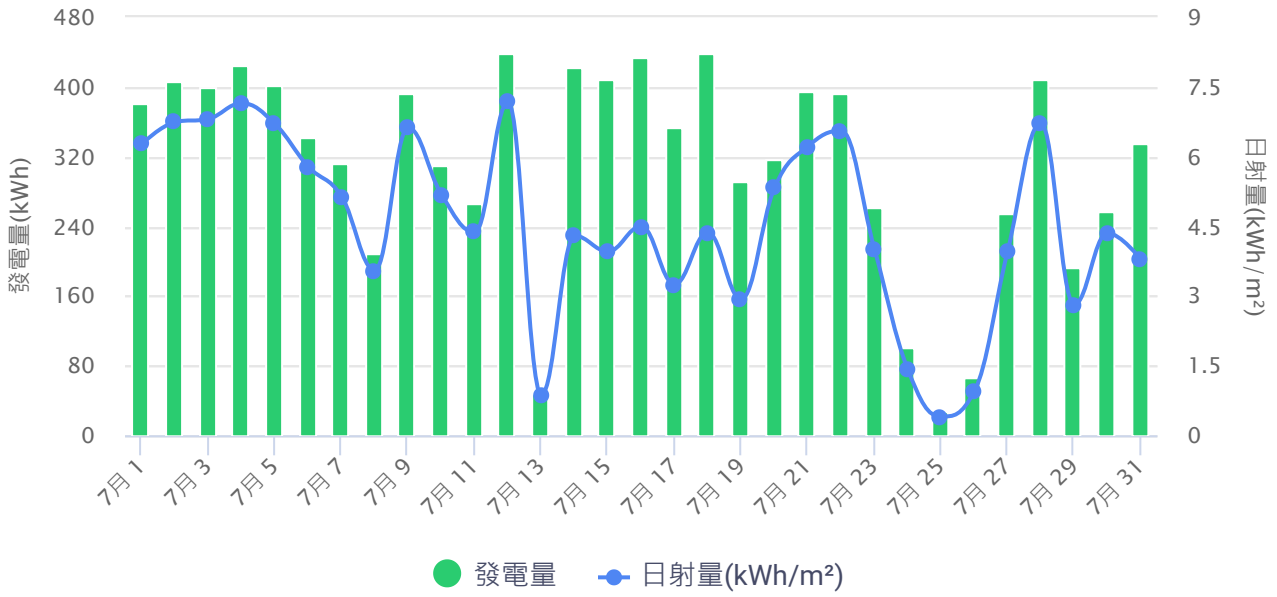

表格1. 2024/07/01-2024/07/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-07	9,699	129.77	142.16	82.2	42,681

表格2. 2024/07/01-2024/07/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
91.0	89.9

台中科技大學-弘業樓 2024|07

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/07/01-2024/07/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-07-01	382.3	5.12	6.27	81.6
2024-07-02	407.4	5.45	6.74	80.9
2024-07-03	399.8	5.35	6.81	78.5
2024-07-04	425.4	5.69	7.15	79.7
2024-07-05	403.1	5.39	6.70	80.6
2024-07-06	342.9	4.59	5.78	78.4
2024-07-07	311.2	4.16	5.14	81.0
2024-07-08	208.1	2.78	3.55	78.4
2024-07-09	392.8	5.26	6.62	79.4
2024-07-10	310	4.15	5.18	80.0
2024-07-11	267.5	3.58	4.37	81.6
2024-07-12	439.6	5.88	7.18	82.0
2024-07-13	48.2	0.64	0.87	74.3
2024-07-14	423.4	5.67	4.29	79.5
2024-07-15	409.4	5.48	3.96	83.0
2024-07-16	434.2	5.81	4.50	81.6
2024-07-17	352.9	4.72	3.25	80.7
2024-07-18	439.2	5.88	4.36	80.7
2024-07-19	292.3	3.91	2.93	80.7
2024-07-20	316.9	4.24	5.32	79.7
2024-07-21	394.9	5.28	6.22	83.8
2024-07-22	393.7	5.27	6.56	80.4
2024-07-23	261.4	3.50	4.02	85.0
2024-07-24	100	1.34	1.43	93.7
2024-07-25	26.7	0.36	0.40	89.4
2024-07-26	65.6	0.88	0.94	91.6
2024-07-27	255.2	3.41	3.95	85.8
2024-07-28	408.1	5.46	6.72	81.2
2024-07-29	193.6	2.59	2.81	92.2
2024-07-30	257.8	3.45	4.35	79.2
2024-07-31	335.2	4.48	3.79	83.8