


電站報表 2024|02

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2024/02/01-2024/02/29 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

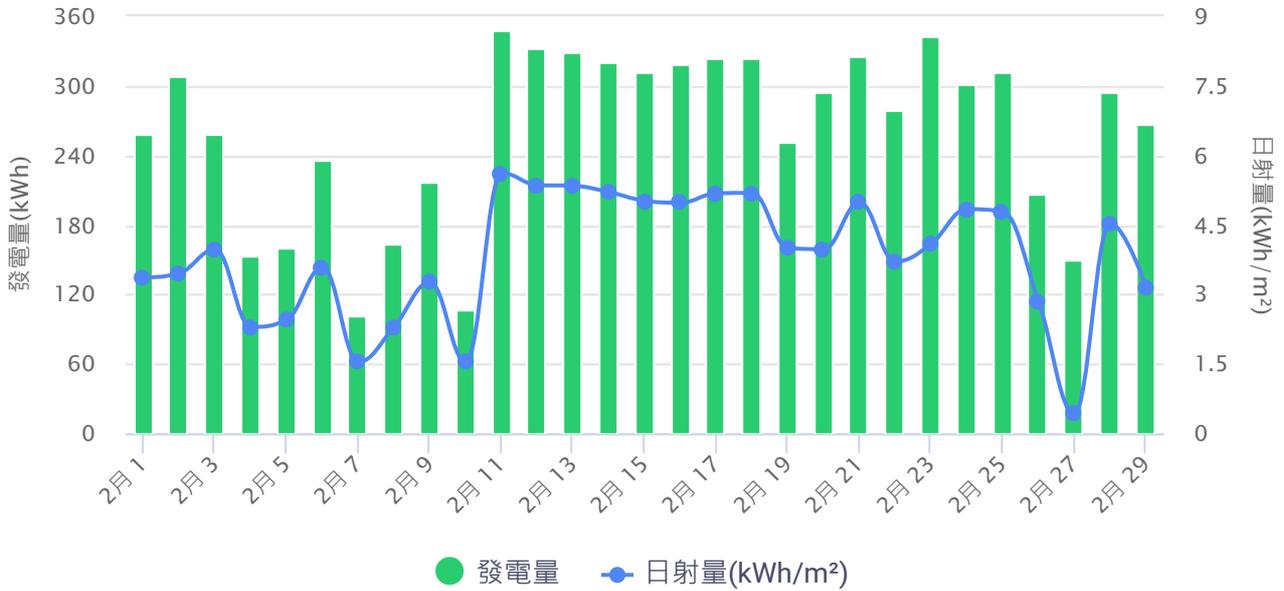

表格1. 2024/02/01-2024/02/29 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-02	7,598	101.66	110.93	80.2	33,436

表格2. 2024/02/01-2024/02/29 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
87.8	83.4

台中科技大學-弘業樓 2024|02

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/02/01-2024/02/29 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-02-01	258	3.45	3.36	77.7
2024-02-02	309	4.14	3.45	75.2
2024-02-03	258.8	3.46	3.97	87.3
2024-02-04	153.5	2.05	2.29	89.5
2024-02-05	161	2.15	2.45	87.9
2024-02-06	235.7	3.15	3.58	87.8
2024-02-07	102.3	1.37	1.54	88.9
2024-02-08	163	2.18	2.30	91.2
2024-02-09	216.8	2.90	3.26	85.8
2024-02-10	106.2	1.42	1.53	93.0
2024-02-11	347.6	4.65	5.62	82.8
2024-02-12	332.9	4.45	5.36	83.2
2024-02-13	329.1	4.40	5.34	82.4
2024-02-14	320.8	4.29	5.21	82.4
2024-02-15	312.5	4.18	5.02	83.1
2024-02-16	319.3	4.27	4.97	85.9
2024-02-17	323.7	4.33	5.18	83.1
2024-02-18	324.3	4.34	5.19	83.5
2024-02-19	251.3	3.36	4.00	83.5
2024-02-20	294.7	3.94	3.97	75.3
2024-02-21	324.8	4.35	4.98	74.4
2024-02-22	278.3	3.72	3.71	67.4
2024-02-23	342.7	4.58	4.09	70.0
2024-02-24	301.2	4.03	4.84	82.1
2024-02-25	312.6	4.18	4.78	76.6
2024-02-26	206.1	2.76	2.85	80.4
2024-02-27	149.6	2.00	0.42	34.4
2024-02-28	294.6	3.94	4.53	75.4
2024-02-29	267.6	3.58	3.16	76.7