


電站報表 2024|01

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2024/01/01-2024/01/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

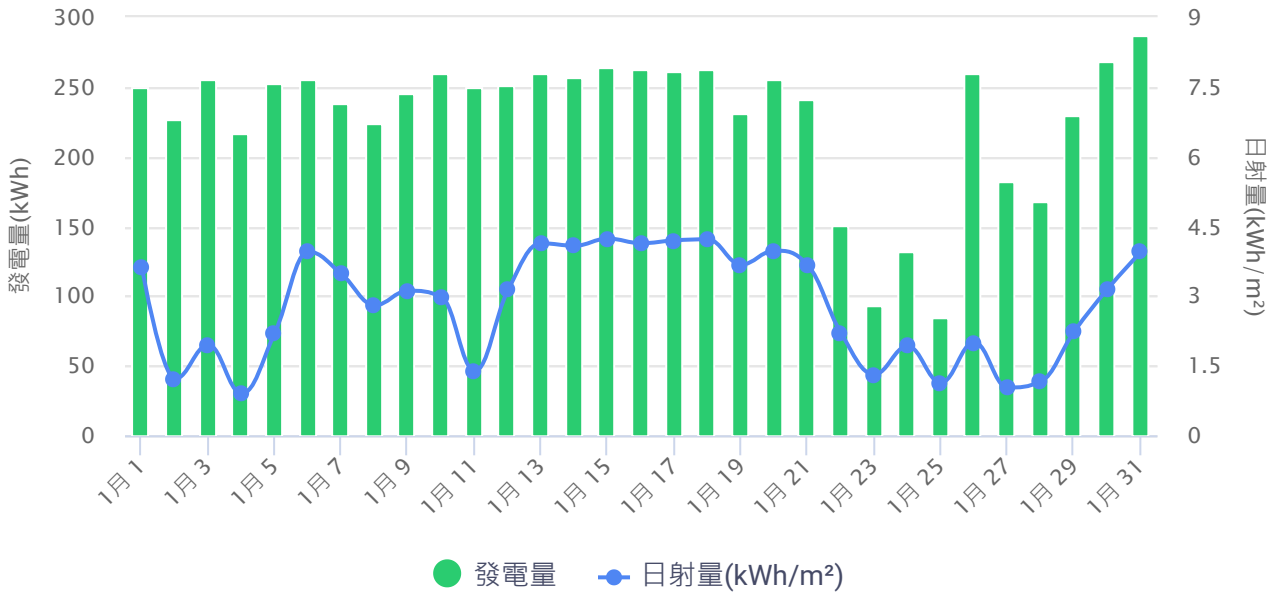

表格1. 2024/01/01-2024/01/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-01	7,075.5	94.67	87.11	76.5	31,136

表格2. 2024/01/01-2024/01/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
73.0	68.5

台中科技大學-弘業樓 2024|01

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/01/01-2024/01/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-01-01	250.3	3.35	3.63	92.3
2024-01-02	226.1	3.03	1.22	248.7
2024-01-03	256.2	3.43	1.94	176.3
2024-01-04	216.3	2.89	0.90	320.9
2024-01-05	253.1	3.39	2.21	153.2
2024-01-06	254.8	3.41	3.95	86.3
2024-01-07	238	3.18	3.47	91.7
2024-01-08	223.7	2.99	2.80	106.8
2024-01-09	245.1	3.28	3.11	105.4
2024-01-10	260.1	3.48	2.98	116.8
2024-01-11	249.8	3.34	1.38	241.5
2024-01-12	251.8	3.37	3.13	107.7
2024-01-13	260.3	3.48	4.13	84.2
2024-01-14	257.3	3.44	4.08	84.4
2024-01-15	263.6	3.53	4.23	83.3
2024-01-16	262	3.51	4.13	84.8
2024-01-17	260.8	3.49	4.20	83.2
2024-01-18	262.7	3.51	4.22	83.3
2024-01-19	230.7	3.09	3.67	84.0
2024-01-20	255.6	3.42	3.97	86.1
2024-01-21	240.6	3.22	3.66	87.9
2024-01-22	151	2.02	2.20	91.8
2024-01-23	93.1	1.24	1.31	94.8
2024-01-24	132.1	1.77	1.92	92.2
2024-01-25	84.9	1.14	1.13	100.1
2024-01-26	259.6	3.47	2.00	173.5
2024-01-27	182.6	2.44	1.03	237.6
2024-01-28	167.6	2.24	1.16	193.4
2024-01-29	230.1	3.08	2.23	138.0
2024-01-30	268.8	3.60	3.14	114.4
2024-01-31	286.7	3.84	3.95	97.2