


電站報表 2025|03

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2025/03/01-2025/03/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

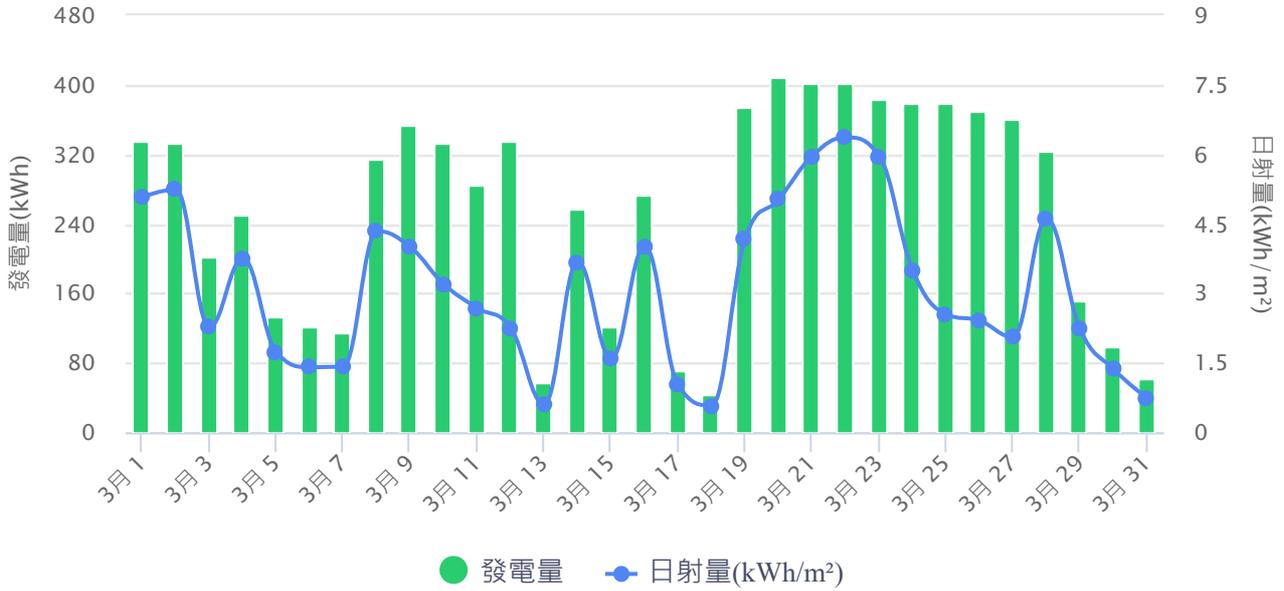

表格1. 2025/03/01-2025/03/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

| 時間 | 發電量(kWh) | 發電小時 | 日射量(kWh/m²) | PR(%) | 收入 |
|---------|----------|--------|-------------|-------|--------|
| 2025-03 | 8,033.2 | 107.48 | 95.76 | 70.0 | 35,351 |

表格2. 2025/03/01-2025/03/31 資料妥善率、發電妥善率

| 資料妥善率(%) | 發電妥善率(%) |
|----------|----------|
| 74.7 | 64.3 |

台中科技大學-弘業樓 2025|03

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2025/03/01-2025/03/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

| 時間 | 發電量(kWh) | 發電小時 | 日射量(kWh/m ²) | PR(%) |
|------------|----------|------|--------------------------|-------|
| 2025-03-01 | 335.5 | 4.49 | 5.08 | 76.0 |
| 2025-03-02 | 332.8 | 4.45 | 5.24 | 82.2 |
| 2025-03-03 | 203.2 | 2.72 | 2.27 | 69.4 |
| 2025-03-04 | 250.8 | 3.36 | 3.75 | 78.1 |
| 2025-03-05 | 133.4 | 1.78 | 1.72 | 88.3 |
| 2025-03-06 | 121.6 | 1.63 | 1.40 | 71.6 |
| 2025-03-07 | 114.4 | 1.53 | 1.42 | 86.3 |
| 2025-03-08 | 314.6 | 4.21 | 4.34 | 81.3 |
| 2025-03-09 | 354.4 | 4.74 | 4.00 | 67.4 |
| 2025-03-10 | 332.8 | 4.45 | 3.20 | 69.1 |
| 2025-03-11 | 284.8 | 3.81 | 2.68 | 66.4 |
| 2025-03-12 | 336.4 | 4.50 | 2.25 | 36.6 |
| 2025-03-13 | 58.4 | 0.78 | 0.60 | 56.3 |
| 2025-03-14 | 257.7 | 3.45 | 3.68 | 79.6 |
| 2025-03-15 | 120.8 | 1.62 | 1.59 | 86.6 |
| 2025-03-16 | 273.7 | 3.66 | 4.01 | 91.3 |
| 2025-03-17 | 71.4 | 0.96 | 1.01 | 90.3 |
| 2025-03-18 | 43 | 0.58 | 0.58 | 90.0 |
| 2025-03-19 | 375.4 | 5.02 | 4.18 | 65.1 |
| 2025-03-20 | 408.9 | 5.47 | 5.02 | 47.1 |
| 2025-03-21 | 402.8 | 5.39 | 5.96 | 63.7 |
| 2025-03-22 | 400.9 | 5.36 | 6.36 | 76.3 |
| 2025-03-23 | 383.8 | 5.13 | 5.96 | 72.4 |
| 2025-03-24 | 378 | 5.06 | 3.50 | 49.3 |
| 2025-03-25 | 378.3 | 5.06 | 2.55 | 35.9 |
| 2025-03-26 | 369.2 | 4.94 | 2.41 | 46.2 |
| 2025-03-27 | 360.5 | 4.82 | 2.05 | 38.1 |
| 2025-03-28 | 323.6 | 4.33 | 4.61 | 55.9 |
| 2025-03-29 | 151.2 | 2.02 | 2.23 | 84.9 |
| 2025-03-30 | 98.5 | 1.32 | 1.36 | 91.9 |
| 2025-03-31 | 62.4 | 0.84 | 0.74 | 75.4 |