


電站報表 2024|11

裝置容量： 338.2kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓

發電量

圖表1. 2024/11/01-2024/11/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

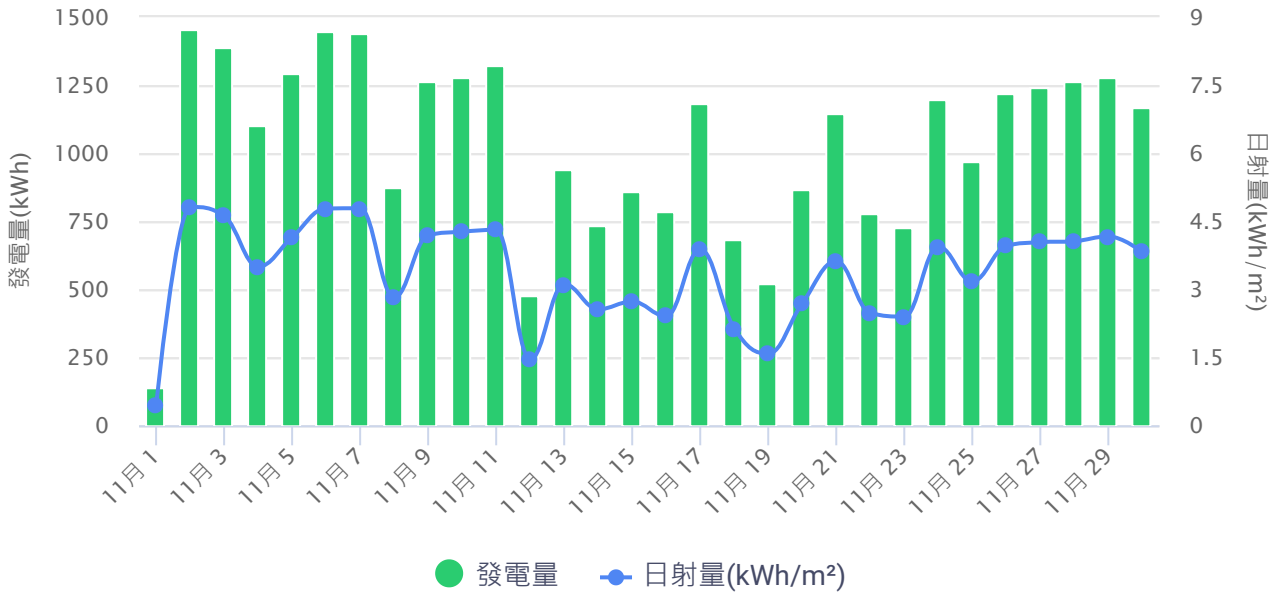

表格1. 2024/11/01-2024/11/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-11	31,060.4	91.85	100.84	91.1	136,684

表格2. 2024/11/01-2024/11/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
94.2	93.9

台中科技大學-昌明樓 2024|11

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/11/01-2024/11/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-11-01	142.9	0.42	0.42	102.3
2024-11-02	1,455.3	4.30	4.82	88.5
2024-11-03	1,391.3	4.11	4.62	88.4
2024-11-04	1,099.8	3.25	3.50	92.5
2024-11-05	1,290.8	3.82	4.15	91.8
2024-11-06	1,451.8	4.29	4.78	89.1
2024-11-07	1,440.1	4.26	4.79	87.5
2024-11-08	873.2	2.58	2.82	92.8
2024-11-09	1,267.6	3.75	4.19	88.7
2024-11-10	1,278	3.78	4.27	88.7
2024-11-11	1,320	3.90	4.31	87.1
2024-11-12	478.8	1.42	1.45	96.7
2024-11-13	940.7	2.78	3.11	88.4
2024-11-14	732.5	2.17	2.56	87.9
2024-11-15	862.3	2.55	2.73	89.2
2024-11-16	786.1	2.32	2.41	95.0
2024-11-17	1,186.5	3.51	3.88	89.7
2024-11-18	682.8	2.02	2.14	93.9
2024-11-19	523.9	1.55	1.58	97.7
2024-11-20	865.4	2.56	2.69	94.7
2024-11-21	1,143.8	3.38	3.62	92.6
2024-11-22	780.3	2.31	2.48	92.8
2024-11-23	726.6	2.15	2.40	88.6
2024-11-24	1,195.4	3.53	3.94	89.0
2024-11-25	972.8	2.88	3.18	90.0
2024-11-26	1,221.4	3.61	3.96	90.7
2024-11-27	1,239.8	3.67	4.04	90.0
2024-11-28	1,263.2	3.74	4.06	90.8
2024-11-29	1,278.4	3.78	4.17	90.1
2024-11-30	1,168.6	3.46	3.82	89.3