


電站報表 2024|05

裝置容量： 338.2kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓

發電量

圖表1. 2024/05/01-2024/05/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

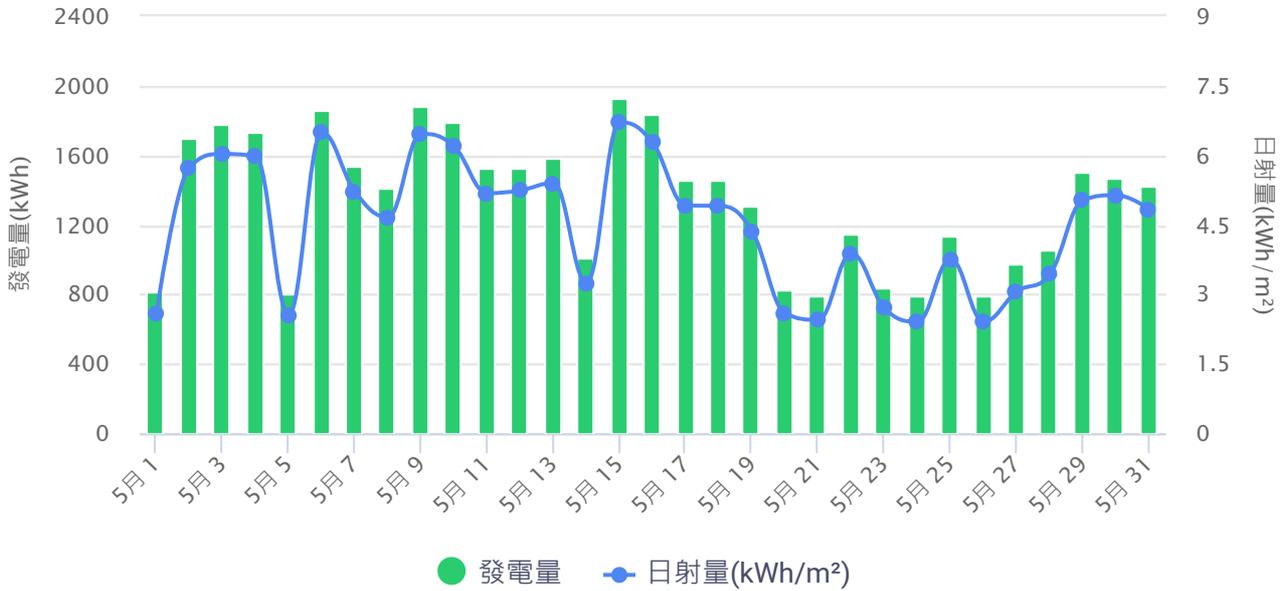

表格1. 2024/05/01-2024/05/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-05	41,680.6	123.25	139.81	89.1	183,420

表格2. 2024/05/01-2024/05/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.4	99.5

台中科技大學-昌明樓 2024|05

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/05/01-2024/05/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-05-01	810	2.40	2.57	93.3
2024-05-02	1,704.4	5.04	5.74	87.7
2024-05-03	1,774.9	5.25	6.03	87.1
2024-05-04	1,730.7	5.12	5.97	85.6
2024-05-05	803.8	2.38	2.55	93.0
2024-05-06	1,857	5.49	6.49	84.6
2024-05-07	1,535.7	4.54	5.21	87.1
2024-05-08	1,408.9	4.17	4.66	88.5
2024-05-09	1,884.3	5.57	6.46	86.2
2024-05-10	1,794.7	5.31	6.19	85.8
2024-05-11	1,524	4.51	5.18	87.0
2024-05-12	1,524.2	4.51	5.24	86.0
2024-05-13	1,580.3	4.67	5.40	86.4
2024-05-14	1,007.9	2.98	3.24	91.8
2024-05-15	1,931.5	5.71	6.71	85.1
2024-05-16	1,831.8	5.42	6.27	86.4
2024-05-17	1,456.1	4.31	4.91	87.2
2024-05-18	1,461.1	4.32	4.91	88.0
2024-05-19	1,314.8	3.89	4.36	89.2
2024-05-20	828	2.45	2.59	94.5
2024-05-21	787.1	2.33	2.45	95.0
2024-05-22	1,143.8	3.38	3.88	87.2
2024-05-23	842.6	2.49	2.70	92.1
2024-05-24	792.5	2.34	2.41	97.0
2024-05-25	1,141.9	3.38	3.75	89.8
2024-05-26	794.4	2.35	2.41	97.1
2024-05-27	971.3	2.87	3.06	93.5
2024-05-28	1,056	3.12	3.43	90.7
2024-05-29	1,503.2	4.44	5.03	88.3
2024-05-30	1,464.4	4.33	5.14	84.0
2024-05-31	1,419.6	4.20	4.84	86.5