


電站報表 2025|05

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2025/05/01-2025/05/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

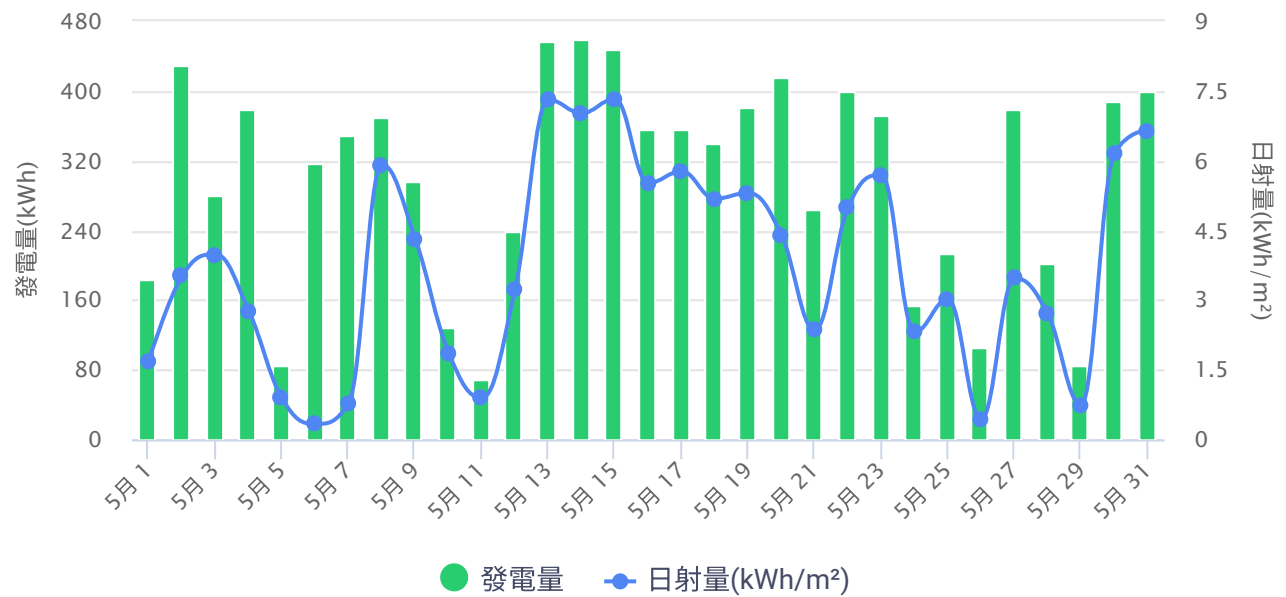

表格1. 2025/05/01-2025/05/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-05	9,300.4	124.44	116.50	67.2	40,927

表格2. 2025/05/01-2025/05/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
73.6	66.0

表格3. 2025/05/01-2025/05/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度
*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2025-05-01	184.2	2.46	1.69	56.3
2025-05-02	429.1	5.74	3.51	47.7
2025-05-03	279.4	3.74	3.98	63.0
2025-05-04	378.2	5.06	2.77	45.0
2025-05-05	84.2	1.13	0.89	51.7
2025-05-06	315.9	4.23	0.33	56.5
2025-05-07	348.4	4.66	0.77	84.2
2025-05-08	369.9	4.95	5.91	81.3
2025-05-09	296.8	3.97	4.32	71.1
2025-05-10	127.8	1.71	1.87	90.6
2025-05-11	69.9	0.94	0.89	68.8
2025-05-12	239.8	3.21	3.23	90.6
2025-05-13	456.8	6.11	7.31	74.8
2025-05-14	458.7	6.14	7.02	69.2
2025-05-15	448.2	6.00	7.33	77.1
2025-05-16	354.9	4.75	5.52	56.3
2025-05-17	356.6	4.77	5.77	71.3
2025-05-18	339.6	4.54	5.18	75.6
2025-05-19	381.2	5.10	5.30	51.5
2025-05-20	415.4	5.56	4.40	61.6
2025-05-21	265.1	3.55	2.35	52.4
2025-05-22	400.1	5.35	4.99	48.1
2025-05-23	373	4.99	5.69	69.6
2025-05-24	153.5	2.05	2.31	77.8
2025-05-25	214.2	2.87	3.01	73.8
2025-05-26	106.5	1.43	0.43	51.9
2025-05-27	378.7	5.07	3.47	47.4
2025-05-28	202	2.70	2.70	71.0
2025-05-29	85.1	1.14	0.74	85.0
2025-05-30	387.7	5.19	6.16	83.4
2025-05-31	399.4	5.34	6.65	80.1