


電站報表 2024|03

裝置容量： 338.2kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓

發電量

圖表1. 2024/03/01-2024/03/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

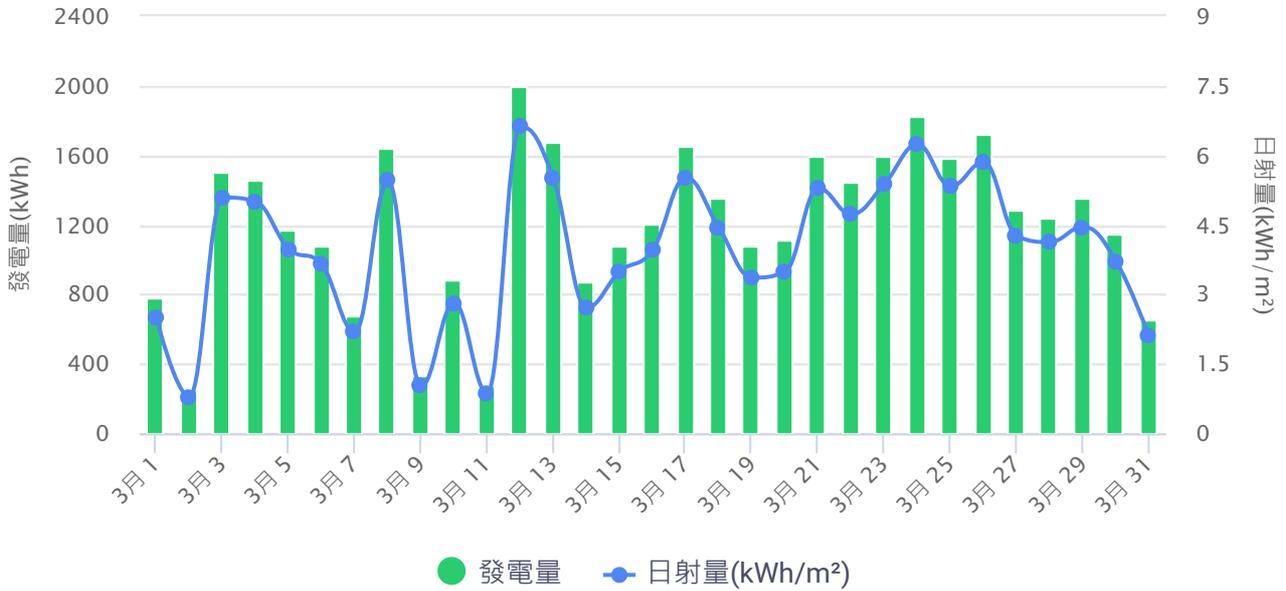

表格1. 2024/03/01-2024/03/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-03	37,541	111.01	123.85	90.4	165,203

表格2. 2024/03/01-2024/03/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.8	99.9

台中科技大學-昌明樓 2024|03

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/03/01-2024/03/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-03-01	779.8	2.31	2.51	92.0
2024-03-02	253	0.75	0.79	94.8
2024-03-03	1,505.5	4.45	5.09	87.5
2024-03-04	1,459.1	4.31	5.00	86.3
2024-03-05	1,174.3	3.47	3.98	87.2
2024-03-06	1,081.3	3.20	3.64	87.8
2024-03-07	678	2.00	2.19	91.6
2024-03-08	1,639.9	4.85	5.45	89.0
2024-03-09	327.4	0.97	1.01	95.5
2024-03-10	881.2	2.61	2.81	92.7
2024-03-11	277.1	0.82	0.87	94.3
2024-03-12	1,997.7	5.91	6.62	89.2
2024-03-13	1,672.2	4.94	5.49	90.0
2024-03-14	878.2	2.60	2.71	95.8
2024-03-15	1,081	3.20	3.49	91.4
2024-03-16	1,210.2	3.58	3.96	90.5
2024-03-17	1,651.3	4.88	5.52	88.5
2024-03-18	1,359.8	4.02	4.43	90.7
2024-03-19	1,074.3	3.18	3.36	94.6
2024-03-20	1,112.3	3.29	3.49	94.3
2024-03-21	1,600.4	4.73	5.29	89.4
2024-03-22	1,449.9	4.29	4.73	89.3
2024-03-23	1,595.9	4.72	5.38	87.6
2024-03-24	1,820.3	5.38	6.24	86.3
2024-03-25	1,582.7	4.68	5.33	87.8
2024-03-26	1,721.1	5.09	5.85	87.0
2024-03-27	1,287.4	3.81	4.25	89.5
2024-03-28	1,234.6	3.65	4.13	88.5
2024-03-29	1,350.3	3.99	4.46	89.6
2024-03-30	1,145.7	3.39	3.71	91.3
2024-03-31	659	1.95	2.09	93.1