


電站報表 2024|08

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2024/08/01-2024/08/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

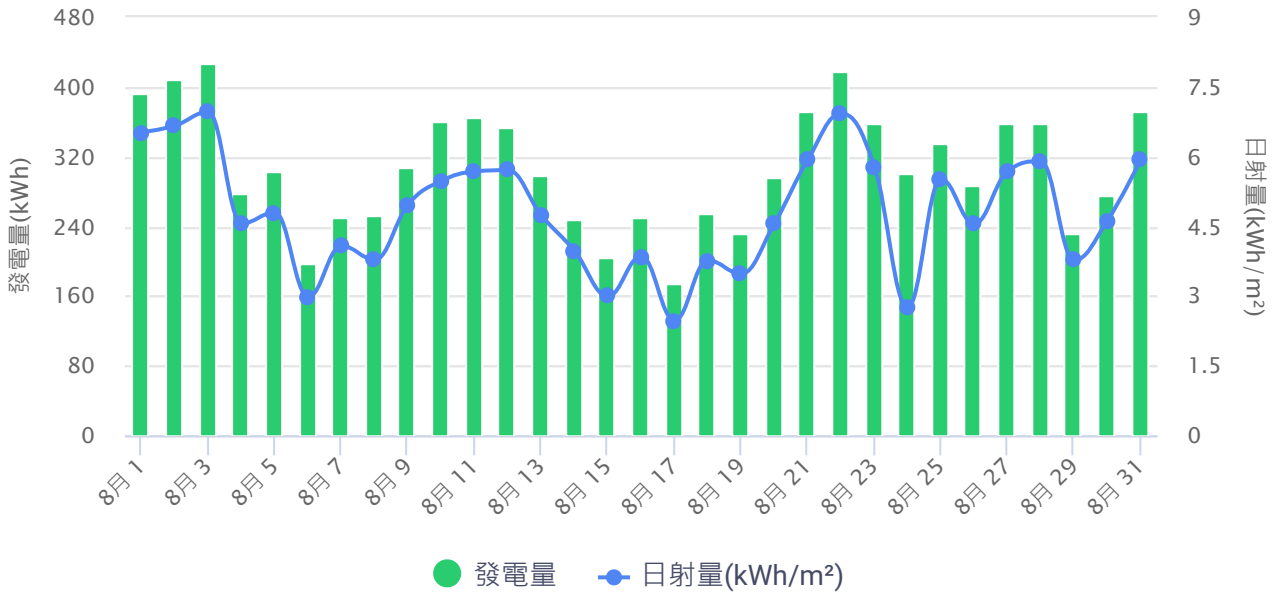

表格1. 2024/08/01-2024/08/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-08	9,528.9	127.49	149.34	82.1	41,933

表格2. 2024/08/01-2024/08/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
92.8	93.1

台中科技大學-弘業樓 2024|08

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/08/01-2024/08/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-08-01	393.6	5.27	6.52	80.1
2024-08-02	408.2	5.46	6.66	78.4
2024-08-03	428	5.73	6.96	79.0
2024-08-04	278.2	3.72	4.56	80.2
2024-08-05	303.6	4.06	4.80	82.9
2024-08-06	197.7	2.65	2.98	85.0
2024-08-07	250.3	3.35	4.08	78.1
2024-08-08	253.1	3.39	3.78	88.5
2024-08-09	307.1	4.11	4.97	80.8
2024-08-10	360	4.82	5.48	79.6
2024-08-11	366.2	4.90	5.68	80.3
2024-08-12	352.9	4.72	5.71	79.3
2024-08-13	299.6	4.01	4.74	82.7
2024-08-14	249	3.33	3.97	82.2
2024-08-15	203.4	2.72	2.99	86.2
2024-08-16	251.2	3.36	3.85	86.6
2024-08-17	175.5	2.35	2.47	89.2
2024-08-18	256	3.43	3.77	86.3
2024-08-19	231.5	3.10	3.48	86.5
2024-08-20	296.8	3.97	4.56	83.6
2024-08-21	371.3	4.97	5.93	80.1
2024-08-22	417.1	5.58	6.92	78.9
2024-08-23	358.6	4.80	5.79	81.6
2024-08-24	301.5	4.03	2.75	78.3
2024-08-25	335.3	4.49	5.51	81.1
2024-08-26	286.9	3.84	4.55	82.8
2024-08-27	358.7	4.80	5.68	82.8
2024-08-28	359	4.80	5.90	81.4
2024-08-29	232.6	3.11	3.77	82.4
2024-08-30	274.7	3.68	4.62	79.5
2024-08-31	371.4	4.97	5.93	82.0