


電站報表 2025|02

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2025/02/01-2025/02/28 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

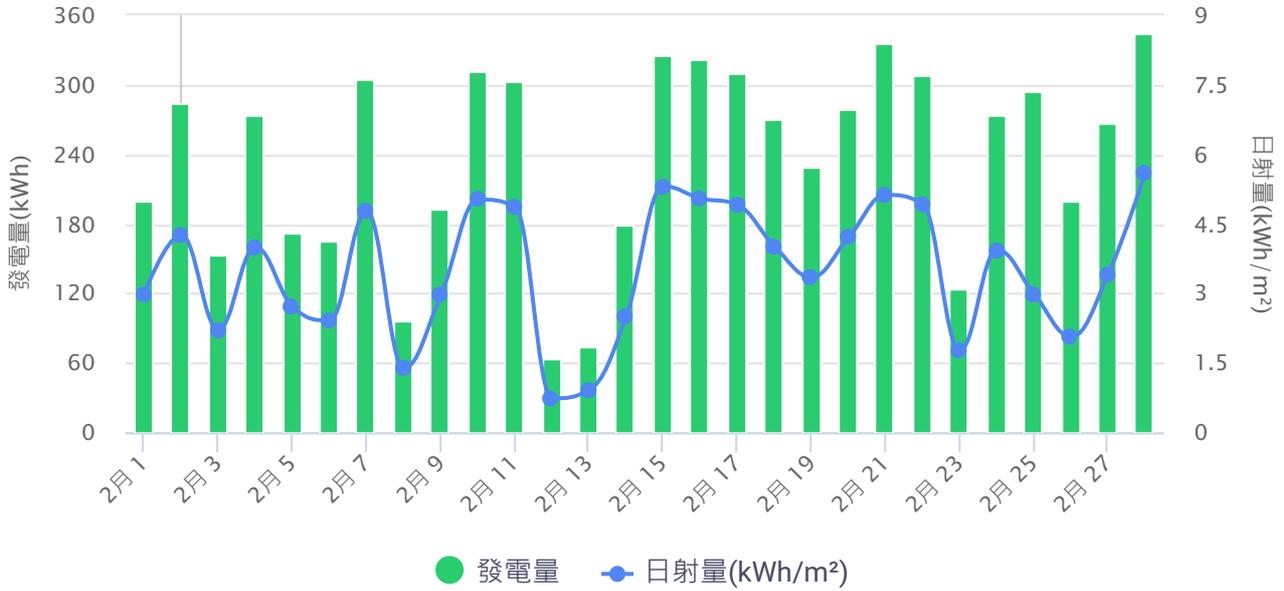

表格1. 2025/02/01-2025/02/28 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-02	6,661.1	89.12	98.36	85.7	29,313

表格2. 2025/02/01-2025/02/28 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
93.7	91.9

台中科技大學-弘業樓 2025|02

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2025/02/01-2025/02/28 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2025-02-01	199.5	2.67	2.98	89.5
2025-02-02	283.4	3.79	4.25	89.1
2025-02-03	153.6	2.06	2.22	92.8
2025-02-04	273.2	3.66	3.99	91.6
2025-02-05	172.3	2.31	2.71	85.1
2025-02-06	166.1	2.22	2.41	92.1
2025-02-07	305.3	4.08	4.77	85.7
2025-02-08	96.4	1.29	1.39	92.2
2025-02-09	192.5	2.57	2.96	87.1
2025-02-10	312.4	4.18	5.02	83.2
2025-02-11	302.3	4.05	4.87	83.0
2025-02-12	64.2	0.86	0.73	86.8
2025-02-13	74.9	1.00	0.91	95.5
2025-02-14	179.5	2.40	2.50	91.7
2025-02-15	325.6	4.36	5.31	82.0
2025-02-16	322.1	4.31	5.05	85.1
2025-02-17	309.9	4.15	4.91	84.5
2025-02-18	270.6	3.62	4.01	90.1
2025-02-19	229.9	3.08	3.35	91.3
2025-02-20	279.7	3.74	4.21	85.4
2025-02-21	335.8	4.49	5.12	82.6
2025-02-22	308.1	4.12	4.92	81.6
2025-02-23	123.9	1.66	1.77	92.0
2025-02-24	273.5	3.66	3.94	86.2
2025-02-25	294.8	3.94	2.99	67.9
2025-02-26	200.1	2.68	2.06	76.4
2025-02-27	267.4	3.58	3.41	67.8
2025-02-28	343.9	4.60	5.59	81.1