


電站報表 2025|01

裝置容量： 338.2kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓

發電量

圖表1. 2025/01/01-2025/01/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

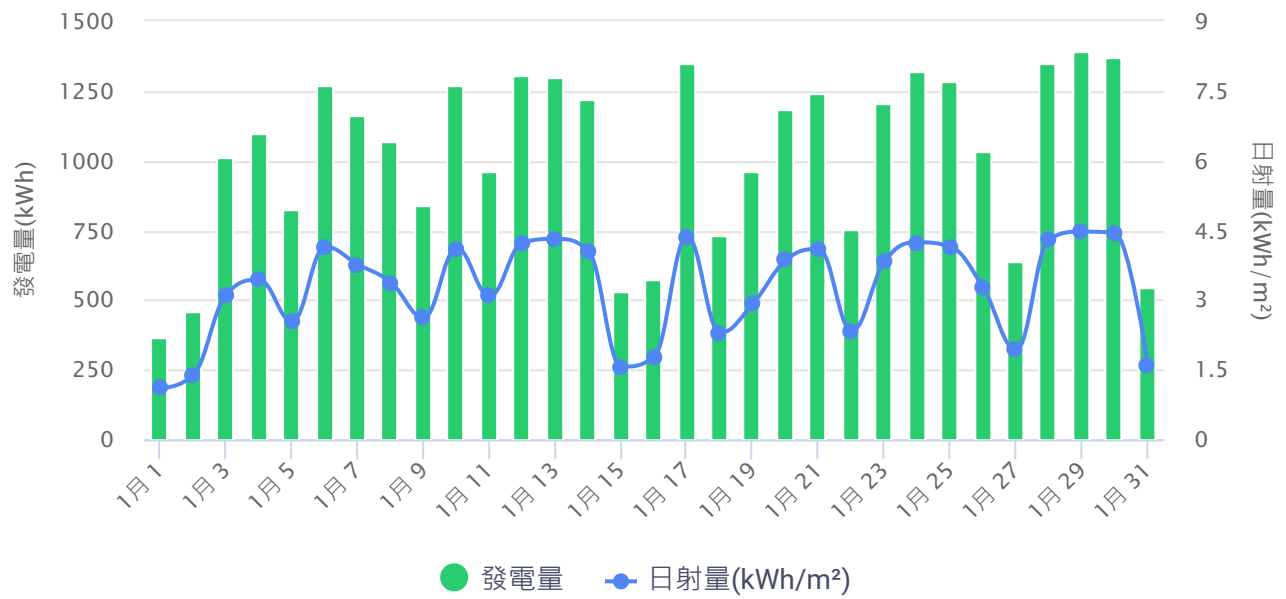

表格1. 2025/01/01-2025/01/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-01	31,641.5	93.56	100.71	93.7	139,241

表格2. 2025/01/01-2025/01/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.9	99.9

台中科技大學-昌明樓 2025|01

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2025/01/01-2025/01/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2025-01-01	366.4	1.08	1.10	98.4
2025-01-02	461.1	1.36	1.39	98.1
2025-01-03	1,009.1	2.98	3.12	95.6
2025-01-04	1,101.6	3.26	3.43	94.9
2025-01-05	825.7	2.44	2.54	96.2
2025-01-06	1,273.6	3.77	4.14	90.9
2025-01-07	1,160.1	3.43	3.76	91.2
2025-01-08	1,068.2	3.16	3.38	93.4
2025-01-09	840.9	2.49	2.62	94.8
2025-01-10	1,271.3	3.76	4.11	91.4
2025-01-11	964.3	2.85	3.08	92.4
2025-01-12	1,308.8	3.87	4.23	91.4
2025-01-13	1,295.5	3.83	4.31	88.8
2025-01-14	1,219.8	3.61	4.05	88.9
2025-01-15	527.6	1.56	1.56	99.7
2025-01-16	573.2	1.69	1.78	95.0
2025-01-17	1,351.9	4.00	4.37	91.4
2025-01-18	730.8	2.16	2.29	94.0
2025-01-19	959.8	2.84	2.92	97.2
2025-01-20	1,187	3.51	3.86	91.0
2025-01-21	1,242.9	3.68	4.09	89.7
2025-01-22	756.7	2.24	2.33	95.8
2025-01-23	1,206.1	3.57	3.83	93.2
2025-01-24	1,318	3.90	4.24	90.6
2025-01-25	1,286.4	3.80	4.14	91.8
2025-01-26	1,036.8	3.07	3.26	94.1
2025-01-27	640.8	1.89	1.92	98.2
2025-01-28	1,349.7	3.99	4.31	92.5
2025-01-29	1,389.9	4.11	4.47	91.8
2025-01-30	1,369.4	4.05	4.44	91.1
2025-01-31	548.1	1.62	1.61	100.0