


電站報表 2025|04

裝置容量： 338.2kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓

發電量

圖表1. 2025/04/01-2025/04/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

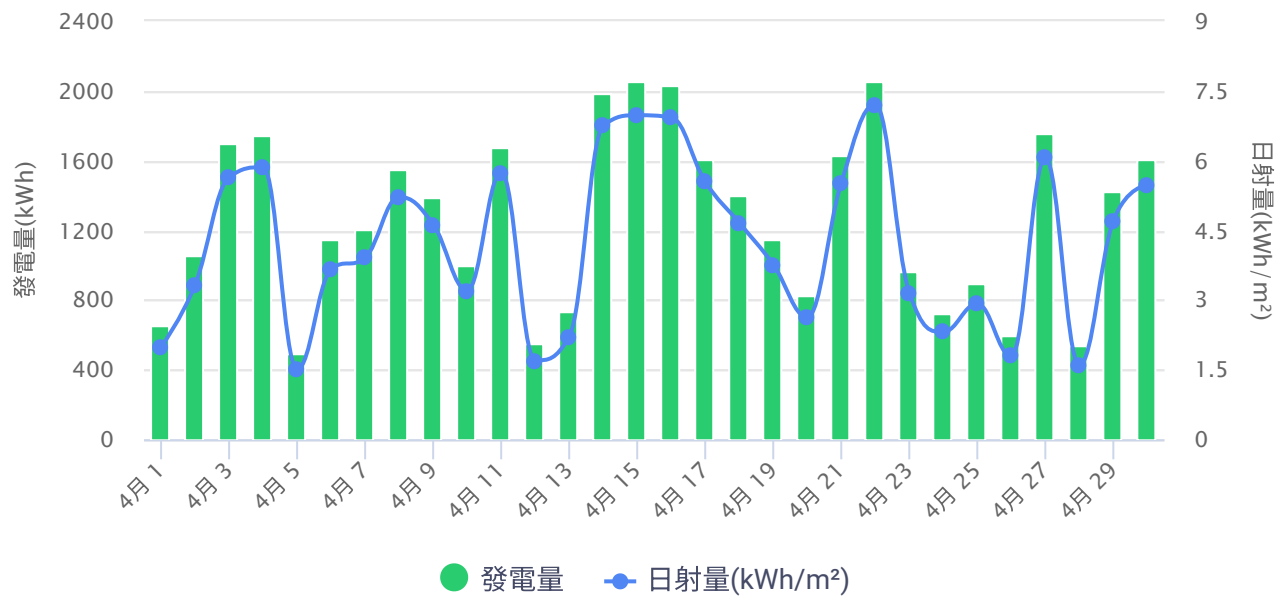

表格1. 2025/04/01-2025/04/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-04	38,198.7	112.95	126.55	90.7	168,097

表格2. 2025/04/01-2025/04/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.8	99.8

表格3. 2025/04/01-2025/04/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度
*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2025-04-01	650.7	1.92	1.98	97.1
2025-04-02	1,058.8	3.13	3.33	94.1
2025-04-03	1,704.3	5.04	5.64	89.4
2025-04-04	1,745.3	5.16	5.86	88.1
2025-04-05	492.5	1.46	1.51	96.3
2025-04-06	1,143.4	3.38	3.66	92.4
2025-04-07	1,206.3	3.57	3.91	88.8
2025-04-08	1,549	4.58	5.22	87.8
2025-04-09	1,394.2	4.12	4.63	87.8
2025-04-10	1,002.1	2.96	3.21	92.4
2025-04-11	1,681.8	4.97	5.74	86.6
2025-04-12	551.7	1.63	1.70	96.0
2025-04-13	733.7	2.17	2.21	98.1
2025-04-14	1,989.6	5.88	6.75	87.1
2025-04-15	2,060.3	6.09	6.97	87.3
2025-04-16	2,034.1	6.01	6.93	85.8
2025-04-17	1,612.4	4.77	5.54	86.0
2025-04-18	1,405	4.15	4.66	89.1
2025-04-19	1,146.4	3.39	3.76	90.1
2025-04-20	828.2	2.45	2.63	93.0
2025-04-21	1,631.1	4.82	5.52	87.3
2025-04-22	2,055.4	6.08	7.20	84.3
2025-04-23	968.3	2.86	3.16	90.6
2025-04-24	728.7	2.15	2.31	93.2
2025-04-25	901.4	2.67	2.92	91.3
2025-04-26	592	1.75	1.79	97.4
2025-04-27	1,761.2	5.21	6.06	86.0
2025-04-28	540.9	1.60	1.60	100.0
2025-04-29	1,428	4.22	4.70	89.8
2025-04-30	1,602.2	4.74	5.46	86.7