


電站報表 2024|01

裝置容量： 240.1kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

發電量

圖表1. 2024/01/01-2024/01/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

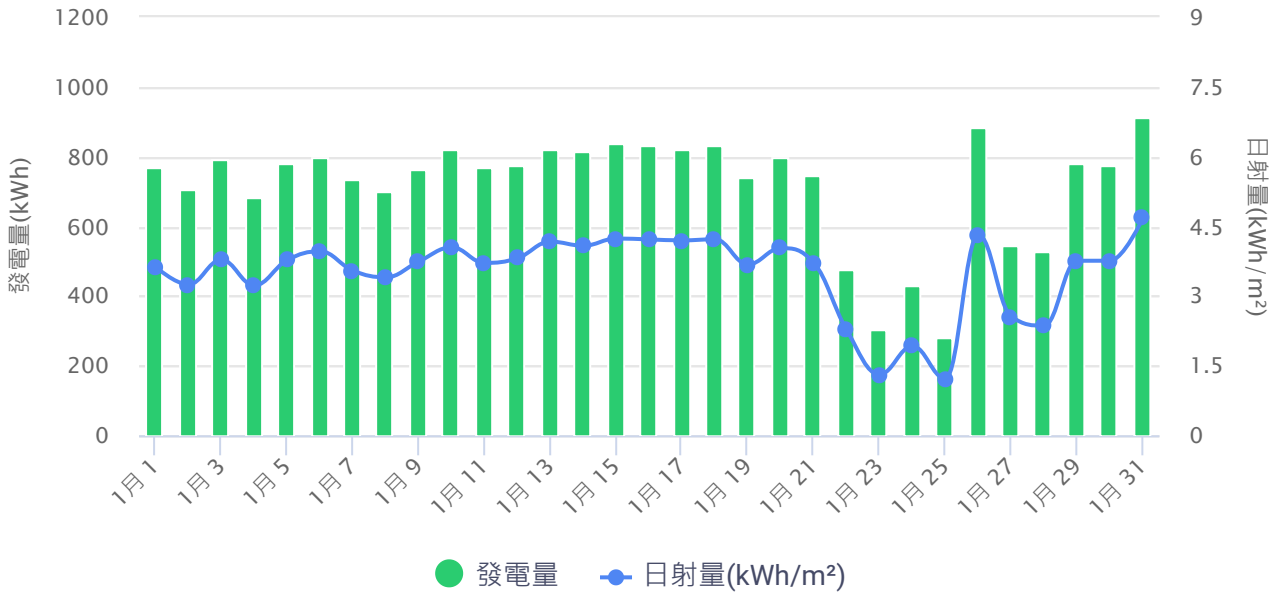

表格1. 2024/01/01-2024/01/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-01	22,256	92.68	108.53	86.2	97,940

表格2. 2024/01/01-2024/01/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
100.0	99.9

台中科技大學-中正大樓 2024|01

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/01/01-2024/01/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-01-01	769.3	3.20	3.63	88.3
2024-01-02	707.3	2.95	3.25	90.7
2024-01-03	792.8	3.30	3.78	87.4
2024-01-04	681	2.84	3.23	87.8
2024-01-05	780.4	3.25	3.77	86.2
2024-01-06	799.8	3.33	3.96	84.1
2024-01-07	736.5	3.07	3.54	86.6
2024-01-08	698.9	2.91	3.40	85.6
2024-01-09	764.2	3.18	3.74	85.1
2024-01-10	820.1	3.42	4.05	84.4
2024-01-11	767.4	3.20	3.71	86.1
2024-01-12	773.5	3.22	3.81	84.5
2024-01-13	823.7	3.43	4.17	82.3
2024-01-14	815.1	3.39	4.08	83.2
2024-01-15	839.3	3.50	4.24	82.5
2024-01-16	830.8	3.46	4.22	82.1
2024-01-17	823.1	3.43	4.20	81.7
2024-01-18	832.8	3.47	4.22	82.2
2024-01-19	738.5	3.08	3.68	83.6
2024-01-20	797.6	3.32	4.03	82.5
2024-01-21	744	3.10	3.71	83.5
2024-01-22	476.8	1.99	2.26	87.7
2024-01-23	302.8	1.26	1.31	96.0
2024-01-24	429.3	1.79	1.92	93.2
2024-01-25	279.7	1.16	1.22	95.3
2024-01-26	885.2	3.69	4.31	85.5
2024-01-27	546.7	2.28	2.56	89.0
2024-01-28	528.2	2.20	2.36	93.2
2024-01-29	783.4	3.26	3.76	86.8
2024-01-30	773	3.22	3.76	85.7
2024-01-31	915.1	3.81	4.68	81.5