


電站報表 2025|02

裝置容量： 240.1kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

發電量

圖表1. 2025/02/01-2025/02/28 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

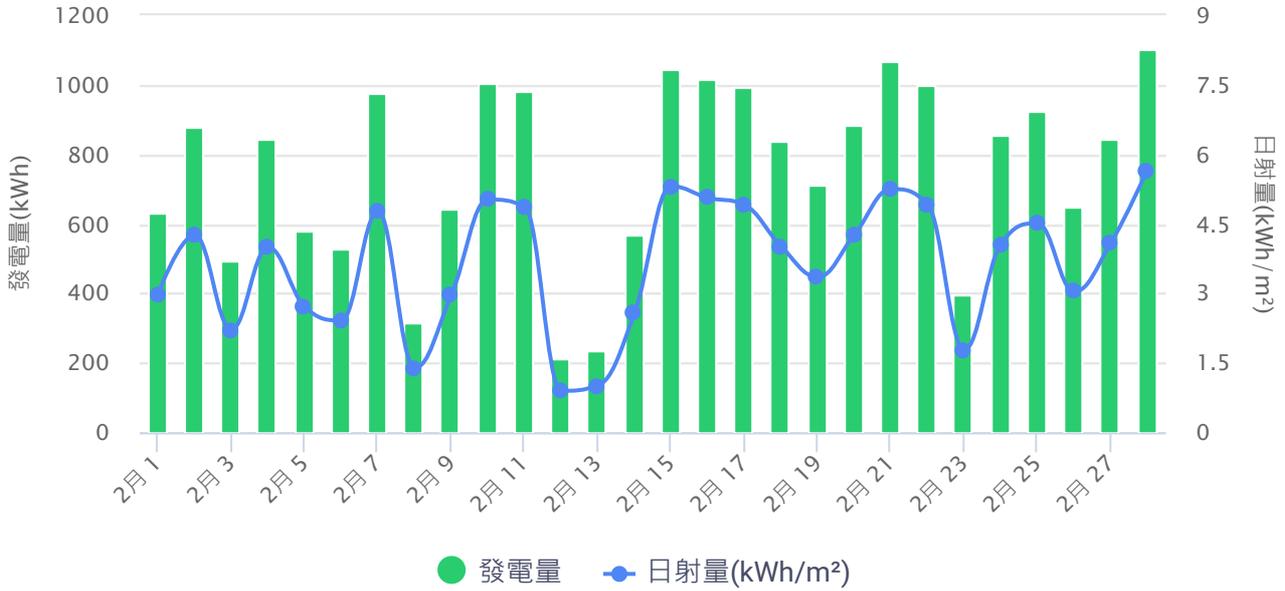

表格1. 2025/02/01-2025/02/28 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-02	21,216.2	88.35	102.25	88.0	93,364

表格2. 2025/02/01-2025/02/28 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.9	100.0

台中科技大學-中正大樓 2025|02

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2025/02/01-2025/02/28 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2025-02-01	628.8	2.62	2.98	87.8
2025-02-02	879.4	3.66	4.25	86.1
2025-02-03	492.3	2.05	2.22	92.5
2025-02-04	844.4	3.52	3.99	88.0
2025-02-05	578.5	2.41	2.71	88.9
2025-02-06	531	2.21	2.41	91.6
2025-02-07	977.4	4.07	4.77	85.4
2025-02-08	314.5	1.31	1.39	94.0
2025-02-09	640.2	2.67	2.96	90.2
2025-02-10	1,004.3	4.18	5.02	83.3
2025-02-11	984.5	4.10	4.87	84.1
2025-02-12	214.1	0.89	0.89	99.8
2025-02-13	234.7	0.98	1.01	96.9
2025-02-14	567.6	2.36	2.57	92.0
2025-02-15	1,047.7	4.36	5.31	82.1
2025-02-16	1,013.7	4.22	5.06	83.4
2025-02-17	995.3	4.14	4.91	84.4
2025-02-18	836.8	3.48	4.01	86.8
2025-02-19	709.4	2.95	3.35	88.2
2025-02-20	881.6	3.67	4.26	86.2
2025-02-21	1,065.8	4.44	5.25	84.6
2025-02-22	997.9	4.16	4.92	84.5
2025-02-23	396.1	1.65	1.78	92.3
2025-02-24	857.1	3.57	4.06	87.9
2025-02-25	926.8	3.86	4.51	85.6
2025-02-26	650	2.71	3.04	88.9
2025-02-27	843.5	3.51	4.09	86.0
2025-02-28	1,102.8	4.59	5.66	81.1