


電站報表 2024|04

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2024/04/01-2024/04/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

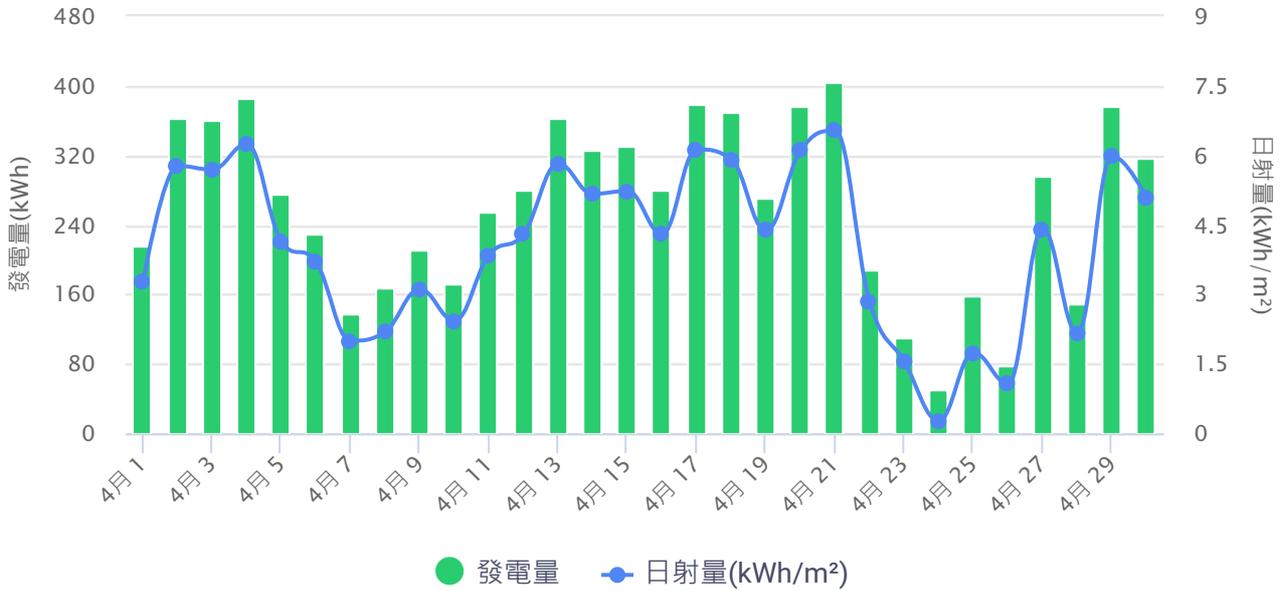

表格1. 2024/04/01-2024/04/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-04	7,878.6	105.41	121.33	85.2	34,671

表格2. 2024/04/01-2024/04/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
95.9	95.7

台中科技大學-弘業樓 2024|04

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/04/01-2024/04/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-04-01	216.1	2.89	3.26	88.4
2024-04-02	363.6	4.87	5.77	81.6
2024-04-03	360.1	4.82	5.69	84.7
2024-04-04	384.7	5.15	6.24	82.5
2024-04-05	274.7	3.68	4.14	87.5
2024-04-06	229.3	3.07	3.69	83.1
2024-04-07	138.1	1.85	2.00	92.5
2024-04-08	168.2	2.25	2.19	79.7
2024-04-09	211	2.82	3.11	90.9
2024-04-10	171.5	2.29	2.43	88.9
2024-04-11	255.8	3.42	3.85	83.9
2024-04-12	279.7	3.74	4.30	86.8
2024-04-13	363.4	4.86	5.82	83.6
2024-04-14	325.3	4.35	5.16	84.3
2024-04-15	330.9	4.43	5.23	84.6
2024-04-16	281.3	3.76	4.30	87.5
2024-04-17	379.1	5.07	6.13	82.8
2024-04-18	370	4.95	5.91	83.6
2024-04-19	270.9	3.62	4.37	82.3
2024-04-20	377.2	5.05	6.09	82.9
2024-04-21	403.9	5.40	6.53	82.6
2024-04-22	187.4	2.51	2.84	88.3
2024-04-23	111.3	1.49	1.55	92.8
2024-04-24	49.8	0.67	0.27	71.0
2024-04-25	159.3	2.13	1.74	78.1
2024-04-26	77.5	1.04	1.07	95.5
2024-04-27	296.1	3.96	4.41	89.8
2024-04-28	149.4	2.00	2.16	89.4
2024-04-29	376.2	5.03	5.99	84.0
2024-04-30	317	4.24	5.08	83.4