電站報表 2025|03

裝置容量： 240.1kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

旭恩能源有限公司

台中科技大學-中正大樓 2025|03

地址：台中市北區三民路三段129號

發電量

圖表1. 2025/03/01-2025/03/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

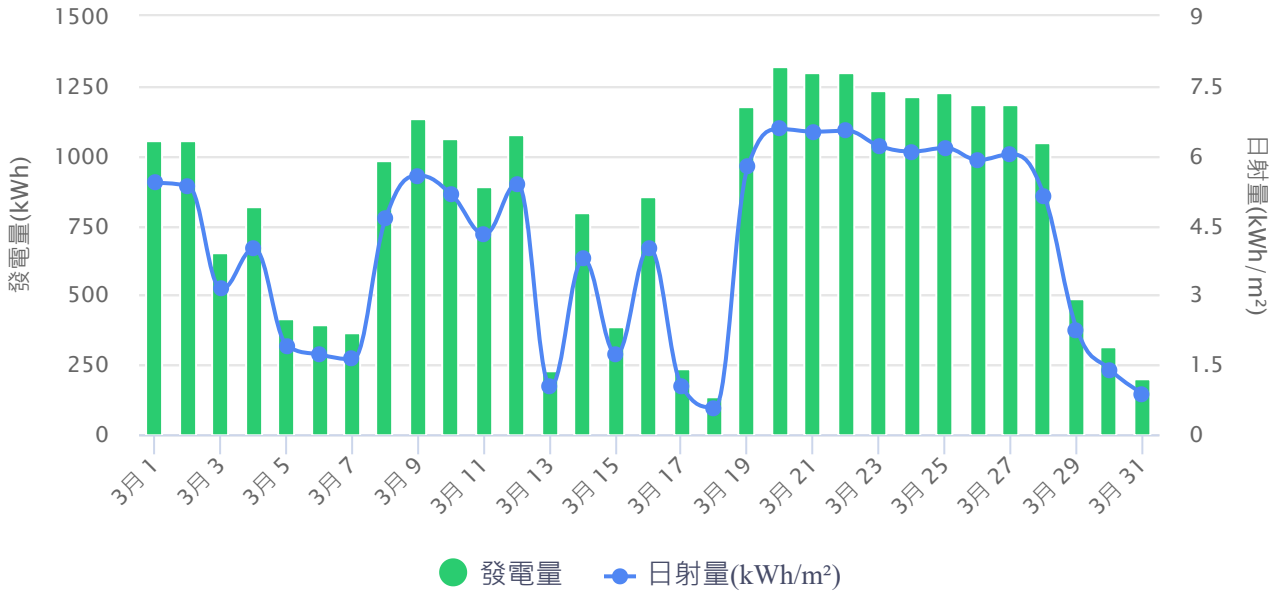

表格1. 2025/03/01-2025/03/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-03	25,733.1	107.16	125.77	87.5	113,241

表格2. 2025/03/01-2025/03/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.8	99.8

台中科技大學-中正大樓 2025|03

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2025/03/01-2025/03/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

＊市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)
2025-03-01	1,056.4	4.40	5.41	81.3
2025-03-02	1,051.5	4.38	5.34	81.9
2025-03-03	654.3	2.72	3.12	87.2
2025-03-04	819.8	3.41	3.99	85.5
2025-03-05	417	1.74	1.91	91.0
2025-03-06	392	1.63	1.71	95.2
2025-03-07	366.2	1.52	1.62	94.4
2025-03-08	981.5	4.09	4.67	87.5
2025-03-09	1,134.6	4.73	5.57	84.8
2025-03-10	1,064.1	4.43	5.15	86.0
2025-03-11	892	3.71	4.31	86.2
2025-03-12	1,079.2	4.49	5.40	83.2
2025-03-13	228.8	0.95	1.03	92.3
2025-03-14	799.5	3.33	3.77	88.4
2025-03-15	387.3	1.61	1.72	91.3
2025-03-16	852.9	3.55	4.01	88.5
2025-03-17	236.6	0.99	1.02	96.9
2025-03-18	134.6	0.56	0.58	96.7
2025-03-19	1,176.5	4.90	5.77	84.9
2025-03-20	1,317.5	5.49	6.57	83.5
2025-03-21	1,296.1	5.40	6.51	82.8
2025-03-22	1,298.3	5.41	6.53	82.8
2025-03-23	1,234.6	5.14	6.20	82.9
2025-03-24	1,211.6	5.05	6.09	82.9
2025-03-25	1,227.6	5.11	6.16	82.9
2025-03-26	1,184.5	4.93	5.90	83.5
2025-03-27	1,183.6	4.93	6.03	81.8
2025-03-28	1,044.5	4.35	5.14	84.7
2025-03-29	489.1	2.04	2.25	90.6
2025-03-30	318.6	1.33	1.39	95.3
2025-03-31	202.4	0.84	0.87	97.0