


電站報表 2024|06

裝置容量： 338.2kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓

發電量

圖表1. 2024/06/01-2024/06/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

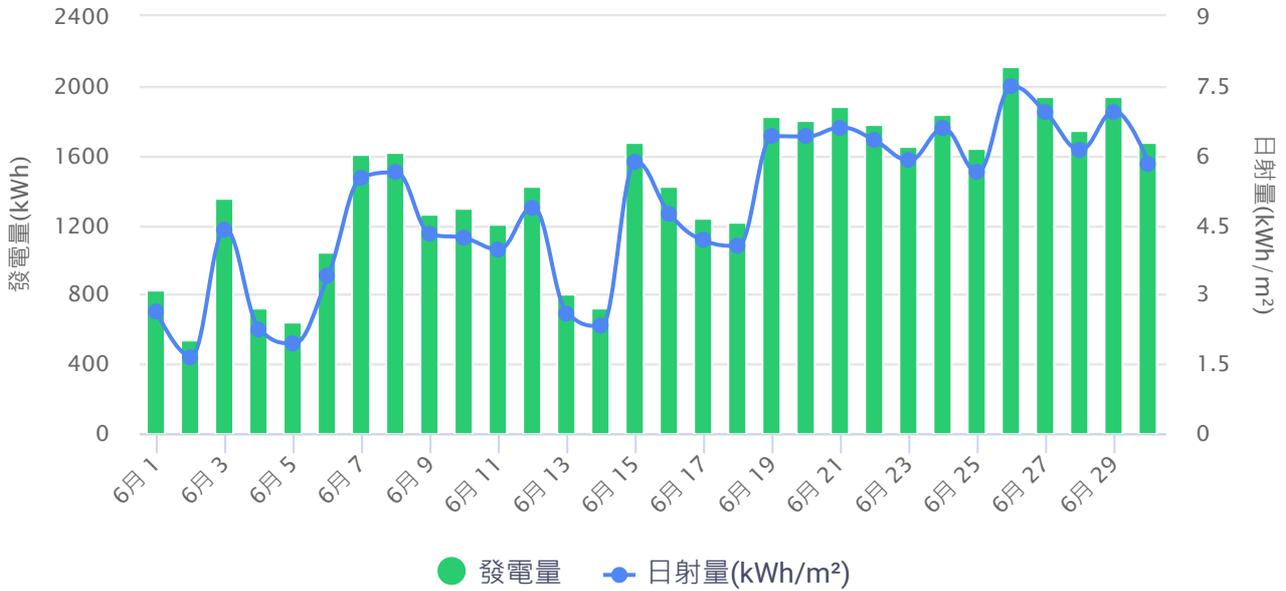

表格1. 2024/06/01-2024/06/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-06	42,505.1	125.69	145.58	87.6	187,048

表格2. 2024/06/01-2024/06/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
98.2	98.2

台中科技大學-昌明樓 2024|06

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/06/01-2024/06/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-06-01	830.8	2.46	2.61	93.8
2024-06-02	538.5	1.59	1.65	96.2
2024-06-03	1,358.8	4.02	4.40	91.1
2024-06-04	724.2	2.14	2.25	94.4
2024-06-05	647.9	1.92	1.94	97.8
2024-06-06	1,041.4	3.08	3.38	90.8
2024-06-07	1,612	4.77	5.53	86.2
2024-06-08	1,618.8	4.79	5.63	84.9
2024-06-09	1,268.2	3.75	4.30	86.9
2024-06-10	1,292	3.82	4.21	90.1
2024-06-11	1,208.4	3.57	3.96	89.7
2024-06-12	1,418.3	4.19	4.88	85.3
2024-06-13	807.1	2.39	2.59	91.5
2024-06-14	726.7	2.15	2.31	92.8
2024-06-15	1,675.4	4.95	5.86	84.3
2024-06-16	1,426.1	4.22	4.73	89.0
2024-06-17	1,245.3	3.68	4.16	88.3
2024-06-18	1,221.5	3.61	4.04	89.0
2024-06-19	1,825.1	5.40	6.41	84.0
2024-06-20	1,801.5	5.33	6.40	83.2
2024-06-21	1,878.1	5.55	6.60	84.1
2024-06-22	1,778	5.26	6.32	83.1
2024-06-23	1,655.9	4.90	5.89	83.1
2024-06-24	1,836.6	5.43	6.57	82.7
2024-06-25	1,640.5	4.85	5.64	86.0
2024-06-26	2,114.8	6.25	7.49	83.5
2024-06-27	1,944.5	5.75	6.91	83.2
2024-06-28	1,747.4	5.17	6.11	84.3
2024-06-29	1,944.2	5.75	6.95	82.7
2024-06-30	1,677.3	4.96	5.83	84.8