


電站報表 2024|09

裝置容量： 240.1kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

發電量

圖表1. 2024/09/01-2024/09/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

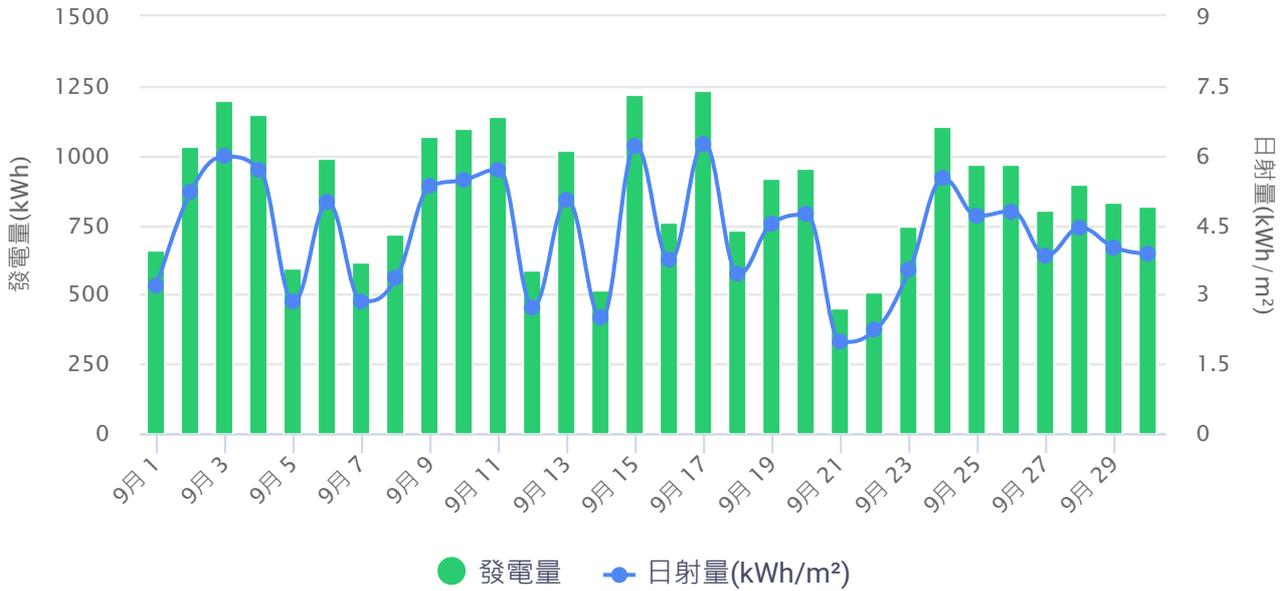

表格1. 2024/09/01-2024/09/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-09	26,312.7	109.58	128.55	86.1	115,791

表格2. 2024/09/01-2024/09/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.9	100.0

台中科技大學-中正大樓 2024|09

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/09/01-2024/09/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-09-01	658.6	2.74	3.20	85.9
2024-09-02	1,035.2	4.31	5.23	82.4
2024-09-03	1,200.3	5.00	5.97	83.7
2024-09-04	1,146.8	4.78	5.70	83.8
2024-09-05	594.8	2.48	2.84	87.2
2024-09-06	989.9	4.12	4.98	82.7
2024-09-07	617	2.57	2.84	90.4
2024-09-08	714.4	2.97	3.35	88.8
2024-09-09	1,070.4	4.46	5.33	83.6
2024-09-10	1,096.8	4.57	5.47	83.5
2024-09-11	1,141.2	4.75	5.70	83.4
2024-09-12	590.8	2.46	2.73	90.0
2024-09-13	1,019.2	4.24	5.03	84.3
2024-09-14	515.3	2.15	2.48	86.6
2024-09-15	1,219.3	5.08	6.20	81.9
2024-09-16	758	3.16	3.73	84.7
2024-09-17	1,237.5	5.15	6.26	82.3
2024-09-18	733.4	3.05	3.43	89.1
2024-09-19	921.8	3.84	4.54	84.5
2024-09-20	954.7	3.98	4.72	84.3
2024-09-21	448.9	1.87	1.97	95.1
2024-09-22	510.4	2.13	2.23	95.5
2024-09-23	749	3.12	3.52	88.7
2024-09-24	1,106.8	4.61	5.49	83.9
2024-09-25	967.1	4.03	4.69	85.9
2024-09-26	967.4	4.03	4.79	84.0
2024-09-27	803.4	3.35	3.84	87.1
2024-09-28	895.5	3.73	4.44	84.1
2024-09-29	830.1	3.46	4.00	86.3
2024-09-30	818.8	3.41	3.87	88.2