


# 電站報表 2024|10

裝置容量： 240.1kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

### 發電量

圖表1. 2024/10/01-2024/10/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

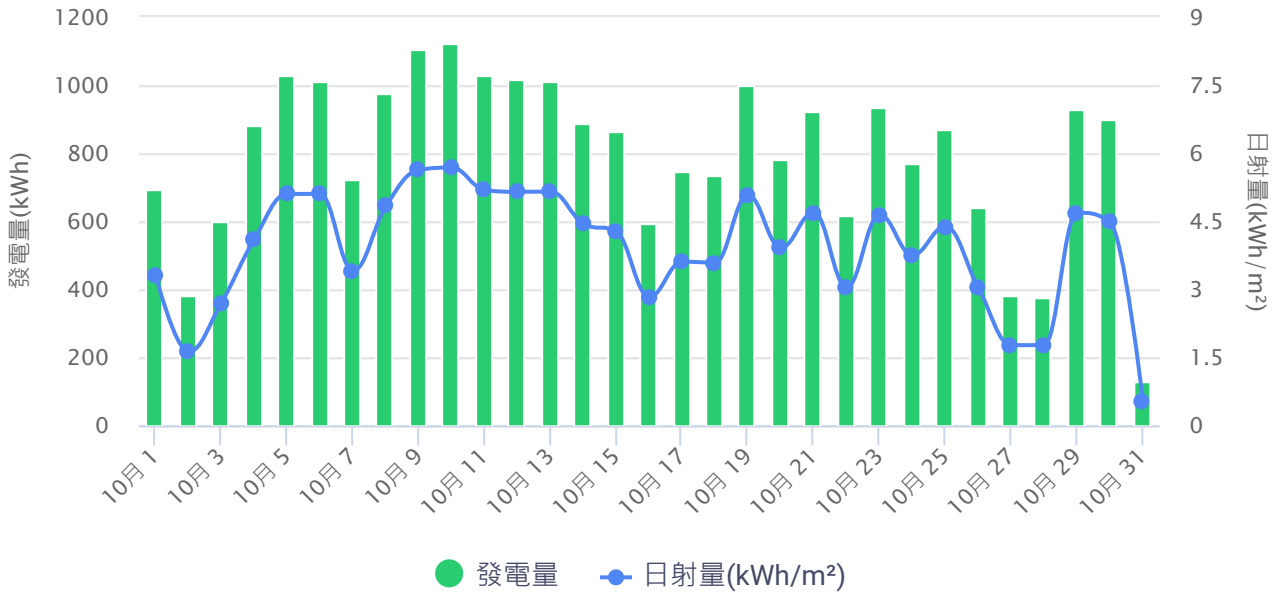

表格1. 2024/10/01-2024/10/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-10	24,663.1	102.71	121.53	85.7	108,532

表格2. 2024/10/01-2024/10/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.8	100.0

# 台中科技大學-中正大樓 2024|10

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/10/01-2024/10/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

\*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m <sup>2</sup> )	PR(%)
2024-10-01	695.4	2.90	3.33	87.1
2024-10-02	380.2	1.58	1.62	97.0
2024-10-03	597.5	2.49	2.70	92.0
2024-10-04	881	3.67	4.10	89.4
2024-10-05	1,027.6	4.28	5.10	83.9
2024-10-06	1,013.8	4.22	5.10	82.7
2024-10-07	721.3	3.00	3.41	88.1
2024-10-08	975.5	4.06	4.83	84.1
2024-10-09	1,107.1	4.61	5.63	81.9
2024-10-10	1,123	4.68	5.68	82.3
2024-10-11	1,031	4.29	5.19	82.7
2024-10-12	1,015.8	4.23	5.15	82.1
2024-10-13	1,010.1	4.21	5.15	81.6
2024-10-14	890.6	3.71	4.44	83.4
2024-10-15	864	3.60	4.27	84.2
2024-10-16	591.6	2.46	2.83	87.0
2024-10-17	747.5	3.11	3.61	86.2
2024-10-18	735.7	3.06	3.59	85.4
2024-10-19	1,000.7	4.17	5.08	82.0
2024-10-20	782.5	3.26	3.92	83.2
2024-10-21	921.9	3.84	4.69	81.8
2024-10-22	615.7	2.56	3.05	84.2
2024-10-23	933.9	3.89	4.64	83.8
2024-10-24	770	3.21	3.76	85.4
2024-10-25	871.5	3.63	4.38	82.8
2024-10-26	641.8	2.67	3.03	88.2
2024-10-27	380.9	1.59	1.77	89.3
2024-10-28	373.6	1.56	1.77	87.9
2024-10-29	929.9	3.87	4.69	82.6
2024-10-30	901.6	3.75	4.48	83.8
2024-10-31	130.5	0.54	0.54	101.1