


電站報表 2025|03

裝置容量： 338.2kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓

發電量

圖表1. 2025/03/01-2025/03/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

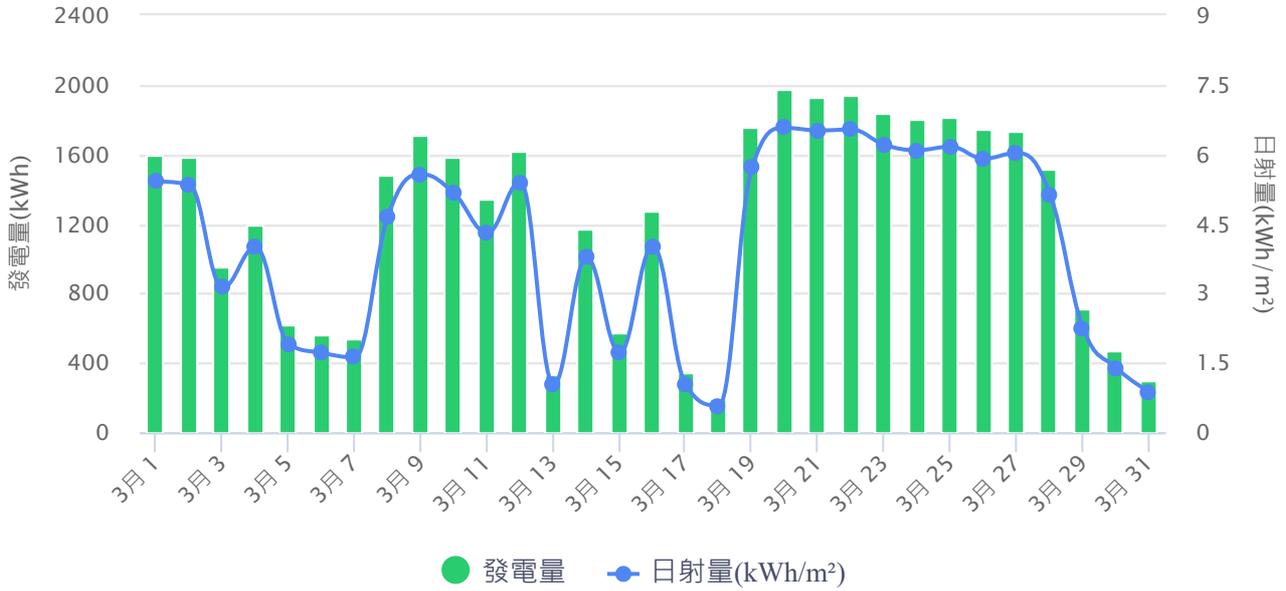

表格1. 2025/03/01-2025/03/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-03	38,197.1	112.95	125.72	91.8	168,090

表格2. 2025/03/01-2025/03/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.7	99.7

台中科技大學-昌明樓 2025|03

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2025/03/01-2025/03/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2025-03-01	1,596.3	4.72	5.41	87.2
2025-03-02	1,581.4	4.68	5.34	87.5
2025-03-03	958.3	2.83	3.12	90.7
2025-03-04	1,199.3	3.55	3.99	88.8
2025-03-05	624.4	1.85	1.91	96.7
2025-03-06	568.3	1.68	1.71	97.7
2025-03-07	534.2	1.58	1.62	97.5
2025-03-08	1,478.2	4.37	4.67	93.6
2025-03-09	1,713.2	5.07	5.57	90.9
2025-03-10	1,582.7	4.68	5.15	90.8
2025-03-11	1,337.9	3.96	4.31	91.7
2025-03-12	1,615.5	4.78	5.40	88.4
2025-03-13	331.2	0.98	1.03	95.2
2025-03-14	1,171.1	3.46	3.77	91.9
2025-03-15	570.4	1.69	1.72	95.9
2025-03-16	1,275.9	3.77	4.01	94.0
2025-03-17	338.9	1.00	1.02	98.5
2025-03-18	198.7	0.59	0.58	101.1
2025-03-19	1,760.5	5.21	5.72	90.1
2025-03-20	1,969.4	5.82	6.57	88.6
2025-03-21	1,933.8	5.72	6.51	87.8
2025-03-22	1,938.7	5.73	6.53	87.7
2025-03-23	1,837.2	5.43	6.20	87.6
2025-03-24	1,800.5	5.32	6.09	87.4
2025-03-25	1,812.1	5.36	6.16	86.9
2025-03-26	1,739.9	5.14	5.90	87.1
2025-03-27	1,738.8	5.14	6.03	85.3
2025-03-28	1,520.6	4.50	5.14	87.5
2025-03-29	709.4	2.10	2.25	93.3
2025-03-30	465.3	1.38	1.39	98.7
2025-03-31	294.9	0.87	0.87	100.1