


# 電站報表 2024|05

裝置容量： 240.1kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

### 發電量

圖表1. 2024/05/01-2024/05/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

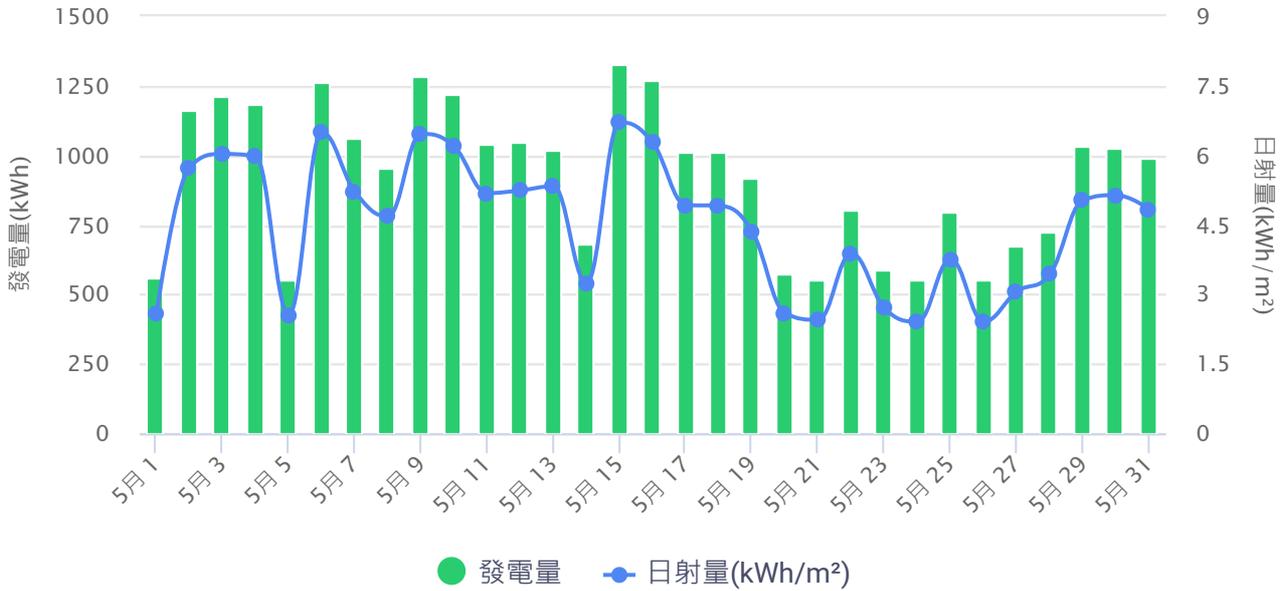

表格1. 2024/05/01-2024/05/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-05	28,661	119.36	139.76	86.6	126,126

表格2. 2024/05/01-2024/05/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.7	99.8

# 台中科技大學-中正大樓 2024|05

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/05/01-2024/05/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

\*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m <sup>2</sup> )	PR(%)
2024-05-01	561.6	2.34	2.57	91.1
2024-05-02	1,160.2	4.83	5.74	84.2
2024-05-03	1,210.8	5.04	6.03	83.7
2024-05-04	1,185.8	4.94	5.97	82.7
2024-05-05	553.1	2.30	2.55	90.2
2024-05-06	1,261.9	5.25	6.49	81.0
2024-05-07	1,063.4	4.43	5.21	84.9
2024-05-08	956.8	3.98	4.68	85.2
2024-05-09	1,286.8	5.36	6.46	82.9
2024-05-10	1,221.4	5.09	6.19	82.2
2024-05-11	1,037.3	4.32	5.18	83.4
2024-05-12	1,048.1	4.36	5.24	83.2
2024-05-13	1,020.7	4.25	5.33	82.4
2024-05-14	681.8	2.84	3.24	87.5
2024-05-15	1,326.5	5.52	6.71	82.3
2024-05-16	1,270.5	5.29	6.27	84.4
2024-05-17	1,010.4	4.21	4.93	85.4
2024-05-18	1,011.3	4.21	4.91	85.8
2024-05-19	916.8	3.82	4.36	87.6
2024-05-20	574.5	2.39	2.59	92.4
2024-05-21	550.4	2.29	2.45	93.5
2024-05-22	802.4	3.34	3.88	86.2
2024-05-23	588.8	2.45	2.70	90.7
2024-05-24	551.7	2.30	2.41	95.3
2024-05-25	799	3.33	3.75	88.6
2024-05-26	549.2	2.29	2.41	94.9
2024-05-27	673.8	2.81	3.06	91.6
2024-05-28	727	3.03	3.43	88.0
2024-05-29	1,036.6	4.32	5.03	85.8
2024-05-30	1,028.4	4.28	5.14	83.3
2024-05-31	994	4.14	4.84	85.5