


電站報表 2024|01

裝置容量： 338.2kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓

發電量

圖表1. 2024/01/01-2024/01/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

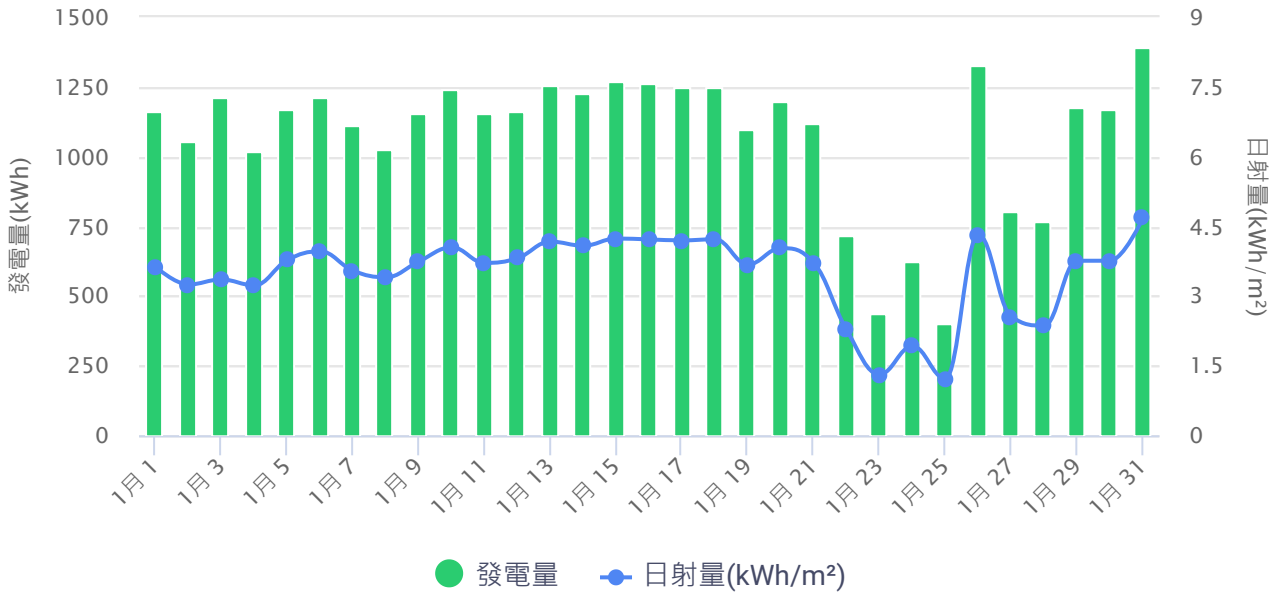

表格1. 2024/01/01-2024/01/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-01	33,432.9	98.86	108.11	91.5	147,125

表格2. 2024/01/01-2024/01/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.0	99.1

台中科技大學-昌明樓 2024|01

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/01/01-2024/01/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-01-01	1,166.2	3.45	3.63	95.0
2024-01-02	1,056.4	3.12	3.25	96.2
2024-01-03	1,213.2	3.59	3.35	107.0
2024-01-04	1,015.6	3.00	3.23	93.0
2024-01-05	1,172.4	3.47	3.77	91.9
2024-01-06	1,210	3.58	3.96	90.4
2024-01-07	1,112.1	3.29	3.54	92.8
2024-01-08	1,029.7	3.04	3.40	89.5
2024-01-09	1,152.5	3.41	3.74	91.1
2024-01-10	1,240.9	3.67	4.05	90.7
2024-01-11	1,154	3.41	3.71	92.0
2024-01-12	1,162	3.44	3.81	90.1
2024-01-13	1,253.2	3.71	4.17	88.9
2024-01-14	1,230.7	3.64	4.08	89.2
2024-01-15	1,267.5	3.75	4.24	88.5
2024-01-16	1,260.9	3.73	4.22	88.4
2024-01-17	1,246.7	3.69	4.20	87.9
2024-01-18	1,250.1	3.70	4.22	87.6
2024-01-19	1,097	3.24	3.68	88.2
2024-01-20	1,199.6	3.55	4.03	88.1
2024-01-21	1,117.1	3.30	3.71	89.0
2024-01-22	716	2.12	2.26	93.5
2024-01-23	439.7	1.30	1.31	99.0
2024-01-24	623.5	1.84	1.92	96.2
2024-01-25	399.7	1.18	1.22	96.7
2024-01-26	1,331.3	3.94	4.31	91.3
2024-01-27	805.7	2.38	2.56	93.2
2024-01-28	766.4	2.27	2.36	96.0
2024-01-29	1,179.6	3.49	3.76	92.9
2024-01-30	1,172.1	3.47	3.76	92.3
2024-01-31	1,391.2	4.11	4.68	88.0