


電站報表 2025|01

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2025/01/01-2025/01/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

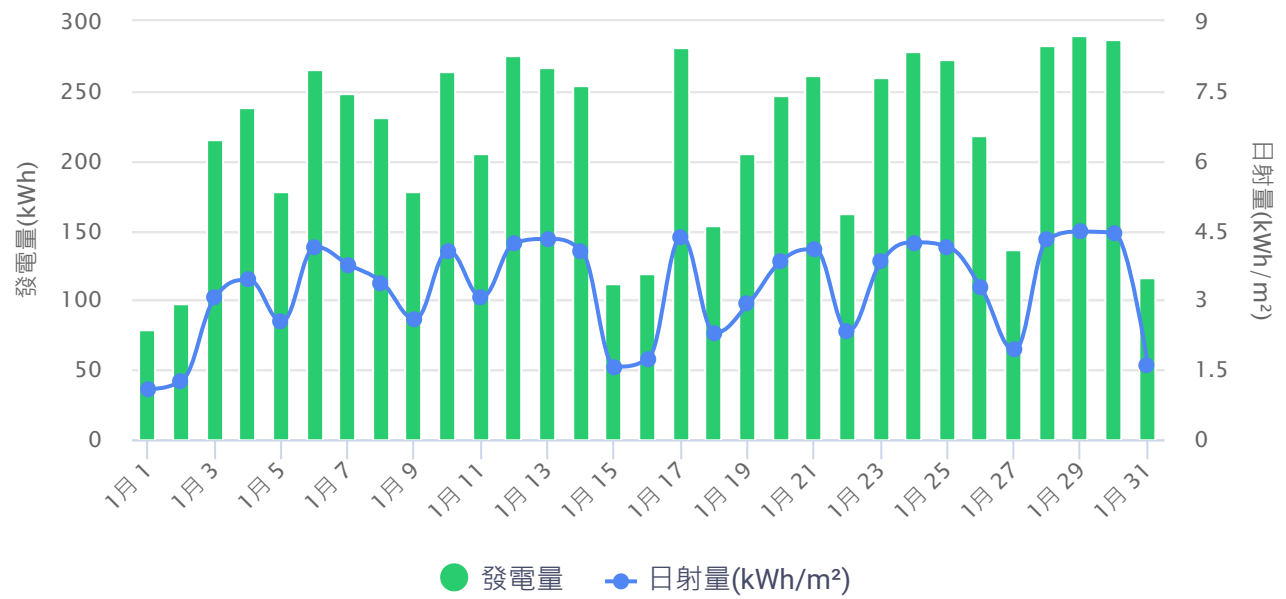

表格1. 2025/01/01-2025/01/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2025-01	6,676.7	89.33	100.34	89.2	29,381

表格2. 2025/01/01-2025/01/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.0	98.4

台中科技大學-弘業樓 2025|01

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2025/01/01-2025/01/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2025-01-01	78.3	1.05	1.07	94.6
2025-01-02	97.1	1.30	1.26	88.2
2025-01-03	215.1	2.88	3.07	90.1
2025-01-04	238.8	3.19	3.43	93.1
2025-01-05	177.5	2.37	2.54	93.8
2025-01-06	265	3.55	4.14	85.6
2025-01-07	249	3.33	3.76	88.6
2025-01-08	230.7	3.09	3.38	91.4
2025-01-09	177.9	2.38	2.59	89.3
2025-01-10	264	3.53	4.06	85.1
2025-01-11	205.7	2.75	3.06	88.2
2025-01-12	275.1	3.68	4.23	86.9
2025-01-13	267.1	3.57	4.31	82.9
2025-01-14	253.8	3.40	4.05	83.8
2025-01-15	112.1	1.50	1.56	96.0
2025-01-16	118.8	1.59	1.74	87.0
2025-01-17	280.7	3.76	4.37	86.0
2025-01-18	153.5	2.05	2.29	89.5
2025-01-19	205.5	2.75	2.91	94.3
2025-01-20	246.2	3.29	3.84	85.7
2025-01-21	260.7	3.49	4.09	85.2
2025-01-22	162.4	2.17	2.33	93.1
2025-01-23	260.3	3.48	3.83	91.1
2025-01-24	277.9	3.72	4.24	86.2
2025-01-25	272.1	3.64	4.14	87.9
2025-01-26	217.8	2.91	3.26	89.4
2025-01-27	136	1.82	1.92	93.2
2025-01-28	283.4	3.79	4.31	87.9
2025-01-29	290.3	3.88	4.47	86.9
2025-01-30	287.5	3.85	4.44	86.6
2025-01-31	116.2	1.55	1.61	96.6