


電站報表 2024|09

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2024/09/01-2024/09/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

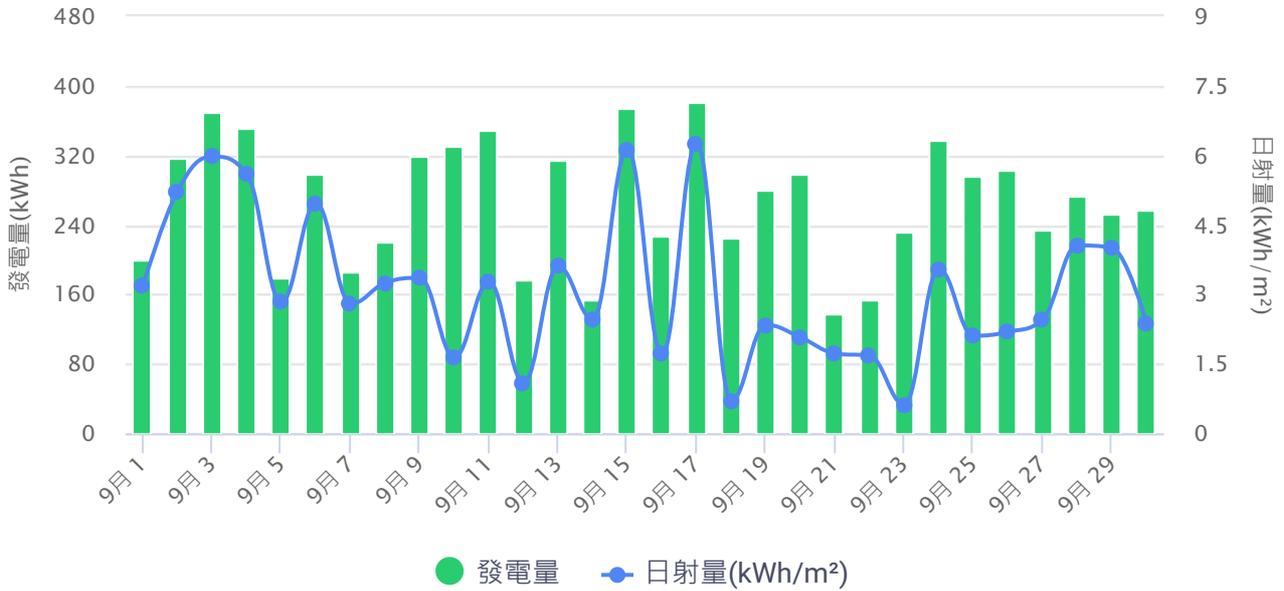

表格1. 2024/09/01-2024/09/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-09	8,033.4	107.49	93.21	67.3	35,352

表格2. 2024/09/01-2024/09/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
68.1	59.3

台中科技大學-弘業樓 2024|09

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/09/01-2024/09/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-09-01	198.8	2.66	3.19	82.0
2024-09-02	317.1	4.24	5.23	80.8
2024-09-03	370.2	4.95	5.97	82.7
2024-09-04	351.5	4.70	5.60	81.6
2024-09-05	178.3	2.39	2.83	82.2
2024-09-06	297.7	3.98	4.96	79.5
2024-09-07	186.8	2.50	2.79	84.2
2024-09-08	220.9	2.96	3.25	84.3
2024-09-09	320	4.28	3.35	60.4
2024-09-10	330.6	4.42	1.64	42.1
2024-09-11	350.1	4.68	3.26	46.5
2024-09-12	177.9	2.38	1.10	53.4
2024-09-13	315.2	4.22	3.60	56.4
2024-09-14	153.4	2.05	2.47	82.1
2024-09-15	374	5.00	6.13	77.3
2024-09-16	227.6	3.04	1.71	51.7
2024-09-17	381.3	5.10	6.26	81.1
2024-09-18	224.2	3.00	0.71	50.6
2024-09-19	281.1	3.76	2.34	54.6
2024-09-20	297.7	3.98	2.07	42.5
2024-09-21	138.9	1.86	1.72	77.6
2024-09-22	153	2.05	1.67	86.4
2024-09-23	231.8	3.10	0.62	53.3
2024-09-24	338.3	4.53	3.54	57.0
2024-09-25	296.7	3.97	2.10	54.6
2024-09-26	303.6	4.06	2.19	48.4
2024-09-27	235	3.14	2.46	65.1
2024-09-28	273.1	3.65	4.05	76.3
2024-09-29	252.6	3.38	4.00	83.5
2024-09-30	256.4	3.43	2.38	60.7