


電站報表 2024|02

裝置容量： 240.1kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

發電量

圖表1. 2024/02/01-2024/02/29 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

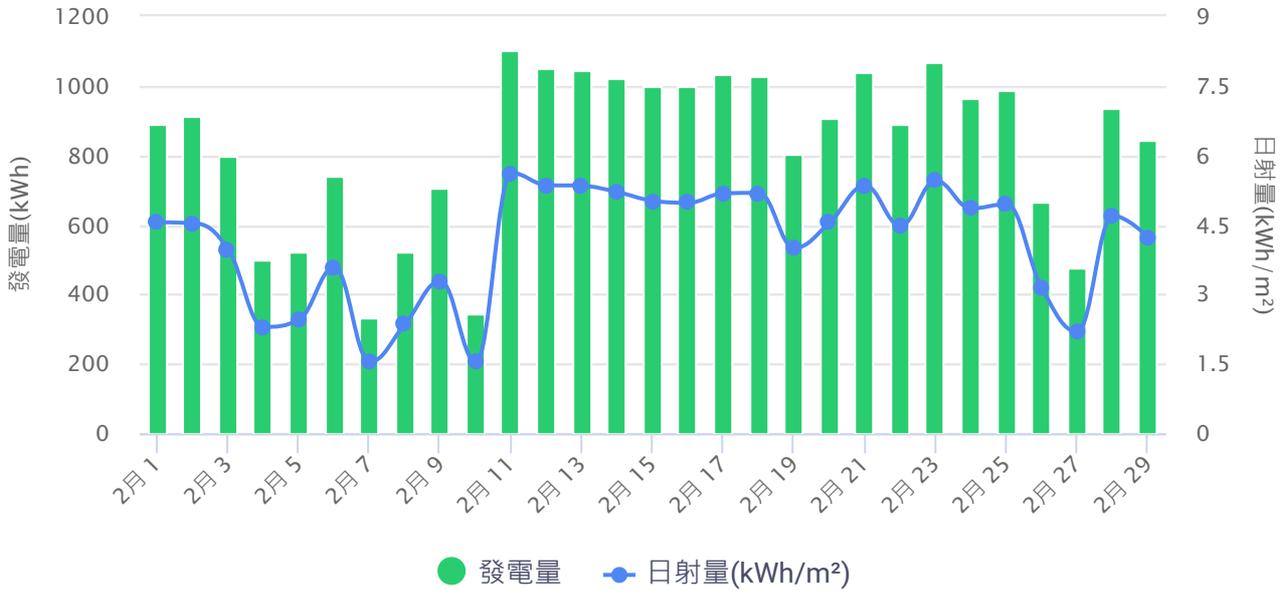

表格1. 2024/02/01-2024/02/29 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-02	24,134	100.50	119.85	84.9	106,204

表格2. 2024/02/01-2024/02/29 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
100.0	99.9

台中科技大學-中正大樓 2024|02

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/02/01-2024/02/29 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-02-01	890.3	3.71	4.55	81.4
2024-02-02	910.5	3.79	4.54	83.6
2024-02-03	797.4	3.32	3.97	83.7
2024-02-04	497	2.07	2.29	90.2
2024-02-05	520.7	2.17	2.45	88.3
2024-02-06	738	3.07	3.58	85.8
2024-02-07	332.8	1.39	1.54	89.9
2024-02-08	521.4	2.17	2.36	92.1
2024-02-09	708.3	2.95	3.28	89.7
2024-02-10	347	1.44	1.54	93.8
2024-02-11	1,101	4.58	5.62	81.6
2024-02-12	1,052.7	4.38	5.36	81.9
2024-02-13	1,047.4	4.36	5.34	81.7
2024-02-14	1,020.8	4.25	5.21	81.7
2024-02-15	999.7	4.16	5.02	83.0
2024-02-16	1,001	4.17	4.97	83.8
2024-02-17	1,034.3	4.31	5.18	83.2
2024-02-18	1,027.5	4.28	5.19	82.5
2024-02-19	804.8	3.35	4.00	83.8
2024-02-20	905.4	3.77	4.55	82.9
2024-02-21	1,040.3	4.33	5.34	81.0
2024-02-22	888.4	3.70	4.48	82.6
2024-02-23	1,066	4.44	5.45	81.5
2024-02-24	966.4	4.02	4.85	82.9
2024-02-25	990.3	4.12	4.94	83.4
2024-02-26	667.6	2.78	3.13	88.9
2024-02-27	474.6	1.98	2.20	90.0
2024-02-28	937.5	3.90	4.70	83.1
2024-02-29	844.9	3.52	4.23	83.2