


電站報表 2024|05

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2024/05/01-2024/05/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

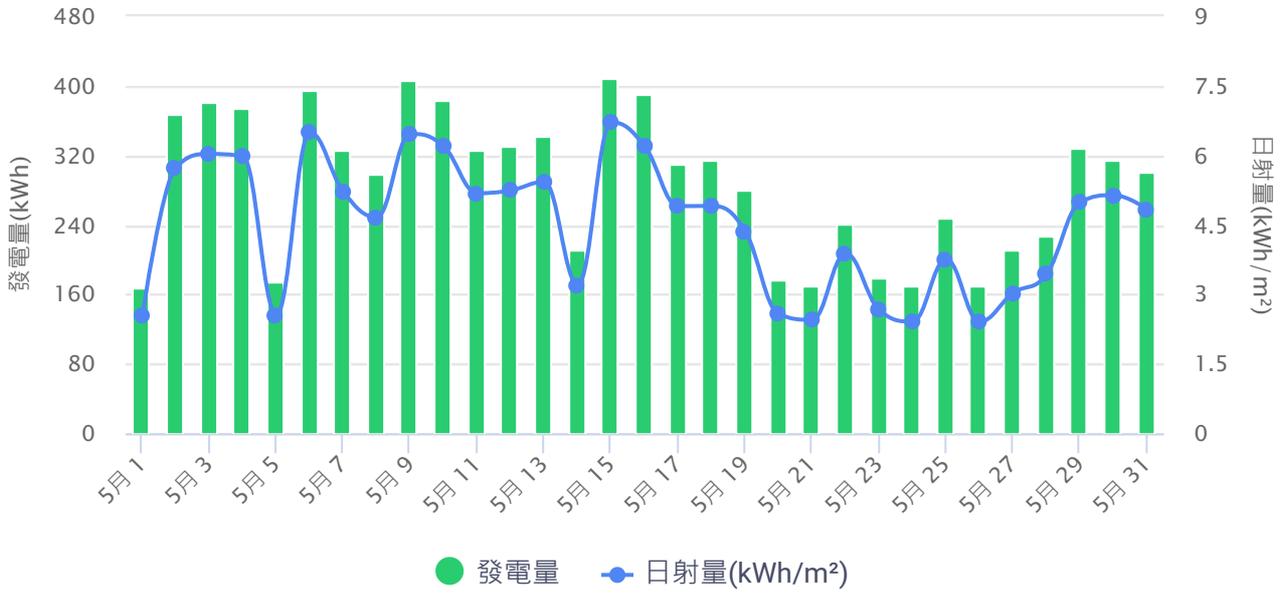

表格1. 2024/05/01-2024/05/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-05	8,928.2	119.46	139.54	85.7	39,289

表格2. 2024/05/01-2024/05/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
98.2	97.8

台中科技大學-弘業樓 2024|05

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/05/01-2024/05/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-05-01	168.8	2.26	2.54	85.1
2024-05-02	368.5	4.93	5.74	84.6
2024-05-03	381.4	5.10	6.03	84.4
2024-05-04	374.6	5.01	5.97	83.9
2024-05-05	174.4	2.33	2.55	91.3
2024-05-06	395.5	5.29	6.49	81.5
2024-05-07	326	4.36	5.21	83.7
2024-05-08	299.1	4.00	4.66	83.6
2024-05-09	406.3	5.44	6.46	84.1
2024-05-10	383.8	5.14	6.19	82.9
2024-05-11	326.8	4.37	5.18	84.4
2024-05-12	330.3	4.42	5.24	84.3
2024-05-13	341.1	4.56	5.43	82.2
2024-05-14	210.6	2.82	3.20	84.3
2024-05-15	408	5.46	6.71	81.3
2024-05-16	391	5.23	6.19	82.8
2024-05-17	310.9	4.16	4.90	84.3
2024-05-18	315	4.21	4.91	85.6
2024-05-19	280.4	3.75	4.36	86.1
2024-05-20	175.7	2.35	2.57	91.4
2024-05-21	170.4	2.28	2.45	91.5
2024-05-22	242.2	3.24	3.88	83.3
2024-05-23	178.8	2.39	2.66	87.5
2024-05-24	169.7	2.27	2.41	92.4
2024-05-25	247.9	3.32	3.75	88.4
2024-05-26	169.4	2.27	2.41	94.0
2024-05-27	210.4	2.81	3.03	89.6
2024-05-28	227.4	3.04	3.43	87.0
2024-05-29	328.1	4.39	4.98	85.7
2024-05-30	314	4.20	5.14	81.8
2024-05-31	301.9	4.04	4.84	83.5