


# 電站報表 2024|02

裝置容量： 338.2kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓

### 發電量

圖表1. 2024/02/01-2024/02/29 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

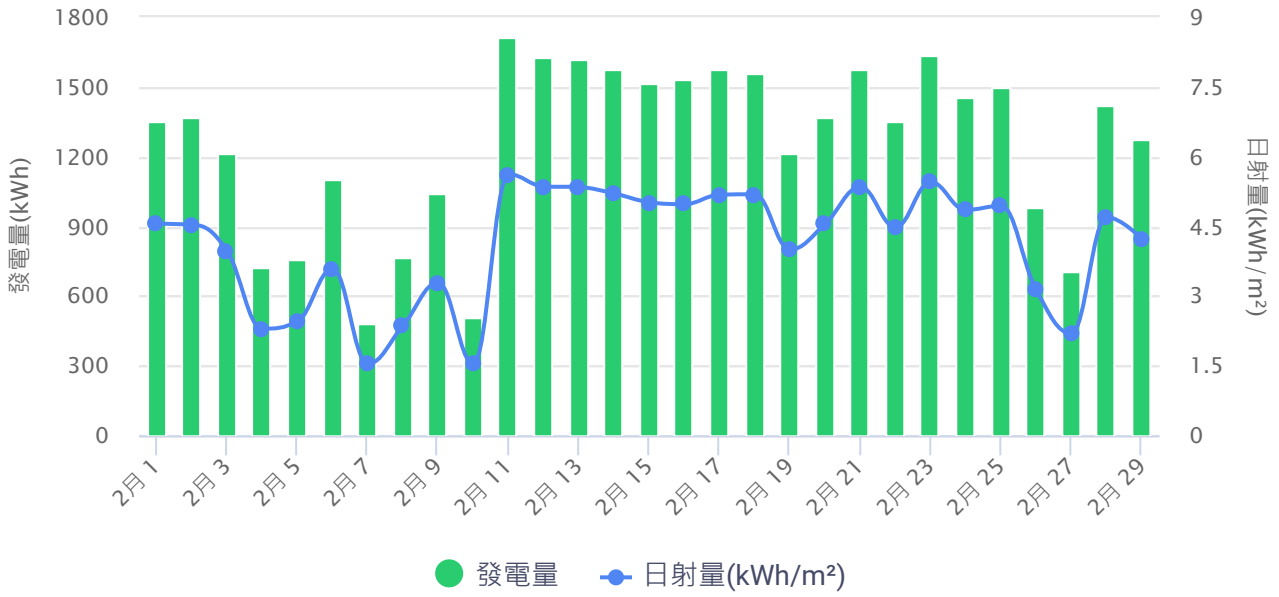

表格1. 2024/02/01-2024/02/29 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-02	36,523.1	108.00	119.84	90.7	160,724

表格2. 2024/02/01-2024/02/29 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
100.0	100.0

# 台中科技大學-昌明樓 2024|02

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/02/01-2024/02/29 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

\*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m <sup>2</sup> )	PR(%)
2024-02-01	1,354	4.00	4.55	87.9
2024-02-02	1,369.3	4.05	4.54	89.2
2024-02-03	1,211.3	3.58	3.97	90.2
2024-02-04	722.5	2.14	2.29	93.1
2024-02-05	758.3	2.24	2.45	91.3
2024-02-06	1,100.1	3.25	3.58	90.8
2024-02-07	483.3	1.43	1.54	92.6
2024-02-08	770.3	2.28	2.36	96.5
2024-02-09	1,044.8	3.09	3.28	94.1
2024-02-10	509.2	1.51	1.54	97.9
2024-02-11	1,713.2	5.07	5.62	90.1
2024-02-12	1,629.9	4.82	5.36	90.0
2024-02-13	1,621.3	4.79	5.34	89.7
2024-02-14	1,573	4.65	5.21	89.3
2024-02-15	1,514.6	4.48	5.02	89.2
2024-02-16	1,531.8	4.53	4.97	91.0
2024-02-17	1,572.7	4.65	5.18	89.8
2024-02-18	1,562.5	4.62	5.19	89.1
2024-02-19	1,217	3.60	4.00	89.9
2024-02-20	1,369.3	4.05	4.55	89.0
2024-02-21	1,578.6	4.67	5.34	87.3
2024-02-22	1,353.1	4.00	4.48	89.2
2024-02-23	1,635.2	4.84	5.45	88.7
2024-02-24	1,451.8	4.29	4.85	88.5
2024-02-25	1,499.1	4.43	4.94	89.4
2024-02-26	978.5	2.89	3.13	92.5
2024-02-27	704.3	2.08	2.20	94.8
2024-02-28	1,416.8	4.19	4.70	89.2
2024-02-29	1,277.6	3.78	4.23	89.3