


電站報表 2024|10

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2024/10/01-2024/10/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

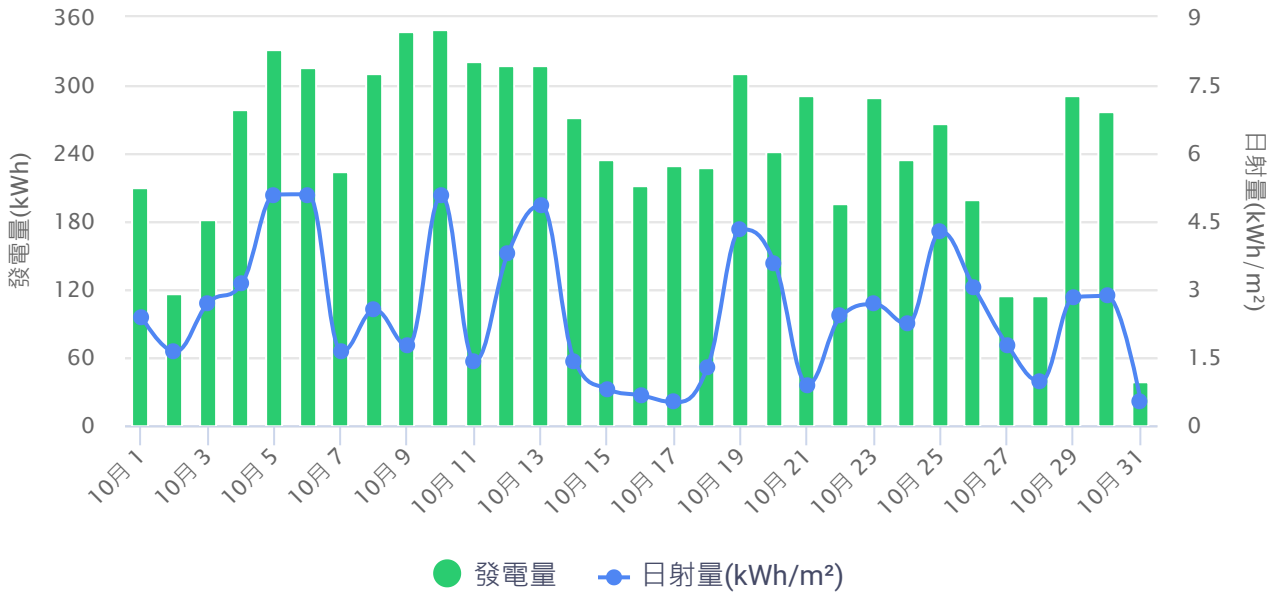

表格1. 2024/10/01-2024/10/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-10	7,660.7	102.50	78.10	66.1	33,712

表格2. 2024/10/01-2024/10/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
62.5	50.3

台中科技大學-弘業樓 2024|10

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/10/01-2024/10/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-10-01	209.9	2.81	2.39	63.6
2024-10-02	116.9	1.56	1.62	96.7
2024-10-03	182.4	2.44	2.70	89.2
2024-10-04	278.2	3.72	3.12	66.8
2024-10-05	331.1	4.43	5.09	85.7
2024-10-06	315.3	4.22	5.09	82.3
2024-10-07	223.4	2.99	1.62	60.7
2024-10-08	310.7	4.16	2.54	52.5
2024-10-09	347.5	4.65	1.75	51.3
2024-10-10	348.5	4.66	5.08	69.0
2024-10-11	320.6	4.29	1.41	42.0
2024-10-12	318.5	4.26	3.79	66.0
2024-10-13	317.7	4.25	4.85	73.5
2024-10-14	272	3.64	1.41	52.0
2024-10-15	234.9	3.14	0.80	61.9
2024-10-16	211.1	2.83	0.66	69.0
2024-10-17	229.9	3.08	0.51	72.5
2024-10-18	227.4	3.04	1.30	44.0
2024-10-19	311.4	4.17	4.32	66.0
2024-10-20	241.5	3.23	3.59	68.9
2024-10-21	291.1	3.89	0.90	57.3
2024-10-22	195.5	2.62	2.41	63.5
2024-10-23	289.6	3.88	2.67	47.4
2024-10-24	234.9	3.14	2.23	50.8
2024-10-25	266.9	3.57	4.27	73.2
2024-10-26	199.1	2.66	3.03	87.8
2024-10-27	114.2	1.53	1.76	86.0
2024-10-28	113.9	1.52	0.97	47.5
2024-10-29	291.4	3.90	2.82	57.3
2024-10-30	276.7	3.70	2.85	50.6
2024-10-31	38.5	0.52	0.53	94.1