


# 電站報表 2024|03

裝置容量： 240.1kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

### 發電量

圖表1. 2024/03/01-2024/03/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

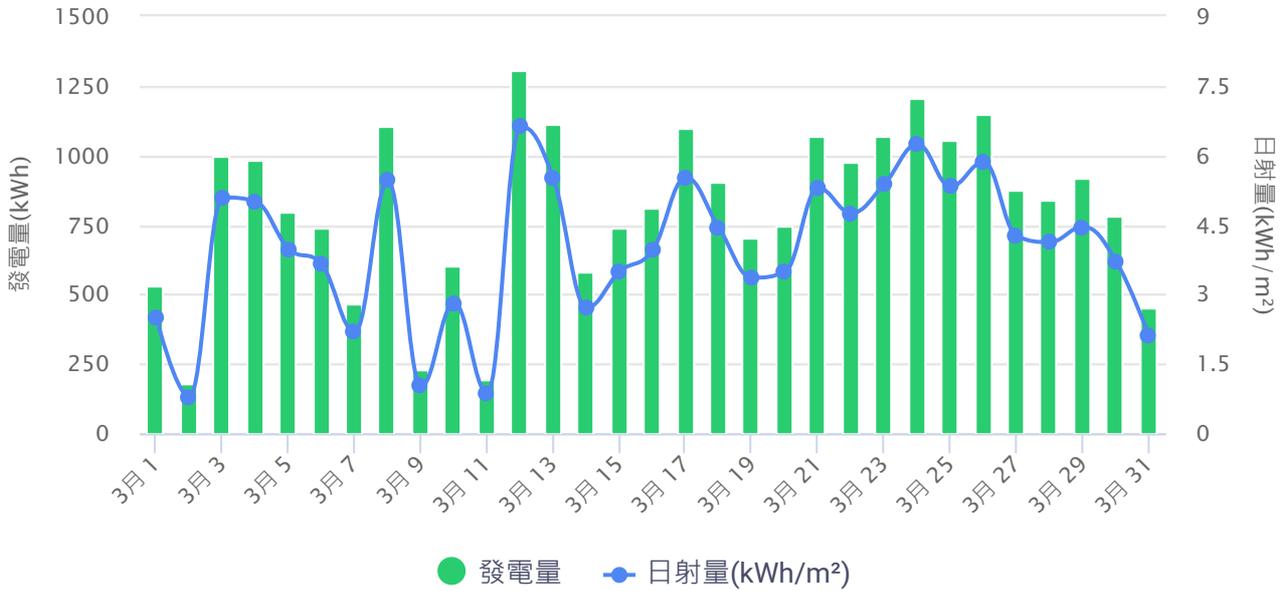

表格1. 2024/03/01-2024/03/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-03	25,215.9	105.01	123.88	86.1	110,965

表格2. 2024/03/01-2024/03/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.8	99.9

# 台中科技大學-中正大樓 2024|03

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/03/01-2024/03/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

\*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m <sup>2</sup> )	PR(%)
2024-03-01	533.8	2.22	2.51	88.7
2024-03-02	177.3	0.74	0.79	93.6
2024-03-03	1,000.3	4.17	5.09	81.9
2024-03-04	980.3	4.08	5.00	81.6
2024-03-05	796.2	3.32	3.98	83.3
2024-03-06	738.1	3.07	3.64	84.5
2024-03-07	468	1.95	2.19	89.1
2024-03-08	1,102.4	4.59	5.45	84.2
2024-03-09	228	0.95	1.01	93.7
2024-03-10	605.7	2.52	2.81	89.7
2024-03-11	194.2	0.81	0.87	93.2
2024-03-12	1,303.4	5.43	6.62	82.0
2024-03-13	1,114.8	4.64	5.49	84.5
2024-03-14	580.8	2.42	2.71	89.2
2024-03-15	740.3	3.08	3.49	88.2
2024-03-16	814.2	3.39	3.96	85.7
2024-03-17	1,098.2	4.57	5.52	82.9
2024-03-18	900.9	3.75	4.43	84.7
2024-03-19	699.9	2.91	3.36	86.8
2024-03-20	743.1	3.09	3.49	88.7
2024-03-21	1,072.3	4.47	5.29	84.4
2024-03-22	973.6	4.05	4.75	85.2
2024-03-23	1,072.6	4.47	5.38	83.0
2024-03-24	1,208.5	5.03	6.24	80.7
2024-03-25	1,053.5	4.39	5.33	82.3
2024-03-26	1,150.3	4.79	5.85	81.9
2024-03-27	874.4	3.64	4.25	85.6
2024-03-28	837.5	3.49	4.13	84.5
2024-03-29	917.1	3.82	4.46	85.7
2024-03-30	782.4	3.26	3.71	87.8
2024-03-31	454	1.89	2.09	90.4