


電站報表 2024|04

裝置容量： 240.1kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

發電量

圖表1. 2024/04/01-2024/04/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

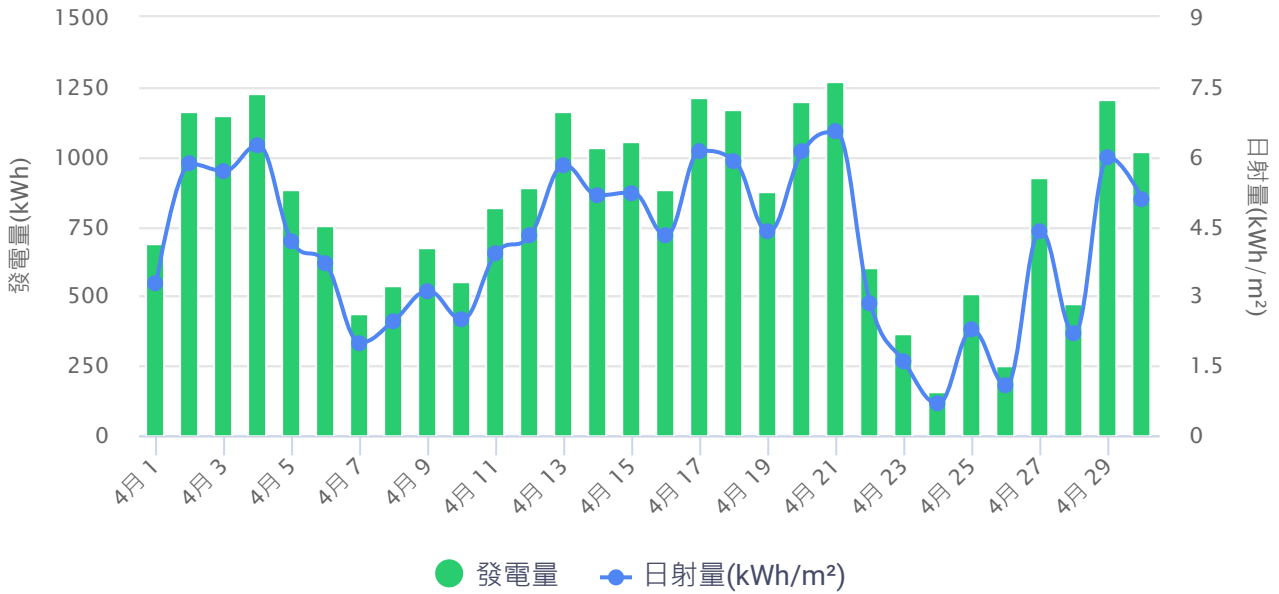

表格1. 2024/04/01-2024/04/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-04	25,173.4	104.83	122.84	87.2	110,778

表格2. 2024/04/01-2024/04/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.6	100.0

台中科技大學-中正大樓 2024|04

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/04/01-2024/04/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-04-01	689.5	2.87	3.26	88.1
2024-04-02	1,160.2	4.83	5.84	82.7
2024-04-03	1,149.6	4.79	5.69	84.2
2024-04-04	1,228.9	5.12	6.24	82.0
2024-04-05	886.3	3.69	4.16	88.6
2024-04-06	755.5	3.15	3.69	85.2
2024-04-07	439.5	1.83	2.00	91.7
2024-04-08	541.7	2.26	2.47	91.2
2024-04-09	673.3	2.80	3.11	90.3
2024-04-10	552.3	2.30	2.49	92.2
2024-04-11	821	3.42	3.93	87.1
2024-04-12	892.3	3.72	4.30	86.3
2024-04-13	1,163.1	4.84	5.82	83.3
2024-04-14	1,036.8	4.32	5.16	83.6
2024-04-15	1,057	4.40	5.23	84.2
2024-04-16	883.5	3.68	4.30	85.5
2024-04-17	1,211.8	5.05	6.13	82.4
2024-04-18	1,170.3	4.87	5.91	82.5
2024-04-19	879	3.66	4.37	83.7
2024-04-20	1,201.9	5.01	6.09	82.1
2024-04-21	1,269.4	5.29	6.53	81.0
2024-04-22	606.3	2.53	2.84	89.0
2024-04-23	364	1.52	1.57	96.4
2024-04-24	160.1	0.67	0.68	97.6
2024-04-25	508	2.12	2.26	93.5
2024-04-26	251.9	1.05	1.08	97.4
2024-04-27	928.7	3.87	4.41	87.7
2024-04-28	472.3	1.97	2.19	89.7
2024-04-29	1,203	5.01	5.99	83.7
2024-04-30	1,016.3	4.23	5.08	83.4