


電站報表 2024|06

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2024/06/01-2024/06/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

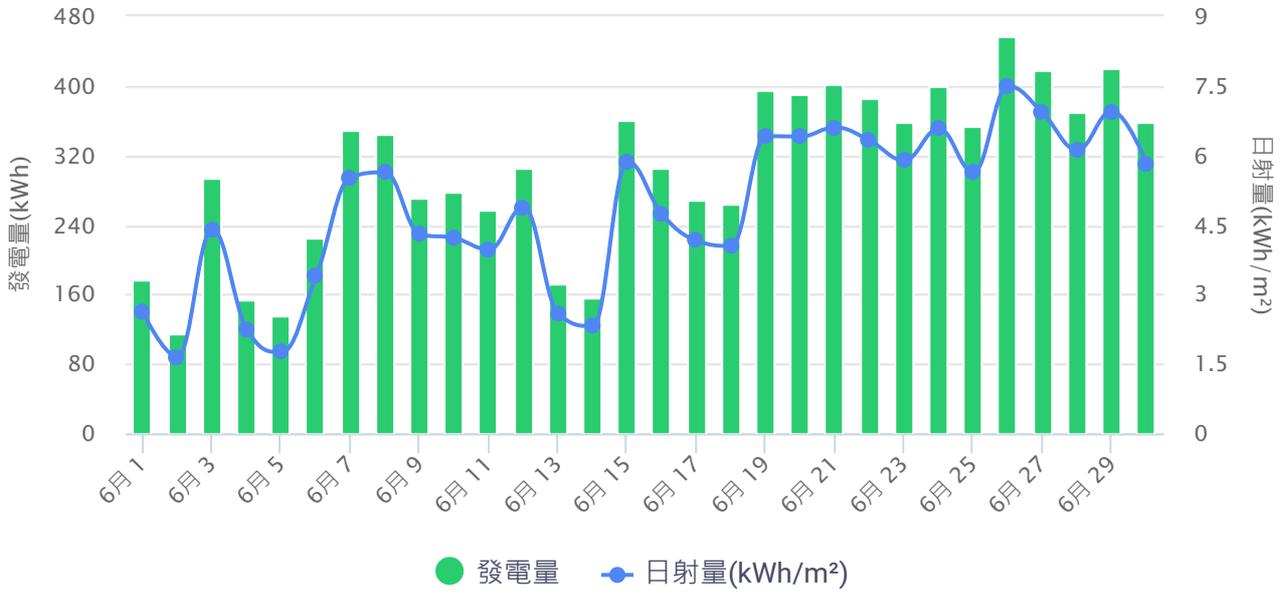

表格1. 2024/06/01-2024/06/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	PR(%)	收入
2024-06	9,140.8	122.30	145.38	84.8	40,225

表格2. 2024/06/01-2024/06/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.3	98.9

台中科技大學-弘業樓 2024|06

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2024/06/01-2024/06/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2024-06-01	175.9	2.35	2.61	90.1
2024-06-02	115.2	1.54	1.65	93.3
2024-06-03	293.6	3.93	4.40	87.5
2024-06-04	153.7	2.06	2.25	89.9
2024-06-05	136.5	1.83	1.75	83.3
2024-06-06	224.9	3.01	3.38	88.9
2024-06-07	348.8	4.67	5.53	84.4
2024-06-08	344.3	4.61	5.63	81.9
2024-06-09	271.6	3.63	4.30	84.6
2024-06-10	278.8	3.73	4.21	88.5
2024-06-11	257.1	3.44	3.96	86.8
2024-06-12	304.8	4.08	4.88	83.5
2024-06-13	173	2.31	2.58	88.8
2024-06-14	155.1	2.07	2.31	89.8
2024-06-15	360.5	4.82	5.86	82.3
2024-06-16	306.3	4.10	4.73	86.7
2024-06-17	269.5	3.61	4.16	86.6
2024-06-18	263.3	3.52	4.04	87.2
2024-06-19	394.6	5.28	6.41	82.3
2024-06-20	391	5.23	6.40	81.6
2024-06-21	401.8	5.38	6.60	81.6
2024-06-22	385.6	5.16	6.32	81.7
2024-06-23	357.6	4.78	5.89	81.3
2024-06-24	398.9	5.34	6.57	81.2
2024-06-25	353.4	4.73	5.64	83.6
2024-06-26	456.3	6.10	7.49	81.5
2024-06-27	417.8	5.59	6.91	80.8
2024-06-28	370.8	4.96	6.11	81.2
2024-06-29	420.7	5.63	6.95	81.0
2024-06-30	359.4	4.81	5.83	82.5