


電站報表 2025|04

裝置容量： 74.7kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2025/04/01-2025/04/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

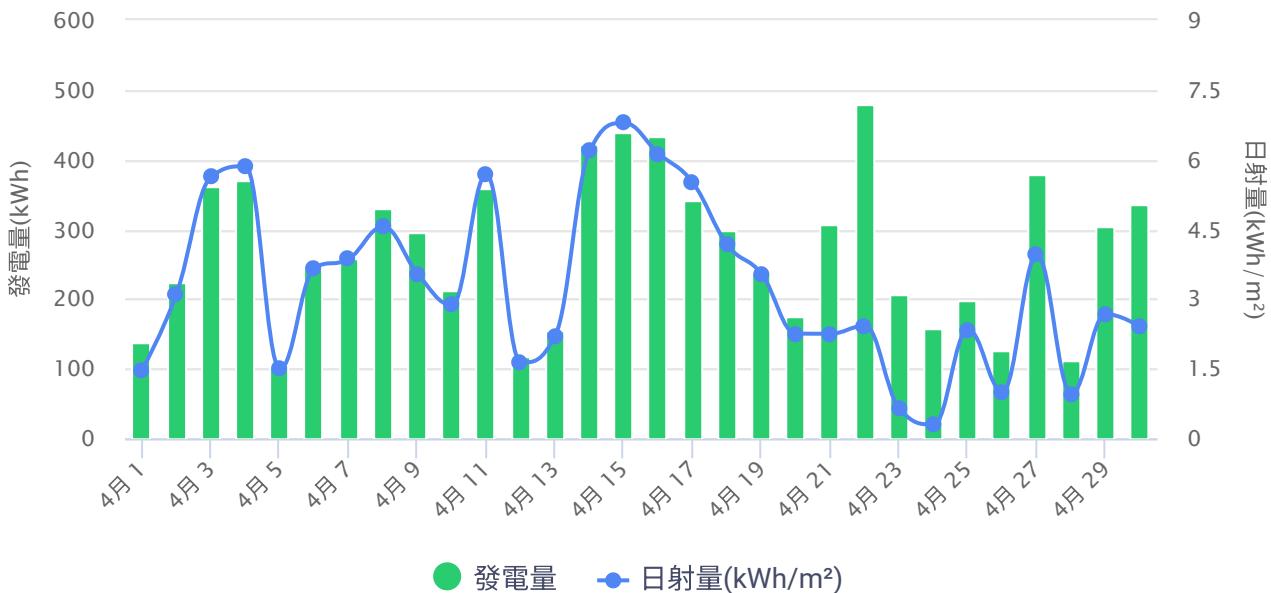

表格1. 2025/04/01-2025/04/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)	收入
2025-04	8,131	108.79	99.08	66.2	35,781

表格2. 2025/04/01-2025/04/30 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
74.6	65.2

台中科技大學-弘業樓 2025|04

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2025/04/01-2025/04/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	PR(%)
2025-04-01	138.4	1.85	1.47	65.8
2025-04-02	223.8	2.99	3.12	75.8
2025-04-03	360.6	4.82	5.63	85.0
2025-04-04	369.2	4.94	5.86	84.4
2025-04-05	104.1	1.39	1.49	92.4
2025-04-06	244.8	3.27	3.66	89.5
2025-04-07	257.1	3.44	3.86	83.9
2025-04-08	330.8	4.43	4.55	61.7
2025-04-09	296.3	3.96	3.54	59.8
2025-04-10	213.4	2.86	2.87	82.8
2025-04-11	359.6	4.81	5.68	79.0
2025-04-12	118	1.58	1.63	90.3
2025-04-13	155.7	2.08	2.21	94.3
2025-04-14	422.8	5.66	6.18	73.9
2025-04-15	438.7	5.87	6.79	75.0
2025-04-16	433.2	5.80	6.13	61.4
2025-04-17	342.9	4.59	5.50	74.9
2025-04-18	297.7	3.98	4.17	68.6
2025-04-19	238.6	3.19	3.53	78.2
2025-04-20	176	2.35	2.25	56.4
2025-04-21	305.9	4.09	2.25	52.3
2025-04-22	480.8	6.43	2.42	32.5
2025-04-23	207.3	2.77	0.64	67.4
2025-04-24	157.1	2.10	0.30	23.1
2025-04-25	199.2	2.67	2.34	50.0
2025-04-26	127.3	1.70	1.01	36.2
2025-04-27	379.1	5.07	3.94	52.0
2025-04-28	112.2	1.50	0.97	71.0
2025-04-29	304.8	4.08	2.68	35.9
2025-04-30	335.6	4.49	2.41	32.5