

電站報表


2026|06

裝置容量： 74.74kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2026/06/01-2026/06/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

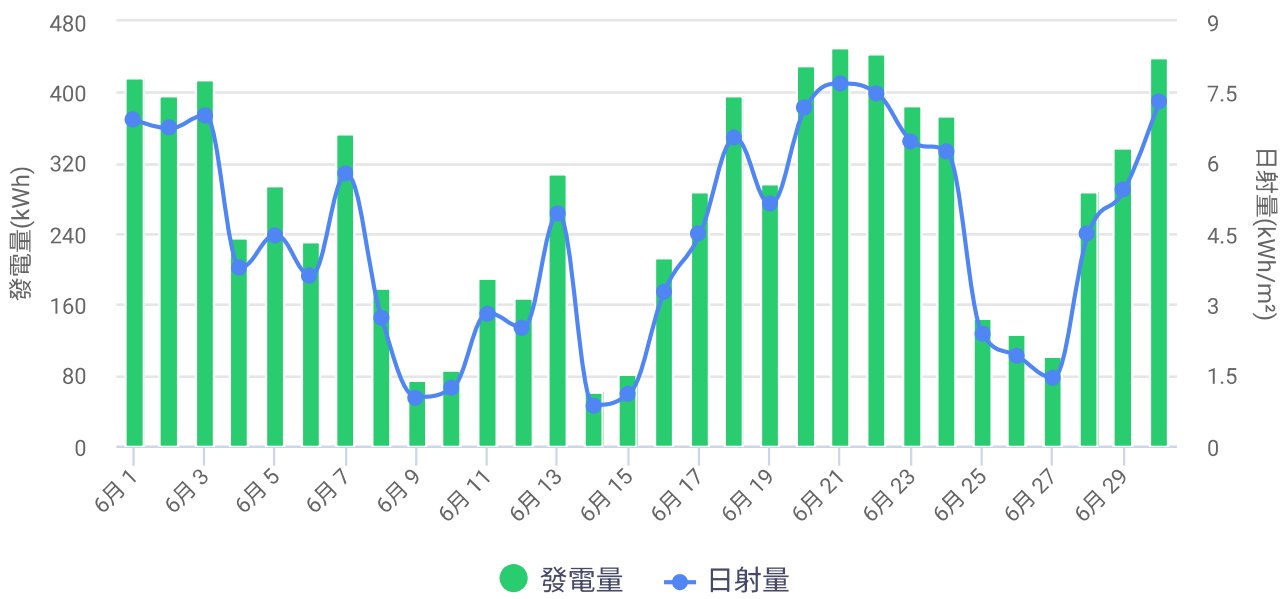

表格1. 2026/06/01-2026/06/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效PR(%)	收入
2026-06	8,205.4	109.79	132.89	82.6	85.3	36,109

表格2. 2026/06/01-2026/06/30 資料妥善率、全部發電妥善率

資料妥善率(%)	全部發電妥善率(%)
99.1	99.8

台中科技大學-弘業樓 2026|06

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/06/01-2026/06/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度
*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-06-01	415.6	5.56	6.91	80.4	80.4	1,829
2026-06-02	396.9	5.31	6.73	78.9	78.9	1,747
2026-06-03	414.9	5.55	7.01	79.1	79.1	1,826
2026-06-04	235.8	3.15	3.78	83.5	83.5	1,038
2026-06-05	294.3	3.94	4.47	88.0	88.0	1,295
2026-06-06	231.3	3.09	3.61	85.8	85.8	1,018
2026-06-07	352.5	4.72	5.76	81.9	82.0	1,551
2026-06-08	178.3	2.39	2.70	88.4	88.4	785
2026-06-09	75.7	1.01	1.04	97.3	97.3	333
2026-06-10	85.6	1.15	1.23	93.0	93.1	377
2026-06-11	189.4	2.53	2.82	89.8	89.8	834
2026-06-12	168.6	2.26	2.51	89.8	89.9	742
2026-06-13	308	4.12	4.91	83.9	83.9	1,355
2026-06-14	61.9	0.83	0.87	95.1	95.1	272
2026-06-15	80.9	1.08	1.11	97.6	97.7	356
2026-06-16	213.6	2.86	3.29	86.9	87.0	940
2026-06-17	286.9	3.84	4.49	85.5	85.5	1,263
2026-06-18	395.3	5.29	6.52	81.1	81.1	1,739
2026-06-19	296.4	3.97	5.12	77.4	77.4	1,304
2026-06-20	429.5	5.75	7.18	80.0	80.1	1,890
2026-06-21	451.1	6.04	7.68	78.5	78.6	1,985
2026-06-22	444.8	5.95	7.48	79.5	79.5	1,957
2026-06-23	384.3	5.14	6.46	79.6	79.6	1,691
2026-06-24	373.5	5.00	6.23	80.2	80.2	1,644
2026-06-25	144.8	1.94	2.37	81.7	81.7	637
2026-06-26	127.9	1.71	1.90	90.3	90.3	563
2026-06-27	102.4	1.37	1.45	94.7	94.8	451
2026-06-28	286.8	3.84	4.50	85.2	85.3	1,262
2026-06-29	338.3	4.53	5.42	83.4	83.4	1,489
2026-06-30	440.1	5.89	7.31	80.5	80.5	1,936