

電站報表


2026|05

裝置容量： 240.13kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

發電量

圖表1. 2026/05/01-2026/05/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

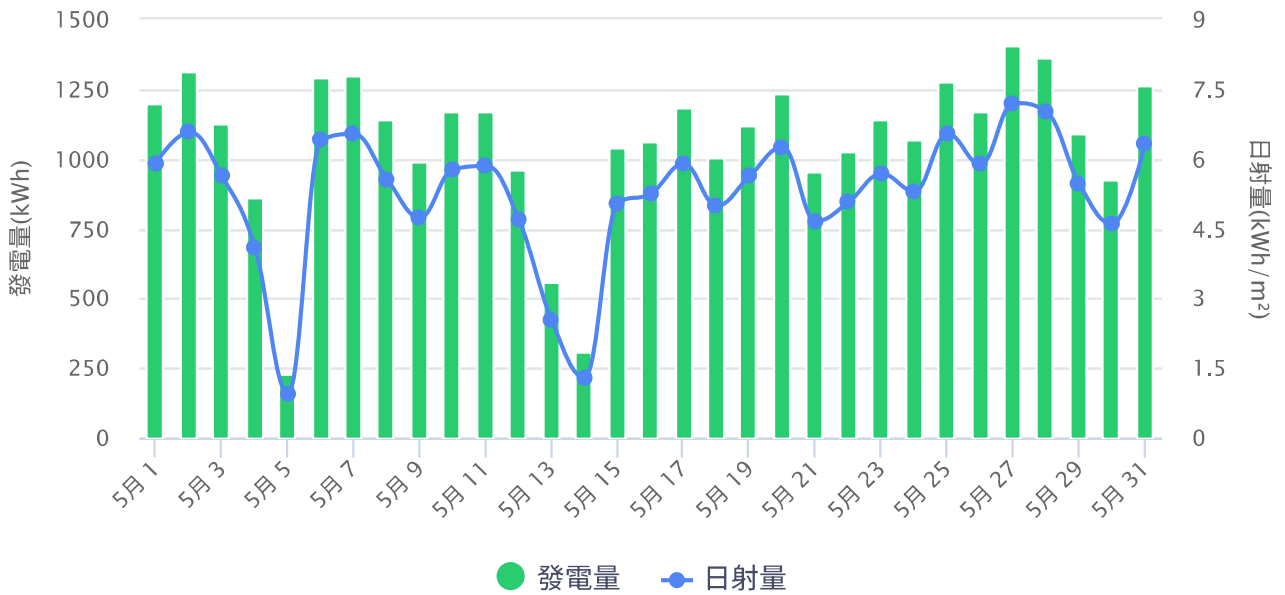

表格1. 2026/05/01-2026/05/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-05	32,968.7	137.30	163.30	84.1	85.2	145,082

表格2. 2026/05/01-2026/05/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
100.0	99.5

台中科技大學-中正大樓 2026|05

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/05/01-2026/05/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m ²)	全部PR(%)	資料有效PR(%)	收入
2026-05-01	1,195.7	4.98	5.92	84.1	84.1	5,262
2026-05-02	1,313.4	5.47	6.57	83.2	83.2	5,780
2026-05-03	1,126.8	4.69	5.62	83.5	83.5	4,959
2026-05-04	859.7	3.58	4.08	87.8	87.8	3,783
2026-05-05	226.9	0.94	0.95	99.4	99.4	999
2026-05-06	1,291.9	5.38	6.41	83.9	83.9	5,685
2026-05-07	1,300.8	5.42	6.53	83.0	83.0	5,724
2026-05-08	1,138.7	4.74	5.56	85.2	85.2	5,011
2026-05-09	992.3	4.13	4.73	87.3	87.3	4,367
2026-05-10	1,171.7	4.88	5.77	84.5	84.5	5,156
2026-05-11	1,171.4	4.88	5.84	83.5	83.5	5,155
2026-05-12	965.2	4.02	4.69	85.8	85.8	4,248
2026-05-13	562.4	2.34	2.52	93.0	92.8	2,475
2026-05-14	306.8	1.28	1.30	98.5	98.6	1,350
2026-05-15	1,037.2	4.32	5.04	85.6	85.6	4,564
2026-05-16	1,063.6	4.43	5.25	84.3	84.2	4,681
2026-05-17	1,182.9	4.93	5.89	83.6	83.6	5,205
2026-05-18	1,005	4.19	4.99	83.8	83.8	4,423
2026-05-19	1,119.8	4.66	5.63	82.9	82.9	4,928
2026-05-20	1,235.4	5.14	6.25	82.3	82.3	5,437
2026-05-21	953.7	3.97	4.66	85.3	85.3	4,197
2026-05-22	1,029.2	4.29	5.07	84.5	84.5	4,529
2026-05-23	1,144.4	4.77	5.68	83.9	83.9	5,036
2026-05-24	1,067	4.44	5.30	83.9	83.9	4,695
2026-05-25	1,279.6	5.33	6.53	81.6	81.6	5,631
2026-05-26	1,170.8	4.88	5.88	83.0	83.0	5,152
2026-05-27	1,408.3	5.86	7.20	81.4	81.4	6,197
2026-05-28	1,363.9	5.68	7.01	81.1	81.1	6,002
2026-05-29	1,091.9	4.55	5.45	83.4	83.4	4,805
2026-05-30	929	3.87	4.60	84.0	84.0	4,088
2026-05-31	1,263.4	5.26	6.35	82.8	82.8	5,559