

電站報表


2026|06

裝置容量： 240.13kWp

電站名稱： 台中科技大學-中正大樓

發電量

圖表1. 2026/06/01-2026/06/30 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

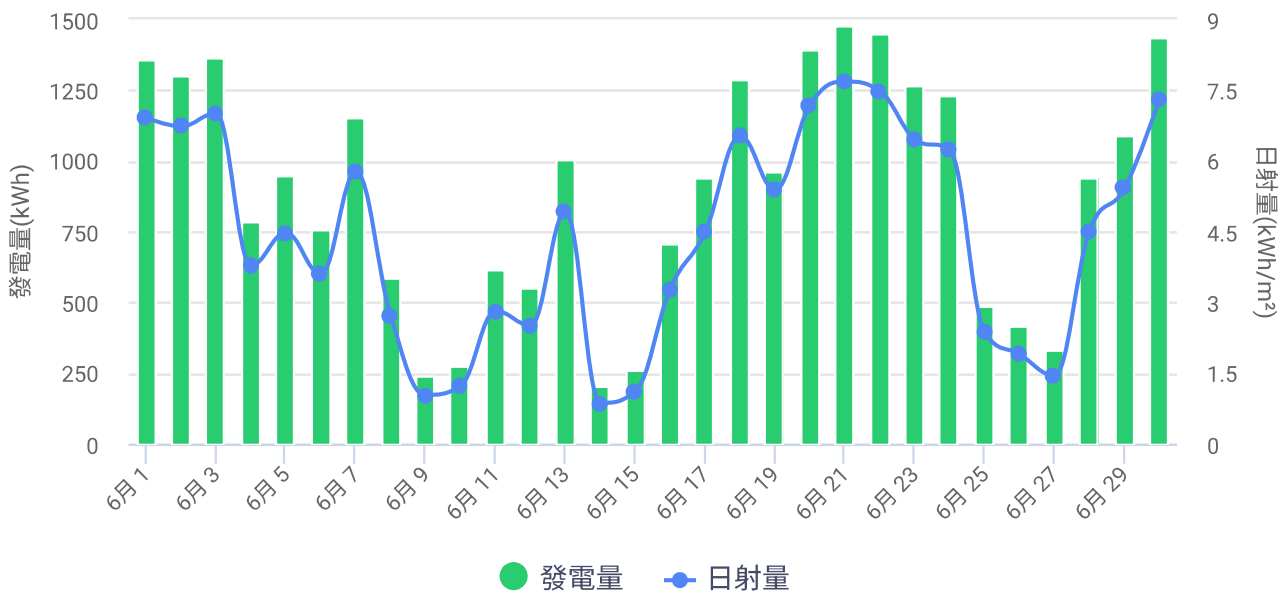

表格1. 2026/06/01-2026/06/30 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效PR(%)	收入
2026-06	26,846.5	111.80	133.15	84.0	86.6	118,141

表格2. 2026/06/01-2026/06/30 資料妥善率、全部發電妥善率

資料妥善率(%)	全部發電妥善率(%)
99.2	99.0

台中科技大學-中正大樓 2026|06

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/06/01-2026/06/30 每日發電量、發電小時、PR與輻照度
*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-06-01	1,360	5.66	6.91	81.9	81.9	5,985
2026-06-02	1,303.7	5.43	6.73	80.6	80.6	5,737
2026-06-03	1,367.2	5.69	7.01	81.2	81.2	6,017
2026-06-04	784.3	3.27	3.78	86.4	86.4	3,452
2026-06-05	947.4	3.95	4.47	88.2	88.2	4,169
2026-06-06	754.5	3.14	3.61	87.1	87.1	3,320
2026-06-07	1,150.8	4.79	5.76	83.3	83.3	5,064
2026-06-08	587.2	2.45	2.70	90.6	90.6	2,584
2026-06-09	243.5	1.01	1.04	97.5	97.5	1,072
2026-06-10	278.8	1.16	1.23	94.2	94.3	1,227
2026-06-11	614.8	2.56	2.82	90.7	90.6	2,705
2026-06-12	552.9	2.30	2.51	91.7	91.7	2,433
2026-06-13	1,004.5	4.18	4.91	85.2	85.2	4,420
2026-06-14	204	0.85	0.87	97.5	97.6	898
2026-06-15	259.1	1.08	1.11	97.3	97.3	1,140
2026-06-16	709.6	2.96	3.29	89.9	89.7	3,123
2026-06-17	937.9	3.91	4.49	86.9	87.0	4,127
2026-06-18	1,289.9	5.37	6.52	82.4	82.4	5,676
2026-06-19	962.3	4.01	5.39	74.4	74.4	4,235
2026-06-20	1,396	5.81	7.18	81.0	81.0	6,143
2026-06-21	1,478.2	6.16	7.68	80.1	80.1	6,505
2026-06-22	1,450.9	6.04	7.48	80.8	80.8	6,385
2026-06-23	1,269.4	5.29	6.46	81.8	81.8	5,586
2026-06-24	1,233.7	5.14	6.23	82.4	82.4	5,429
2026-06-25	491.3	2.05	2.37	86.3	86.1	2,162
2026-06-26	419.9	1.75	1.90	92.3	92.3	1,848
2026-06-27	329.6	1.37	1.45	94.9	94.9	1,451
2026-06-28	940.8	3.92	4.50	87.0	87.0	4,140
2026-06-29	1,090.8	4.54	5.42	83.7	83.7	4,800
2026-06-30	1,433.7	5.97	7.31	81.6	81.6	6,309