


# 電站報表 2026|02

裝置容量： 338.18kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓

### 發電量

圖表1. 2026/02/01-2026/02/28 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

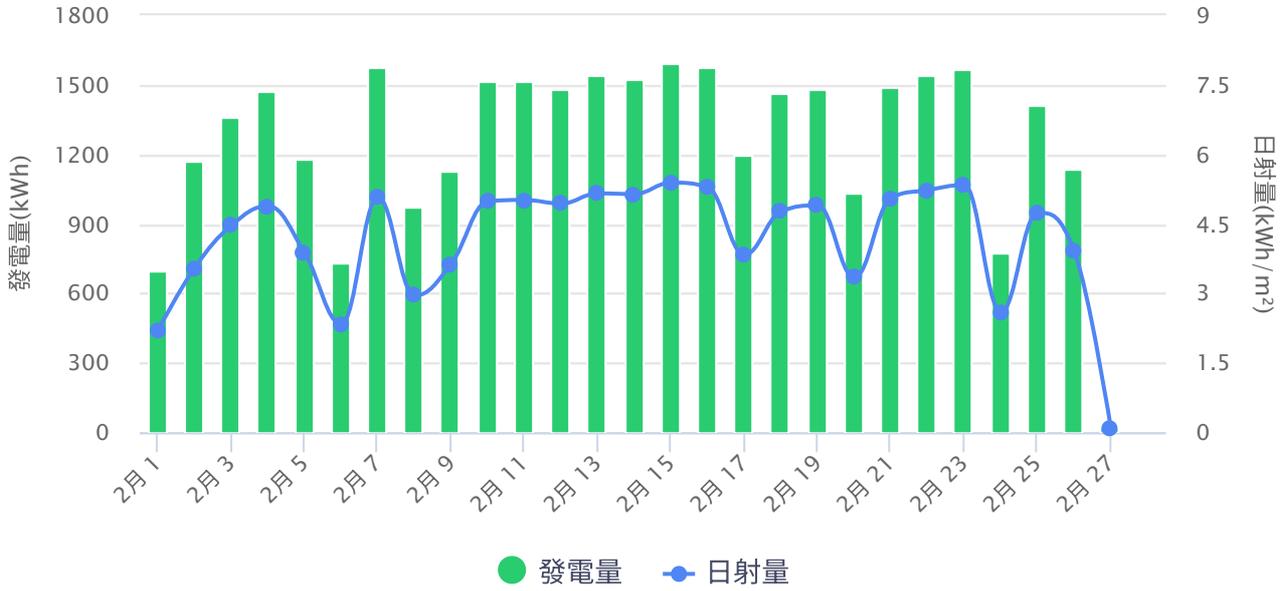

表格1. 2026/02/01-2026/02/28 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-02	34,159.6	101.01	112.63	89.7	89.7	150,323

表格2. 2026/02/01-2026/02/28 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
93.2	99.1

# 台中科技大學-昌明樓 2026|02

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/02/01-2026/02/28 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

\*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m <sup>2</sup> )	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-02-01	700.4	2.07	2.21	93.9	93.9	3,082
2026-02-02	1,170.1	3.46	3.55	97.5	97.3	5,149
2026-02-03	1,360.5	4.02	4.46	90.2	90.1	5,987
2026-02-04	1,472.2	4.35	4.88	89.2	89.2	6,478
2026-02-05	1,183.3	3.50	3.87	90.4	90.4	5,207
2026-02-06	728.9	2.16	2.34	92.2	92.1	3,207
2026-02-07	1,573.1	4.65	5.07	91.8	91.7	6,922
2026-02-08	971.4	2.87	2.95	97.4	97.2	4,275
2026-02-09	1,130.5	3.34	3.64	91.9	91.9	4,975
2026-02-10	1,517.7	4.49	4.98	90.1	90.1	6,679
2026-02-11	1,518.1	4.49	5.01	89.5	89.5	6,680
2026-02-12	1,485.4	4.39	4.93	89.0	89.0	6,537
2026-02-13	1,540.3	4.55	5.16	88.4	88.3	6,778
2026-02-14	1,523.8	4.51	5.14	87.7	87.6	6,706
2026-02-15	1,590.4	4.70	5.39	87.3	87.3	6,999
2026-02-16	1,574.8	4.66	5.29	88.1	88.0	6,930
2026-02-17	1,195.3	3.53	3.83	92.2	92.2	5,260
2026-02-18	1,467.1	4.34	4.76	91.1	91.1	6,456
2026-02-19	1,478.2	4.37	4.89	89.3	89.2	6,505
2026-02-20	1,036.7	3.07	3.34	91.8	89.5	4,562
2026-02-21	1,487.5	4.40	5.05	87.0	87.0	6,546
2026-02-22	1,537.6	4.55	5.22	87.0	87.0	6,766
2026-02-23	1,569.9	4.64	5.34	87.0	86.8	6,909
2026-02-24	771.1	2.28	2.59	87.9	87.8	3,393
2026-02-25	1,409.2	4.17	4.73	88.0	85.7	6,201
2026-02-26	1,139	3.37	3.91	86.2	86.0	5,012
2026-02-27	27.3	0.08	0.09	89.2	86.4	120
2026-02-28	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A