


電站報表 2026|03

裝置容量： 74.74kWp

電站名稱： 台中科技大學-弘業樓

發電量

圖表1. 2026/03/01-2026/03/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

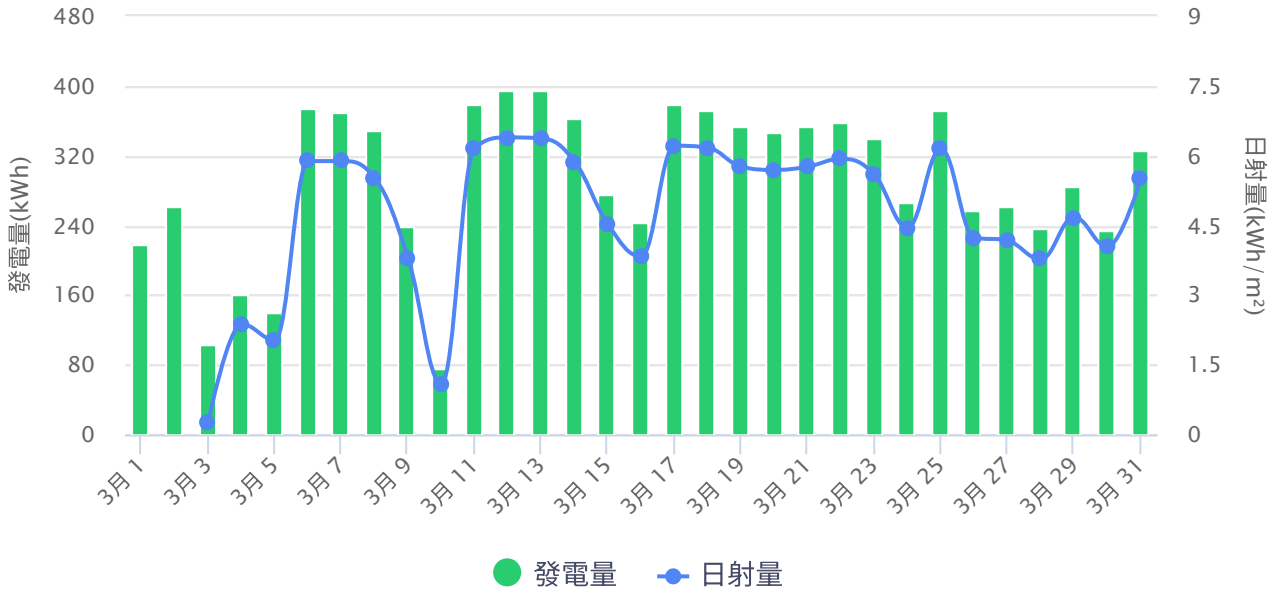

表格1. 2026/03/01-2026/03/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-03	9,092	121.65	138.06	88.1	83.8	40,010

表格2. 2026/03/01-2026/03/31 資料妥善率、發電妥善率

資料妥善率(%)	發電妥善率(%)
99.9	100.0

台中科技大學-弘業樓 2026|03

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/03/01-2026/03/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度

*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量 (kWh/m ²)	全部PR(%)	資料有效 PR(%)	收入
2026-03-01	218.4	2.92	N/A	N/A	N/A	961
2026-03-02	262.2	3.51	N/A	N/A	N/A	1,154
2026-03-03	104.2	1.39	0.27	509.2	96.1	459
2026-03-04	161.5	2.16	2.37	91.3	91.3	711
2026-03-05	140	1.87	2.03	92.5	92.5	616
2026-03-06	374	5.00	5.88	85.1	85.1	1,646
2026-03-07	370.2	4.95	5.88	84.3	84.3	1,629
2026-03-08	349.6	4.68	5.51	84.9	84.9	1,538
2026-03-09	238.9	3.20	3.79	84.3	84.3	1,051
2026-03-10	76.7	1.03	1.09	94.0	94.0	338
2026-03-11	379.3	5.07	6.17	82.3	82.1	1,669
2026-03-12	395.4	5.29	6.39	82.7	82.7	1,740
2026-03-13	395	5.29	6.37	83.0	83.0	1,738
2026-03-14	361.8	4.84	5.87	82.4	82.4	1,592
2026-03-15	275.5	3.69	4.52	81.6	81.6	1,212
2026-03-16	243.7	3.26	3.83	85.2	85.2	1,072
2026-03-17	378.5	5.06	6.21	81.5	81.5	1,666
2026-03-18	372	4.98	6.17	80.6	80.6	1,637
2026-03-19	354.8	4.75	5.76	82.4	82.5	1,561
2026-03-20	347.9	4.65	5.69	81.9	81.9	1,531
2026-03-21	354.4	4.74	5.76	82.4	82.4	1,560
2026-03-22	359.1	4.80	5.93	81.1	81.1	1,580
2026-03-23	340.3	4.55	5.59	81.4	81.4	1,498
2026-03-24	265.8	3.56	4.45	79.9	79.9	1,170
2026-03-25	371.1	4.97	6.14	80.9	80.9	1,633
2026-03-26	256.7	3.43	4.24	80.9	80.9	1,129
2026-03-27	262.3	3.51	4.17	84.2	84.2	1,154
2026-03-28	236.2	3.16	3.77	83.7	83.7	1,040
2026-03-29	285.8	3.82	4.67	82.0	82.0	1,258
2026-03-30	234.7	3.14	4.04	77.8	77.8	1,033
2026-03-31	325.8	4.36	5.50	79.2	79.2	1,434