

電站報表


2026|08

裝置容量： 338.18kWp

電站名稱： 台中科技大學-昌明樓

發電量

圖表1. 2026/08/01-2026/08/31 的電站發電量，綠色柱狀圖代表每日量發電。

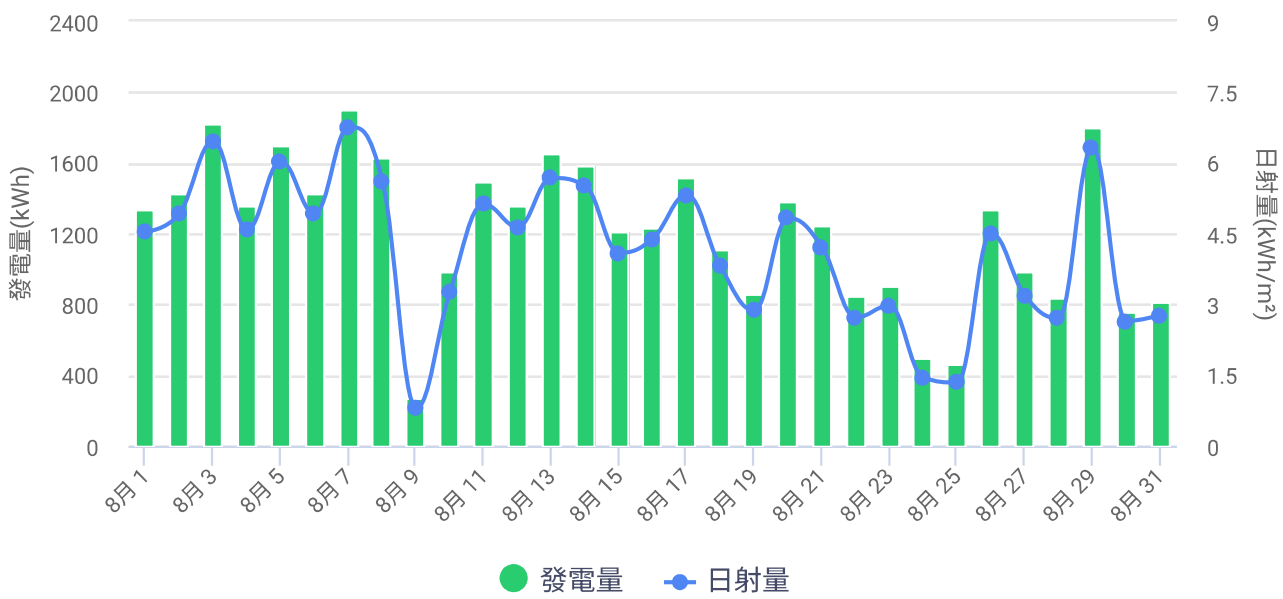

表格1. 2026/08/01-2026/08/31 發電量、發電小時、PR與輻照度總和。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效PR(%)	收入
2026-08	37,785.5	111.73	128.96	86.6	88.1	166,279

表格2. 2026/08/01-2026/08/31 資料妥善率、全部發電妥善率

資料妥善率(%)	全部發電妥善率(%)
99.7	99.4

台中科技大學-昌明樓 2026|08

地址：台中市北區三民路三段129號

表格3. 2026/08/01-2026/08/31 每日發電量、發電小時、PR與輻照度
*市售之日照計使用溫差和電能相互轉化的元件，該裝置的物理限制在日照量低時，無法準確判讀，因此建議您判讀時，日照量在1.5小時以下的日期，不宜參考PR值。

時間	發電量(kWh)	發電小時	日射量(kWh/m²)	全部PR(%)	資料有效PR(%)	收入
2026-08-01	1,332.9	3.94	4.54	86.9	86.9	5,866
2026-08-02	1,431.6	4.23	4.93	85.9	85.8	6,300
2026-08-03	1,818.3	5.38	6.46	83.3	83.3	8,002
2026-08-04	1,358.6	4.02	4.58	87.6	87.6	5,979
2026-08-05	1,699	5.02	6.03	83.4	83.3	7,477
2026-08-06	1,428.4	4.22	4.92	85.8	85.8	6,286
2026-08-07	1,896.6	5.61	6.76	83.0	83.0	8,346
2026-08-08	1,632.8	4.83	5.62	86.0	85.9	7,185
2026-08-09	271.1	0.80	0.80	100.7	100.7	1,193
2026-08-10	987.5	2.92	3.26	89.6	89.6	4,346
2026-08-11	1,493.9	4.42	5.12	86.2	86.2	6,574
2026-08-12	1,356.5	4.01	4.64	86.5	86.5	5,969
2026-08-13	1,651.5	4.88	5.68	86.0	86.0	7,268
2026-08-14	1,590.5	4.70	5.51	85.3	85.0	6,999
2026-08-15	1,213.2	3.59	4.09	87.8	87.8	5,339
2026-08-16	1,238.2	3.66	4.39	83.4	83.4	5,449
2026-08-17	1,522.6	4.50	5.32	84.7	84.6	6,700
2026-08-18	1,112.7	3.29	3.80	86.6	86.5	4,896
2026-08-19	856.9	2.53	2.87	88.3	88.3	3,771
2026-08-20	1,382.8	4.09	4.83	84.6	84.6	6,085
2026-08-21	1,245.1	3.68	4.21	87.5	87.5	5,479
2026-08-22	854	2.53	2.72	92.9	92.9	3,758
2026-08-23	909.9	2.69	2.97	90.5	90.5	4,004
2026-08-24	499.4	1.48	1.45	101.6	101.5	2,198
2026-08-25	463.6	1.37	1.34	102.5	102.4	2,040
2026-08-26	1,338.2	3.96	4.50	88.0	87.7	5,889
2026-08-27	987	2.92	3.19	91.5	91.5	4,343
2026-08-28	840.5	2.49	2.71	91.8	91.7	3,699
2026-08-29	1,795.8	5.31	6.33	83.9	83.9	7,902
2026-08-30	756.5	2.24	2.65	84.4	84.4	3,329
2026-08-31	820.3	2.43	2.77	87.6	87.6	3,610